

REPERAGE PLOMB – RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX DANS LES REVETEMENTS ET MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

(Hors champ du code de la santé publique)

Adresse du bien immobilier

15, allées d'Azémar
83300 DRAGUIGNAN
Section cadastrale AL, Parcelle(s) n° 252,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Type de bâtiment : Autres

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Propriétaire :
Mme PERRYMON - SAIEM de construction de
DRAGUIGNAN - 247, Rue Jean Aicard- 83300 DRAGUIGNAN
Donneur d'ordre :
Mme PERRYMON - SAIEM de construction de
DRAGUIGNAN - 247, Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Repérage Avant travaux
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : OUI

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	TAHIR Mohssin
N° de certificat de certification	8040773 _W 25/07/2017
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France
Organisme d'assurance professionnelle	AXA IARD
N° de contrat d'assurance	10853953004
Date de validité :	01/01/2023

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par TAHIR Mohssin le 21/02/2022.
Complété le 15/04/2022.



Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Pb200i / 1274
Nature du radionucléide	57 Co
Date du dernier chargement de la source	08/02/2021
Activité à cette date et durée de vie de la source	185 MBq - 20/03/2023

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
SS, RdJ côté rue et côté Jardin, RdC, R+1,R+2, R+3 et toiture	Rénovation générale des locaux tous corps d'état avec percement des planchers, murs et couverture. Redistribution globale des locaux avec travaux de gros œuvre et de second œuvre tous corps d'état Dépose de l'ensemble des équipements désaffectés présents le jour de la visite.	

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- D'après la Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- D'après la Norme NF X 46 035 juin 2021 relative au repérage plomb- Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de la construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS	
Modèle de l'appareil	Pb200i	
N° de série de l'appareil	1274	
Nature du radionucléide	57 Co	
Date du dernier chargement de la source	08/02/2021	Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq - 20/03/2023
Autorisation ASN (DGSNR)	N° CODEP-MRS-2021-015247	Date d'autorisation 25/03/2021
	Date de fin de validité de l'autorisation : sans objet	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	M. PEPIN Jean-Luc	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	M. PEPIN Jean-Luc	

Étalon : RITVERC JSC, 1.04 mg/cm² ± 0.064

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1	21/02/2022	1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	1295	21/02/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Sous-sol - Escalier ss
Sous-sol - Couloir
Sous-sol - Cave 1
Sous-sol - Cave 2
Sous-sol - Cave 3
Sous-sol - Cave 4
Sous-sol - Cave 5
Sous-sol - Cave 6
Sous-sol - Cave 7
Sous-sol - Cave 8
Sous-sol - Cave 9
Sous-sol - Cave 10

1er étage - Hall
1er étage - Couloir 1
1er étage - Pièce 1
1er étage - Pièce 2
1er étage - Balcon 1
1er étage - WC
1er étage - Cuisine
1er étage - Pièce 3
1er étage - Pièce 4
1er étage - Balcon 2
1er étage - Pièce 5
1er étage - Couloir 2

Rdc - Hall
Rdc - Dégagement
Rdc - Local
Rdc - Dégagement local
Rdc - Local 1
Rdc - Local 2
Rdc - Palier Rdc
Rdc - Escalier 1
Rdc - Cuisine
Rdc - Bar
RdC - Ascenseur
Rdj - Palier Rdj
Rdj - Parvis
Rdj - Escalier 1
Rdj - Véranda
Rdj - Accès ss
Rdj - Escalier 2
Rdj - ss Véranda
Rdj - Abri 1
Rdj - WC
Rdj - Dégagement
Rdj - WC 1
Rdj - Pièce
Rdj - Abri 2
Rdj - Cuisine
1er étage - Palier 1

1er étage - Pièce 6
1er étage - Pièce 7
1er étage - Pièce 8
1er étage - Escalier 2
2e étage - Palier 2
2e étage - Hall
2e étage - Couloir 1
2e étage - Pièce 21
2e étage - Pièce 22
2e étage - Balcon 1
2e étage - WC
2e étage - Pièce 23
2e étage - Couloir 2
2e étage - Pièce 24
2e étage - Pièce 25
2e étage - Pièce 26
2e étage - Pièce 27
2e étage - Pièce 28
2e étage - Balcon 2
2e étage - Escalier 3
3e étage - Palier 3
3e étage - Dégagement
3e étage - Pièce 31
3e étage - WC
3e étage - Pièce 32
3e étage - Pièce 33
Toitures - Combles

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Sous-sol - Escalier ss

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marche	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Contre-marche	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Nez de marche	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
3					partie haute (> 1 m)	0,32	

Sous-sol - Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 27

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
4	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,51	
5					partie haute (> 1 m)	0,05	
6	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
7					partie haute (> 1 m)	0,55	
8	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2	
9					partie haute (> 1 m)	0,54	
10	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
11					partie haute (> 1 m)	0,18	
12	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,02	
13					partie haute (> 1 m)	0,02	
14	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
15					partie haute (> 1 m)	0,16	
16	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
17					partie haute (> 1 m)	0,53	
18	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1	
19					partie haute (> 1 m)	0,25	
20	I	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
21					partie haute (> 1 m)	0,21	
22	J	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
23					partie haute (> 1 m)	0,7	
24	K	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,17	
25					partie haute (> 1 m)	0,04	
26	L	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,19	
27					partie haute (> 1 m)	0,35	
28	M	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,21	
29					partie haute (> 1 m)	0,62	
30	N	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
31					partie haute (> 1 m)	0,56	
32	O	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
33					partie haute (> 1 m)	0,46	
34	P	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5	
35					partie haute (> 1 m)	0,64	
36	Q	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	
37					partie haute (> 1 m)	0,33	
38	R	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1	
39					partie haute (> 1 m)	0,6	
40	S	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,29	
41					partie haute (> 1 m)	0,37	
42		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
43					mesure 2	0,49	
-		Plafond	Poutres bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
44	A	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	8,3	

45					Huissierie	8,4	
46	A	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	8,1	
47					Huissierie	8,2	
48	F	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	73	
49					mesure 2	75	
50	I	Canalisation (C2)	Plomb	Peinture	mesure 1	70	
51					mesure 2	71	

Sous-sol - Cave 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutres bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutres bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutre bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
52	A	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	52	
53					mesure 2	53	
54	A	Canalisation (C2)	Plomb	Peinture	mesure 1	45	
55					mesure 2	45	
56	A	Canalisation (C3)	Plomb	Peinture	mesure 1	55	
57					mesure 2	55	
58	A	Canalisation (C4)	Plomb	Peinture	mesure 1	57	
59					mesure 2	57	

Sous-sol - Cave 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutre bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutre bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 6

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Poutre bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 8

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Sous-sol - Cave 9

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
60	A	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	83	
61					mesure 2	80	

Sous-sol - Cave 10

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
62	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	Huissierie	4,1	

Rdc - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
63	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,1	
64					mesure 2	2,5	
65	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,39	
66					mesure 2	0,58	
67					mesure 2	0,01	
68	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
69					partie haute (> 1 m)	0,7	
70	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
71					partie haute (> 1 m)	0,52	
72	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,66	
73					partie haute (> 1 m)	0,27	
74	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2	
75					partie haute (> 1 m)	0,62	
76		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,26	
77					mesure 2	0,37	
78		Moulures (M1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	12,5	
79					mesure 2	6,8	
80	D	Niche gaz (N1)	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
81					mesure 2	0,12	
82	A	Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,4	
83					partie haute (> 1 m)	9,4	
84	A	Huissierie Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,2	
85					partie haute (> 1 m)	9,2	
86	A	Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	,3	
87					partie haute (> 1 m)	,3	
88	A	Huissierie Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	,2	
89					partie haute (> 1 m)	,2	
90	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	7,2	
91	B	Barres d'appui au mur (B1)	Bois	Peinture	mesure 1	3,2	
92					mesure 2	3,1	
93	D	Barres d'appui au mur (B2)	Bois	Peinture	mesure 1	0,29	
94					mesure 2	0,37	
95					mesure 2	0,55	
96	B	Placard électrique (PI1)	Bois	Peinture	mesure 1	,6	

97					mesure 2	,7	
98	B	Boîte aux lettres (B1)	Bois	Peinture	mesure 1	,2	
99					mesure 2	,3	

Rdc - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
100	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	14,3	
101					mesure 2	14,3	
102	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,67	
103					mesure 2	0,64	
104	A	Mur	Enduit	Peinture	mesure 2	0,43	
105					partie basse (< 1 m)	0,18	
106	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,16	
107					partie haute (> 1 m)	0,04	
108	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	16,4	
109					partie haute (> 1 m)	16,3	
110	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,12	
111					partie haute (> 1 m)	0,21	
112	A	Plafond	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,21	
113					partie basse (< 1 m)	0,12	
114	B	Mouluures (M1)	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,32	
115					partie haute (> 1 m)	0,28	
116	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	mesure 1	0,33	
117					mesure 2	0,08	
118	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	mesure 1	12,7	
119					mesure 2	6,8	
120	B	Barres d'appui au mur (B1)	Bois	Peinture	partie mobile	4,9	
121					Huisserie	7,3	
122	D	Barres d'appui au mur (B2)	Bois	Peinture	partie mobile	27,1	
123					Huisserie	22,2	
124	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	mesure 1	3,9	
125					mesure 2	7	
126	B	Mouluures (M1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,9	
127					mesure 2	7	

Rdc - Local

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
128	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	12,9	
129					mesure 2	12,8	
130	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	16,4	
131					partie haute (> 1 m)	16,5	
132	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,24	
133					partie haute (> 1 m)	0,53	
134	C	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,57	
135					partie basse (< 1 m)	0,18	
136	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,05	
137					partie haute (> 1 m)	0,62	
138	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,02	
139					partie haute (> 1 m)	0,18	
140	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,34	
141					partie basse (< 1 m)	0,23	
142	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,46	
143					partie haute (> 1 m)	0,67	

144	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
145					partie haute (> 1 m)	0,39	
146					partie haute (> 1 m)	0,15	
147	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,16	
148					partie haute (> 1 m)	0,3	
149					partie haute (> 1 m)	0,43	
150	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,33	
151					partie haute (> 1 m)	0,7	
152					partie haute (> 1 m)	0,18	
153	I	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,22	
154					partie haute (> 1 m)	0,21	
155					partie haute (> 1 m)	0,22	
156		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,16	
157					mesure 2	0,66	
158					mesure 1	12,7	
159	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	mesure 2	12,5	
160					partie mobile	23,5	
161					Huisserie	11	
162	B	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	16,3	
163					Huisserie	16,2	
164					partie mobile	12,1	
165	B	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	Huisserie	12,1	
-					Non mesurée	-	Absence de revêtement
166					partie basse (< 1 m)	3,9	
167	B	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	3,9	
168					partie basse (< 1 m)	3,8	
169					partie haute (> 1 m)	3,8	
170	B	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	16,1	
171					Huisserie	16,3	
172					partie mobile	12,2	
173	B	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	Huisserie	12,5	
-					Non mesurée	-	Absence de revêtement
174					partie basse (< 1 m)	3,2	
175	B	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	3,2	
176					partie basse (< 1 m)	3,3	
177					partie haute (> 1 m)	3,3	
178	C	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	80	
179					mesure 2	81	

Rdc - Dégagement local

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
180		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,44	
181					partie haute (> 1 m)	0,18	
182					mesure 1	0,62	
183		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,64	
184		Moulures (M1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,46	
185					mesure 2	0,04	

Rdc - Local 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
186		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,03	
187					mesure 2	0,32	
188					partie basse (< 1 m)	0,07	

189					partie haute (> 1 m)	0,11	
190	B	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,62	
191					partie haute (> 1 m)	0,5	
-	C	Mur	Agglomérés de ciment		Non mesurée	-	Absence de revêtement
192	D	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,42	
193					partie haute (> 1 m)	0,66	
194		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,12	
195					mesure 2	0,37	
196	C	Porte-Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	14,9	
197					Huisserie	15,5	
198	C	Porte-Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	3,1	
199					Huisserie	2,7	

Rdc - Local 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
200		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,19	
201					mesure 2	0,47	
202	A	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,04	
203					partie haute (> 1 m)	0,44	
204	C	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,5	
205					partie haute (> 1 m)	0,24	
206	D	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,15	
207					partie haute (> 1 m)	0,16	
208		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6	
209					mesure 2	0,27	
210	B	Porte-Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	14,9	
211					Huisserie	15,5	
212	B	Porte-Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	3,1	
213					Huisserie	2,7	

Rdc - Palier Rdc

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Tomettes	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
214	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	
215					partie haute (> 1 m)	0,25	
216	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
217					partie haute (> 1 m)	0,04	
218	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,65	
219					partie haute (> 1 m)	0,59	
-	C	Mur	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
220	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	,3	
221					Huisserie	,3	

Rdc - Escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
222		Marche	Chape	Tomettes	mesure 1	0,08	
223					mesure 2	0,07	
224		Contre-marche	Bois	Peinture	mesure 1	0,4	
225					mesure 2	0,41	
-		Nez de marche	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
226	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	3,5	

227					partie haute (> 1 m)	3,5	
228	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	3,2	
229					partie haute (> 1 m)	3,3	
230		Limon	Enduit	Peinture	mesure 1	13,1	
231					mesure 2	13,1	

Rdc - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
232	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,35	
233					mesure 2	0,08	
234	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,21	
235					mesure 2	0,65	
236	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,36	
237					partie haute (> 1 m)	0,12	
238	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,58	
239					partie haute (> 1 m)	0,16	
240	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,27	
241					partie haute (> 1 m)	0,65	
242	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,54	
243					partie haute (> 1 m)	0,01	
244		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,67	
245					mesure 2	0,19	
246	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	8,2	
247					Huisserie	8,1	
248	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	,3	
249					Huisserie	,2	
250	C	Porte (P3)	Bois	Peinture	Huisserie	0,61	
251					partie mobile	11,2	
252					Huisserie	21,4	

Rdc - Bar

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
253		Sol	Chape	Granito	mesure 1	0,35	
254					mesure 2	0,47	
255	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,3	
256					partie haute (> 1 m)	0,01	
257	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
258					partie haute (> 1 m)	0,19	
259	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,17	
260					partie haute (> 1 m)	0,01	
261	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,15	
262					partie haute (> 1 m)	0,46	
-		Plafond	Dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
263	A	Huisseries (H1)	Bois	Peinture	mesure 1	,3	
264					mesure 2	,2	
265	B	Huisseries (H2)	Bois	Peinture	mesure 1	,3	
266					mesure 2	,2	

RdC - Ascenseur

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Dalles de sol		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	A	Mur	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte intérieure (P1)	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte extérieure (P1)	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P2)	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - Palier Rdj

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
267		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,38	
268					mesure 2	0,25	
269	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	16	
270					partie haute (> 1 m)	16,1	
271	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	3,5	
272					partie haute (> 1 m)	3,6	
273	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	16	
274					partie haute (> 1 m)	12	
275					partie basse (< 1 m)	0,58	
276	C	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,09	
277					partie haute (> 1 m)	0,5	
278	C	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	5,3	
279					Huisserie	4,8	
280		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,35	
281					mesure 2	0,7	

Rdj - Parvis

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
282		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,27	
283					partie haute (> 1 m)	0,42	

Rdj - Escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marche	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Contre-marche	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
284		Garde corps (G1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,02	
285					mesure 2	0,46	

Rdj - Véranda

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
286	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
287					partie haute (> 1 m)	0,16	
288	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
289					partie haute (> 1 m)	0,53	
290	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1	

291	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,06	
292					partie basse (< 1 m)	0,26	
293					partie haute (> 1 m)	0,21	
-	C	Mur	Agglomérés de ciment		Non mesurée	-	Absence de revêtement
294	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,38	
295					mesure 2	0,24	
-					Non mesurée	-	
-	A	Porte (P1)	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - Accès ss

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
296		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
297					partie haute (> 1 m)	0,55	

Rdj - Escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marche	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Contre-marche	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - ss Véranda

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
298	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,33	
299					partie haute (> 1 m)	0,11	
300	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
301					partie haute (> 1 m)	0,46	
302	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,53	
303					partie haute (> 1 m)	0,14	
304	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,16	
305					partie haute (> 1 m)	0,49	
306		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,21	
307					mesure 2	0,57	
308	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,12	
309					Huisserie	0,07	
310	A	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,52	
311					Huisserie	0,67	
312	A	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
313					Huisserie	0,64	
314	A	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,17	
315					Huisserie	0,54	
316	A	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,12	
317					Huisserie	0,28	

Rdj - Abri 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
318	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
319					partie haute (> 1 m)	0,25	

320	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,19	
321					partie haute (> 1 m)	0,14	
322	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
323					partie haute (> 1 m)	0,43	
324	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
325					partie haute (> 1 m)	0,12	
326		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
327					mesure 2	0,21	
328	A	Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,65	
329					partie haute (> 1 m)	0,07	
330	A	Huisserie Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,51	
331					partie haute (> 1 m)	0,14	
332	A	Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	,3	
333					partie haute (> 1 m)	,3	
334	A	Huisserie Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	,2	
335					partie haute (> 1 m)	,2	
336	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	12,7	

Rdj - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
337	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
338					partie haute (> 1 m)	0,56	
339	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,43	
340					partie haute (> 1 m)	0,51	
341	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
342					partie haute (> 1 m)	0,18	
343	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
344					partie haute (> 1 m)	0,6	
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
345		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,46	
346					mesure 2	0,68	
347	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	10,5	

Rdj - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
348	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
349					partie haute (> 1 m)	0,64	
350	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,53	
351					partie haute (> 1 m)	0,32	
352	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,34	
353					partie haute (> 1 m)	0,67	
354	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
355					partie haute (> 1 m)	0,44	
356	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4	
357					partie haute (> 1 m)	0,39	
358	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
359					partie haute (> 1 m)	0,41	
-	E	Mur	Béton cellulaire		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Mur	Béton cellulaire		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	G	Porte (P1)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	H	Porte (P2)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
360	I	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,22	
361	G	Huisseries (H1)	Métallique	Peinture	mesure 1	6,6	
362					mesure 2	6,5	

Rdj - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	E	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
363		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0,31	
364					mesure 2	0,05	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - Pièce

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Mur	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
365	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
-	C	Porte (P3)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - Abri 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Agglomérés de ciment		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Métallique		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rdj - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
366	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,38	
367					partie haute (> 1 m)	0,25	

368	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4	
369					partie haute (> 1 m)	0,57	
370	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,43	
371					partie haute (> 1 m)	0,14	
372	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,28	
373					partie haute (> 1 m)	0,07	
-	A	Mur	Enduit	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
374		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,25	
375					mesure 2	0,56	
376	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,13	

1er étage - Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
377		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,17	
378					mesure 2	0,66	
379	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
380					partie haute (> 1 m)	0,5	
381	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,66	
382					partie haute (> 1 m)	0,3	
383	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7	
384					partie haute (> 1 m)	0,13	
385		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,68	
386					mesure 2	0,17	
387	C	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,34	
388					Huisserie	0,54	

1er étage - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
389	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
390					partie haute (> 1 m)	0,53	
391	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,44	
392					partie haute (> 1 m)	0,26	
393	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
394					partie haute (> 1 m)	0,59	
395	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,21	
396					partie haute (> 1 m)	0,09	
397		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08	
398					mesure 2	0,1	
399	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	
400					Huisserie	0,42	
-	B	Porte (P2)	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
401	C	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,09	
402					Huisserie	0,53	

1er étage - Couloir 1

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

403	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,38	
404					partie haute (> 1 m)	0,45	
405	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,52	
406					partie haute (> 1 m)	0,44	
407	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
408					partie haute (> 1 m)	0,65	
409	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,65	
410					partie haute (> 1 m)	0,01	
411	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,61	
412					partie haute (> 1 m)	0,25	
413	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
414					partie haute (> 1 m)	0,34	
415	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,44	
416					partie haute (> 1 m)	0,62	
417		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02	
418					mesure 2	0,18	
-	A	Porte (P1)	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
419	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,3	
420					Huisserie	0,34	
421	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,23	
422					Huisserie	0,55	
423	F	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	
424					Huisserie	0,28	
425	G	Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	0,21	
426					Huisserie	0,23	

1er étage - Pièce 1

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
427		Sol	Non visible	Moquette collée	mesure 1	0,14	
428					mesure 2	0,29	
429	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
430					partie haute (> 1 m)	0,51	
431	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,15	
432					partie haute (> 1 m)	0,12	
433	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
434					partie haute (> 1 m)	0,28	
435	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,52	
436					partie haute (> 1 m)	0,4	
437		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,65	
438					mesure 2	0,57	
439	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,29	
440					Huisserie	0,49	
441	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,69	
442					Huisserie	0,14	
-	D	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
443	D	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,45	
444					mesure 2	0,06	
445	D	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	1,2	
446					mesure 2	1,2	
447	D	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	2,2	
448					partie haute (> 1 m)	2,2	
449	D	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	2,1	
450					partie haute (> 1 m)	2,1	
451	A	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	77	
452					mesure 2	79	
453	A	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,46	

454					mesure 2	0,28	
-----	--	--	--	--	----------	------	--

1er étage - Pièce 2

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
455	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,02	
456					partie haute (> 1 m)	0,17	
457	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2	
458					partie haute (> 1 m)	0,57	
459	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
460					partie haute (> 1 m)	0,07	
461	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,55	
462					partie haute (> 1 m)	0,35	
463	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,03	
464					partie haute (> 1 m)	0,12	
465	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
466					partie haute (> 1 m)	0,23	
467		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,28	
468					mesure 2	0,04	
469	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
470					Huisserie	0,31	
471	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	
472					Huisserie	0,24	
-	F	Fenêtre intérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Fenêtre extérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
473	F	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,56	
474					mesure 2	0,51	
475	F	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	27,3	
476					mesure 2	27,5	
477	F	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
478					partie haute (> 1 m)	0,06	
479					partie haute (> 1 m)	0,47	
480	F	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,08	
481					partie haute (> 1 m)	0,16	
482					partie haute (> 1 m)	0,31	
-	F	Porte-Fenêtre intérieure (PF1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Porte-Fenêtre extérieure (PF1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
483	F	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,46	
484					mesure 2	0,62	
485	F	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,1	
486					partie haute (> 1 m)	9,1	
487	F	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	8,9	
488					partie haute (> 1 m)	8,9	
489	F	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,69	
490					mesure 2	0,43	

1er étage - Balcon 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
491	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
492					partie haute (> 1 m)	0,66	
493	B	Garde corps (G1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,09	
494					mesure 2	0,02	
495	C	Garde corps (G2)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,04	

496					mesure 2	0,24	
497	D	Garde corps (G3)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,03	
498					mesure 2	0,18	

1er étage - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
499		Sol	Chape	Revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,7	
500					mesure 2	0,18	
501	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,46	
502					partie haute (> 1 m)	0,57	
503	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
504					partie haute (> 1 m)	0,29	
505	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
506					partie haute (> 1 m)	0,54	
507	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
508					partie haute (> 1 m)	0,32	
509	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,68	
510					partie haute (> 1 m)	0,55	
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	E	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
511		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,27	
512					mesure 2	0,25	
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
513	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,16	
514					mesure 2	0,61	
515	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,16	
516					mesure 2	0,62	
517	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	2,2	
518					partie haute (> 1 m)	2,2	
519	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	2,3	
520					partie haute (> 1 m)	2,3	
521	B	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	78	
522					mesure 2	81	

1er étage - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
523		Sol	Chape	Revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,29	
524					mesure 2	0,2	
525	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
526					partie haute (> 1 m)	0,67	
527	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,63	
528					partie haute (> 1 m)	0,62	
529	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
530					partie haute (> 1 m)	0,64	
531	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
532					partie haute (> 1 m)	0,67	
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
533		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,17	
534					mesure 2	0,3	

-	A	Porte (P1)	Vitré		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Porte-Fenêtre intérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Porte-Fenêtre extérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
535	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,34	
536					mesure 2	0,02	
537	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,1	
538					partie haute (> 1 m)	1,1	
539	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,9	
540					partie haute (> 1 m)	,9	
541	B	Canalisation (C1)	Plomb	Peinture	mesure 1	30	
542					mesure 2	33	

1er étage - Pièce 3

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
543	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
544					partie haute (> 1 m)	0,4	
545	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2	
546					partie haute (> 1 m)	0,6	
547	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
548					partie haute (> 1 m)	0,53	
549	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,06	
550					partie haute (> 1 m)	0,09	
551	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
552					partie haute (> 1 m)	0,09	
553	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,29	
554					partie haute (> 1 m)	0,19	
555		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2	
556					mesure 2	0,68	
557	C	Poteau (Pt1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,49	
558					mesure 2	0,47	
-	B	Fenêtre intérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre extérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
559	B	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,43	
560					mesure 2	0,67	
561	B	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02	
562					mesure 2	0,55	
563	B	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,3	
564					partie haute (> 1 m)	1,2	
565	B	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,1	
566					partie haute (> 1 m)	1,1	
567	B	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,04	
568					mesure 2	0,25	

1er étage - Pièce 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
569		Sol	Chape	Moquette collée	mesure 1	0,11	
570					mesure 2	0,16	
571	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,18	
572					partie haute (> 1 m)	0,1	
573	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,28	
574					partie haute (> 1 m)	0,53	
575	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,26	
576					partie haute (> 1 m)	0,32	

577	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
578					partie haute (> 1 m)	0,65	
579	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,34	
580					partie haute (> 1 m)	0,28	
581	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,12	
582					partie haute (> 1 m)	0,13	
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	F	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
583		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,41	
584					mesure 2	0,56	
585	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	
586					Huisserie	0,11	
587	B	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,23	
588					mesure 2	0,46	

1er étage - Balcon 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
589		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,55	
590					mesure 2	0,49	
591	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,28	
592					partie haute (> 1 m)	0,16	
593	B	Garde corps (G1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,17	
594					mesure 2	0,6	
595	C	Garde corps (G2)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,02	
596					mesure 2	0,46	
597	D	Garde corps (G3)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,09	
598					mesure 2	0,56	

1er étage - Pièce 5

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
599	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
600					partie haute (> 1 m)	0,65	
601	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
602					partie haute (> 1 m)	0,42	
603	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
604					partie haute (> 1 m)	0,53	
605	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,59	
606					partie haute (> 1 m)	0,34	
607		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,35	
608					mesure 2	0,17	
609	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,61	
610					Huisserie	0,57	
611	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,68	
612					Huisserie	0,02	
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
613	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	10,8	
614					mesure 2	10,9	
615	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	19,9	
616					mesure 2	19,9	
617	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1	
618					partie haute (> 1 m)	1	
619	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1	

620					partie haute (> 1 m)	1	
-	C	Porte-Fenêtre intérieure (PF1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Porte-Fenêtre extérieure (PF1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
621	C	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	11	
622					mesure 2	11	
623	C	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9	
624					partie haute (> 1 m)	9,1	
625	C	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,2	
626					partie haute (> 1 m)	9,3	
627	C	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,18	
628					mesure 2	0,16	
629	C	Radiateur (R2)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,38	
630					mesure 2	0,38	

1er étage - Couloir 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
631	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,51	
632					partie haute (> 1 m)	0,3	
633	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
634					partie haute (> 1 m)	0,65	
635	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
636					partie haute (> 1 m)	0,43	
637	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
638					partie haute (> 1 m)	0,37	
639		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,52	
640					mesure 2	0,32	
641	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,42	
642					Huisserie	0,35	
643	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,19	
644					Huisserie	0,58	
645	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,49	
646					Huisserie	0,46	
647	C	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,7	
648					Huisserie	0,46	
649	D	Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	0,05	
650					Huisserie	0,42	
651	C	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,57	
652					mesure 2	0,28	

1er étage - Pièce 6

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
653	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
654					partie haute (> 1 m)	0,39	
655	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,41	
656					partie haute (> 1 m)	0,04	
657	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
658					partie haute (> 1 m)	0,51	
659	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,47	
660					partie haute (> 1 m)	0,46	
661		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,39	
662					mesure 2	0,19	

663	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,7	
664					Huisserie	0,09	
665	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,17	
666					Huisserie	0,56	
-	B	Porte-Fenêtre intérieure (PF1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Porte-Fenêtre extérieure (PF1)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
667	B	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	12	
668					mesure 2	12	
669	B	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	9	
670					mesure 2	9	
671	B	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,1	
672					partie haute (> 1 m)	9,1	
673	B	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	9,2	
674					partie haute (> 1 m)	9,2	
-	B	Porte-Fenêtre intérieure (PF2)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Porte-Fenêtre extérieure (PF2)	Pvc		Non mesurée	-	Absence de revêtement
675	B	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	13,7	
676					mesure 2	13,7	
677	B	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	8,5	
678					partie haute (> 1 m)	8,5	
679	B	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	6,2	
680					partie haute (> 1 m)	6,2	
681	D	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,21	
682					mesure 2	0,22	

1er étage - Pièce 7

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
683	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1	
684					partie haute (> 1 m)	0,27	
685	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,57	
686					partie haute (> 1 m)	0,09	
687	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
688					partie haute (> 1 m)	0,47	
689	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,68	
690					partie haute (> 1 m)	0,31	
691		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,47	
692					mesure 2	0,65	
693	D	Poteau (Pt1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,32	
694					mesure 2	0,45	
695	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,55	
696					Huisserie	0,25	
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
697	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	15,8	
698					mesure 2	15,7	
699	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,55	
700					mesure 2	0,34	
701	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	4,6	
702					partie haute (> 1 m)	4,6	
703	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,9	
704					partie haute (> 1 m)	5,9	
705	C	Radiateur (R1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,45	
706					mesure 2	0,04	

1er étage - Pièce 8

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
707	A	Sol	Chape	Moquette collée	mesure 1	0,49	
708					mesure 2	0,53	
709		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
710					partie haute (> 1 m)	0,59	
711	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,27	
712					partie haute (> 1 m)	0,36	
713	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
714					partie haute (> 1 m)	0,47	
715	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,53	
716					partie haute (> 1 m)	0,28	
717		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,68	
718					mesure 2	0,51	
719		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,11	
720	A				Huisserie	0,39	

1er étage - Escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
721		Marches	Chape	Tomettes	mesure 1	0,18	
722					mesure 2	0,07	
723		Contre-marches	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
724					mesure 2	0,13	
-		Nez de marche	Bois	-	Non mesurée	-	Absence de revêtement
725		Main courante	Métallique	Peinture	mesure 1	0,34	
726					mesure 2	0,52	
727		Limon	Enduit	Peinture	mesure 1	7,8	
728					mesure 2	7,9	
729		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,58	
730					partie haute (> 1 m)	0,33	

2e étage - Palier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
731		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,42	
732					mesure 2	0,24	
733		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
734					mesure 2	0,37	
735	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,29	
736					partie haute (> 1 m)	0,51	
737	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,2	
738					partie haute (> 1 m)	0,69	
739	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,01	
740					partie haute (> 1 m)	0,34	
741		Plafond	Plâtre	Tissu tendu	mesure 1	0,39	
742					mesure 2	0,57	
-	A	Porte (P1)	Bois	-	Non mesurée	-	Absence de revêtement

2e étage - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
743		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,41	
744					mesure 2	0,57	
745		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,2	

746					mesure 2	0,54	
747	A	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,41	
748					partie haute (> 1 m)	0,09	
749	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,23	
750					partie haute (> 1 m)	0,67	
751	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
752					partie haute (> 1 m)	0,15	
753	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
754					partie haute (> 1 m)	0,04	
755	E	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,09	
756					partie haute (> 1 m)	0,67	
757	F	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,66	
758					partie haute (> 1 m)	0,16	
759	G	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,65	
760					partie haute (> 1 m)	0,68	
761	H	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,12	
762					partie haute (> 1 m)	0,25	
763	I	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,04	
764					partie haute (> 1 m)	0,65	
765	J	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,47	
766					partie haute (> 1 m)	0,25	
-		Plafond	Dalles de faux plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
767	F	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,52	
768					Huisserie	0,07	
769	G	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,21	
770					Huisserie	0,66	
771	J	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	
772					Huisserie	0,15	
773	D	Porte-Fenêtre intérieure (PF1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,21	
774					Huisserie	0,24	
775	D	Porte-Fenêtre extérieure (PF1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,53	
776					Huisserie	0,32	
777	D	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,42	
778					mesure 2	0,48	

2e étage - Couloir 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
779		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,54	
780					mesure 2	0,58	
781		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,24	
782					mesure 2	0,04	
783	B	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,56	
784					partie haute (> 1 m)	0,65	
785	C	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,63	
786					partie haute (> 1 m)	0,32	
787	D	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,64	
788					partie haute (> 1 m)	0,38	
789	E	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,04	
790					partie haute (> 1 m)	0,56	
791	F	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0,03	
792					partie haute (> 1 m)	0,39	
-		Plafond	Dalles de faux plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
793	D	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,01	
794					Huisserie	0,09	
795	E	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,25	

796					Huisserie	0,09	
-----	--	--	--	--	-----------	------	--

2e étage - Pièce 21

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
797		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,18	
798					mesure 2	0,68	
799		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,4	
800					mesure 2	0,54	
801	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,52	
802					partie haute (> 1 m)	0,16	
803	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,56	
804					partie haute (> 1 m)	0,5	
805	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	
806					partie haute (> 1 m)	0,35	
807	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,22	
808					partie haute (> 1 m)	0,62	
809		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,67	
810					mesure 2	0,65	
811	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,04	
812					Huisserie	0,23	
813	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,37	
814					Huisserie	0,1	
815	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,23	
816					Huisserie	0,67	
817	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,66	
818					mesure 2	0,42	
819	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,38	
820					mesure 2	0,36	

2e étage - Pièce 22

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
821		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,46	
822					mesure 2	0,46	
823	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,52	
824					partie haute (> 1 m)	0,03	
825	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,26	
826					partie haute (> 1 m)	0,29	
827	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,69	
828					partie haute (> 1 m)	0,3	
829	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,49	
830					partie haute (> 1 m)	0,39	
831	E	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,47	
832					partie haute (> 1 m)	0,44	
833	F	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,11	
834					partie haute (> 1 m)	0,16	
835		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,45	
836					mesure 2	0,52	
837		Moulures (M1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1	
838					mesure 2	0,18	
839	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,16	
840					Huisserie	0,45	
841	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,46	
842					Huisserie	0,58	
843	F	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,2	

844					Huisserie	0,66	
845	F	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,49	
846					Huisserie	0,27	
847	F	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,48	
848					mesure 2	0,46	
849	F	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,12	
850					mesure 2	0,12	
851	F	Porte-Fenêtre intérieure (PF1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,21	
852					Huisserie	0,41	
853	F	Porte-Fenêtre extérieure (PF1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,5	
854					Huisserie	0,02	
855	F	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,22	
856					mesure 2	0,46	
857	E	Poteau (Pt1)	Plâtre	Tissu tendu	mesure 1	0,46	
858					mesure 2	0,32	

2e étage - Balcon 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
859	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,11	
860					partie haute (> 1 m)	0,65	
861	B	Garde corps (G1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,42	
862					mesure 2	0,1	
863	C	Garde corps (G2)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,52	
864					mesure 2	0,67	
865	D	Garde corps (G3)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,21	
866					mesure 2	0,63	

2e étage - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
867		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,53	
868					mesure 2	0,21	
869		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
870					mesure 2	0,27	
871	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,13	
872					partie haute (> 1 m)	0,02	
873	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7	
874					partie haute (> 1 m)	0,21	
875	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
876					partie haute (> 1 m)	0,02	
877	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,16	
878					partie haute (> 1 m)	0,28	
879	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
880					partie haute (> 1 m)	0,39	
881	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,22	
882					partie haute (> 1 m)	0	
883		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,68	
884					mesure 2	0,02	
885	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,07	
886					Huisserie	0,57	
887	B	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,69	
888					Huisserie	0,25	
889	B	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,18	
890					Huisserie	0,3	
891	B	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,49	

892					mesure 2	0,43	
893	B	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,67	
894					mesure 2	0,56	

2e étage - Pièce 23

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
895	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,44	
896					mesure 2	0,36	
897		Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,25	
898					partie haute (> 1 m)	0,64	
899	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,26	
900					partie haute (> 1 m)	0	
901	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,36	
902					partie haute (> 1 m)	0,18	
903	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,18	
904					partie haute (> 1 m)	0,54	
-		Plafond	Dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
905	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,65	
906					Huisserie	0,3	
907	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,25	
908					Huisserie	0,17	

2e étage - Couloir 2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
909		Sol	Chape	Dalles de sol	mesure 1	0,16	
910					mesure 2	0,55	
911		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,49	
912					mesure 2	0,63	
913	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,1	
914					partie haute (> 1 m)	0,56	
915	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,13	
916					partie haute (> 1 m)	0,42	
917	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,52	
918					partie haute (> 1 m)	0,2	
919	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,1	
920					partie haute (> 1 m)	0,26	
-		Plafond	Dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
921	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,41	
922					Huisserie	0,19	
923	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,53	
924					Huisserie	0,6	
925	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,37	
926					Huisserie	0,2	

2e étage - Pièce 24

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
927	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,58	
928					mesure 2	0,62	
929		Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,41	

930					partie haute (> 1 m)	0,22	
931					partie basse (< 1 m)	0,6	
932	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie haute (> 1 m)	0,69	
933					partie basse (< 1 m)	0,42	
934	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie haute (> 1 m)	0,1	
935					partie basse (< 1 m)	0,16	
936	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie haute (> 1 m)	0,61	
937					mesure 1	0,11	
938		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,12	
939					partie mobile	0,56	
940	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	Huisserie	0,15	
941					partie mobile	0,42	
942	B	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	Huisserie	0,61	
943					partie mobile	0,31	
944	B	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	Huisserie	0,11	
945					mesure 1	0,16	
946	B	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,43	
947					mesure 1	8,1	
948	B	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 2	8,5	
949					partie basse (< 1 m)	3,9	
950	B	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	3,9	
951					partie basse (< 1 m)	1,1	
952	B	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1 m)	1,1	
953					mesure 1	0,27	
954	C	Poteau (Pt1)	Plâtre	Tissu tendu	mesure 2	0,17	

2e étage - Pièce 25

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
955		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,44	
956					mesure 2	0,58	
957	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,07	
958					partie haute (> 1 m)	0,67	
959	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,15	
960					partie haute (> 1 m)	0,53	
961	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,16	
962					partie haute (> 1 m)	0,6	
963	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,25	
964					partie haute (> 1 m)	0,26	
965		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,67	
966					mesure 2	0,53	
967	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,56	
968					Huisserie	0,23	
969	C	Porte-Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,35	
970					Huisserie	0,23	
971	C	Porte-Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,43	
972					Huisserie	0,33	
973	C	Porte-Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
974					Huisserie	0,53	
975	C	Porte-Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,37	
976					Huisserie	0,05	
977	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,58	
978					mesure 2	0,69	
979	C	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,28	
980					mesure 2	0,24	
981	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	11,4	
982					mesure 2	11,8	

983	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	6	
984					partie haute (> 1 m)	6	
985	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,6	
986					partie haute (> 1 m)	1,6	
987	C	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	8,5	
988					partie haute (> 1 m)	8,5	
989	C	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,3	
990					partie haute (> 1 m)	1,3	

2e étage - Pièce 26

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
991		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
992					mesure 2	0,24	
993	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,22	
994					partie haute (> 1 m)	0,21	
995	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,67	
996					partie haute (> 1 m)	0,49	
997	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,16	
998					partie haute (> 1 m)	0,25	
999	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,16	
1000					partie haute (> 1 m)	0,37	
1001	E	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,43	
1002					partie haute (> 1 m)	0,18	
1003	F	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,27	
1004					partie haute (> 1 m)	0,09	
1005		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,12	
1006					mesure 2	0,48	
1007		Moulures (M1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,19	
1008					mesure 2	0,06	
1009	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,41	
1010					Huisserie	0,29	
1011	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,28	
1012					Huisserie	0,17	
1013	E	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,13	
1014					Huisserie	0,67	
1015	E	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,66	
1016					Huisserie	0,53	
1017	E	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3	
1018					mesure 2	0,18	
1019	E	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	19	
1020					mesure 2	19,2	
1021	E	Porte-Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,4	
1022					Huisserie	0,62	
1023	E	Porte-Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
1024					Huisserie	0,28	
1025	E	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,48	
1026					mesure 2	0,23	
1027	E	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	6,5	
1028					partie haute (> 1 m)	6,5	
1029	E	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,3	
1030					partie haute (> 1 m)	1,3	
1031	D	Placard (PI1)	Bois	Peinture	mesure 1	0,58	
1032					mesure 2	0,37	
1033	D	Placard (PI2)	Bois	Peinture	mesure 1	0,56	
1034					mesure 2	0,11	

2e étage - Pièce 27

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1035		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,6	
1036					mesure 2	0,29	
1037	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
1038					partie haute (> 1 m)	0,28	
1039	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
1040					partie haute (> 1 m)	0,43	
1041	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,44	
1042					partie haute (> 1 m)	0,02	
1043	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
1044					partie haute (> 1 m)	0,25	
1045		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,34	
1046					mesure 2	0,51	
1047	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,51	
1048					Huisserie	0,04	
1049	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
1050					Huisserie	0,33	

2e étage - Pièce 28

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1051		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,62	
1052					mesure 2	0,38	
1053	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,17	
1054					partie haute (> 1 m)	0,14	
1055	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,25	
1056					partie haute (> 1 m)	0,3	
1057	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,54	
1058					partie haute (> 1 m)	0,42	
1059	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,24	
1060					partie haute (> 1 m)	0,16	
1061		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7	
1062					mesure 2	0,23	
1063	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,47	
1064					Huisserie	0,03	
1065	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,62	
1066					Huisserie	0,39	
1067	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,4	
1068					Huisserie	0,18	
1069	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,39	
1070					mesure 2	0,38	
1071	C	Allège (A1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,62	
1072					mesure 2	0,63	
1073	D	Placard (P11)	Bois	Peinture	mesure 1	13,8	
1074					mesure 2	13,8	

2e étage - Balcon 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1075		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,65	
1076					mesure 2	0,58	
1077	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	

1078					partie haute (> 1 m)	0,03	
1079	B	Garde corps (G1)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,07	
1080					mesure 2	0,51	
1081	C	Garde corps (G2)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,68	
1082					mesure 2	0,63	
1083	D	Garde corps (G3)	Métallique	Peinture	mesure 1	0,67	
1084					mesure 2	0,65	

2e étage - Escalier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1085		Marche	Chape	Tomettes	mesure 1	0,3	
1086					mesure 2	0,28	
1087		Contre-marche	Bois	Peinture	mesure 1	0,2	
1088					mesure 2	0,21	
-		Nez de marche	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1089		Main courante	Métallique	Peinture	mesure 1	0,3	
1090					mesure 2	0,45	
1091		Limon	Enduit	Peinture	mesure 1	16,1	
1092					mesure 2	16,2	
1093		Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,18	
1094					partie haute (> 1 m)	0,41	

3e étage - Palier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1095		Sol	Chape	Tomettes	mesure 1	0,63	
1096					mesure 2	0,1	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1097	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,06	
1098					partie haute (> 1 m)	0,25	
1099	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,07	
1100					partie haute (> 1 m)	0,32	
1101	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,16	
1102					partie haute (> 1 m)	0,17	
1103	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,21	
1104					partie haute (> 1 m)	0,06	
1105	E	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,11	
1106					partie haute (> 1 m)	0,51	
1107	F	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,49	
1108					partie haute (> 1 m)	0,7	
1109	E	Mur	Bois	Peinture	mesure 1	0,51	
1110					mesure 2	0,25	
1111		Plafond	Plâtre	Tissu tendu	mesure 1	0,07	
1112					mesure 2	0,01	

3e étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1113	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,05	
1114					partie haute (> 1 m)	0,16	
1115	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,69	
1116					partie haute (> 1 m)	0,14	
1117	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,08	

1118					partie haute (> 1 m)	0,69	
1119					partie basse (< 1 m)	0,44	
1120	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie haute (> 1 m)	0,02	
1121					mesure 1	0,68	
1122		Plafond	Bois	Tuiles	mesure 2	0,55	
-		Plafond	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1123	B	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,3	
1124					Huisserie	0,23	
1125	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
1126					Huisserie	0,35	

3e étage - Pièce 31

Nombre d'unités de diagnostic : 31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1127	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,33	
1128					partie haute (> 1 m)	0,38	
1129	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
1130					partie haute (> 1 m)	0,25	
1131	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
1132					partie haute (> 1 m)	0,06	
1133	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5	
1134					partie haute (> 1 m)	0,23	
1135	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,22	
1136					partie haute (> 1 m)	0,28	
1137	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,18	
1138					partie haute (> 1 m)	0,02	
1139	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
1140					partie haute (> 1 m)	0,6	
1141	H	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,19	
1142					partie haute (> 1 m)	0,2	
1143	I	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
1144					partie haute (> 1 m)	0,59	
-	F	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	G	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	H	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
1145		Plafond (P1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,19	
1146					mesure 2	0,48	
1147	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,4	
1148					Huisserie	0,44	
1149	F	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,33	
1150					Huisserie	0,44	
1151	F	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,16	
1152					Huisserie	0,29	
1153	F	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
1154					Huisserie	0,22	
1155	F	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,69	
1156					Huisserie	0,33	
1157	F	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,38	
1158					Huisserie	0,04	
1159	F	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
1160					Huisserie	0,6	
1161	F	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,53	
1162					mesure 2	0,42	
1163	F	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,61	
1164					mesure 2	0,51	
1165	F	Embrasure (E3)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,41	

1166					mesure 2	0,51	
1167	F	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	12,5	
1168					partie haute (> 1 m)	12,5	
1169	F	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,4	
1170					partie haute (> 1 m)	1,4	
1171	F	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	12,9	
1172					partie haute (> 1 m)	12,9	
1173	F	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,2	
1174					partie haute (> 1 m)	1,2	
1175	F	Volet intérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	12,7	
1176					partie haute (> 1 m)	12,7	
1177	F	Volet extérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,3	
1178					partie haute (> 1 m)	1,3	

3e étage - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1179	A	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,19	
1180					partie haute (> 1 m)	0,7	
1181	B	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,12	
1182					partie haute (> 1 m)	0,44	
1183	C	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,61	
1184					partie haute (> 1 m)	0,3	
1185	D	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,62	
1186					partie haute (> 1 m)	0,37	
1187	E	Mur	Plâtre	Tissu tendu	partie basse (< 1 m)	0,02	
1188					partie haute (> 1 m)	0,54	
-	A	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Plâtre	Faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
1189		Plafond	Plâtre	Tissu tendu	mesure 1	0,54	
1190					mesure 2	0,56	
1191	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,3	
1192					Huisserie	0,52	

3e étage - Pièce 32

Nombre d'unités de diagnostic : 28

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1193	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,47	
1194					partie haute (> 1 m)	0,23	
1195	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
1196					partie haute (> 1 m)	0,02	
1197	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,19	
1198					partie haute (> 1 m)	0,06	
1199	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,21	
1200					partie haute (> 1 m)	0,38	
1201		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,46	
1202					mesure 2	0,59	
1203	B	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,15	
1204					Huisserie	0,61	
1205	B	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,44	
1206					Huisserie	0,22	
1207	B	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,01	
1208					Huisserie	0,7	

1209	B	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,56	
1210					Huisserie	0,56	
1211	D	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,21	
1212					Huisserie	0,42	
1213	D	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,51	
1214					Huisserie	0,03	
1215	D	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
1216					Huisserie	0,45	
1217	D	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,06	
1218					Huisserie	0,5	
1219	B	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7	
1220					mesure 2	0,46	
1221	B	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,42	
1222					mesure 2	0,39	
1223	D	Embrasure (E3)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7	
1224					mesure 2	0,68	
1225	D	Embrasure (E4)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,64	
1226					mesure 2	0,64	
1227	B	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	12,9	
1228					partie haute (> 1 m)	12,9	
1229	B	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,2	
1230					partie haute (> 1 m)	1,2	
1231	B	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	12,9	
1232					partie haute (> 1 m)	12,9	
1233	B	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,3	
1234					partie haute (> 1 m)	1,3	
1235	D	Volet intérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,4	
1236					partie haute (> 1 m)	5,4	
1237	D	Volet extérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	2,1	
1238					partie haute (> 1 m)	2,1	
1239	D	Volet intérieur (V4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,4	
1240					partie haute (> 1 m)	5,7	
1241	D	Volet extérieur (V4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,9	
1242					partie haute (> 1 m)	1,9	
1243		Poteau (Pt1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,15	
1244					mesure 2	0,18	

3e étage - Pièce 33

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Chape	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1245	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,17	
1246					partie haute (> 1 m)	0,07	
1247	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,68	
1248					partie haute (> 1 m)	0,37	
1249	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
1250					partie haute (> 1 m)	0,7	
1251	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
1252					partie haute (> 1 m)	0,61	
1253	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
1254					partie haute (> 1 m)	0,39	
1255	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7	
1256					partie haute (> 1 m)	0,4	
1257	F	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,57	
1258					partie haute (> 1 m)	0,07	
1259		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,52	
1260					mesure 2	0,55	

1261	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,58	
1262					Huisserie	0,18	
1263	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,32	
1264					Huisserie	0,39	
1265	C	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,53	
1266					Huisserie	0,36	
1267	C	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,54	
1268					Huisserie	0,12	
1269	C	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,16	
1270					Huisserie	0,21	
1271	C	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,61	
1272					Huisserie	0,42	
1273	C	Embrasure (E1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,63	
1274					mesure 2	0,2	
1275	C	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,36	
1276					mesure 2	0,38	
1277	C	Embrasure (E3)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,29	
1278					mesure 2	0,08	
1279	C	Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,4	
1280					partie haute (> 1 m)	5,4	
1281	C	Volet extérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,9	
1282					partie haute (> 1 m)	1,9	
1283	C	Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,5	
1284					partie haute (> 1 m)	5,5	
1285	C	Volet extérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,2	
1286					partie haute (> 1 m)	1,2	
1287	C	Volet intérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	5,7	
1288					partie haute (> 1 m)	5,7	
1289	C	Volet extérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	1,9	
1290					partie haute (> 1 m)	1,9	
1291	D	Poteau (Pt1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,54	
1292					mesure 2	0,65	

Toitures - Combles

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1293		Plafond	Bois	Tuiles	mesure 1	0,04	
1294					mesure 2	0,03	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Constatations diverses :

Néant

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification sis 60, Av du Général De Gaulle 92800 PUTEAUX

Fait à DRAGUIGNAN, le 21/02/2022

TAHIR Mohssin



EXPERT'IMO
Jean-Luc PEPIN
1169, traverse Léo Lagrange / 83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 67 12 77 - Fax: 04 94 67 02 35
SIRET 435 116 609 00021 - APE 7412 B
Email jlp2@free.fr



Localisation des mesures sur le croquis de repérage





— Canalisation en plomb


RdJ_RdC



1er-étage



2eme-étage

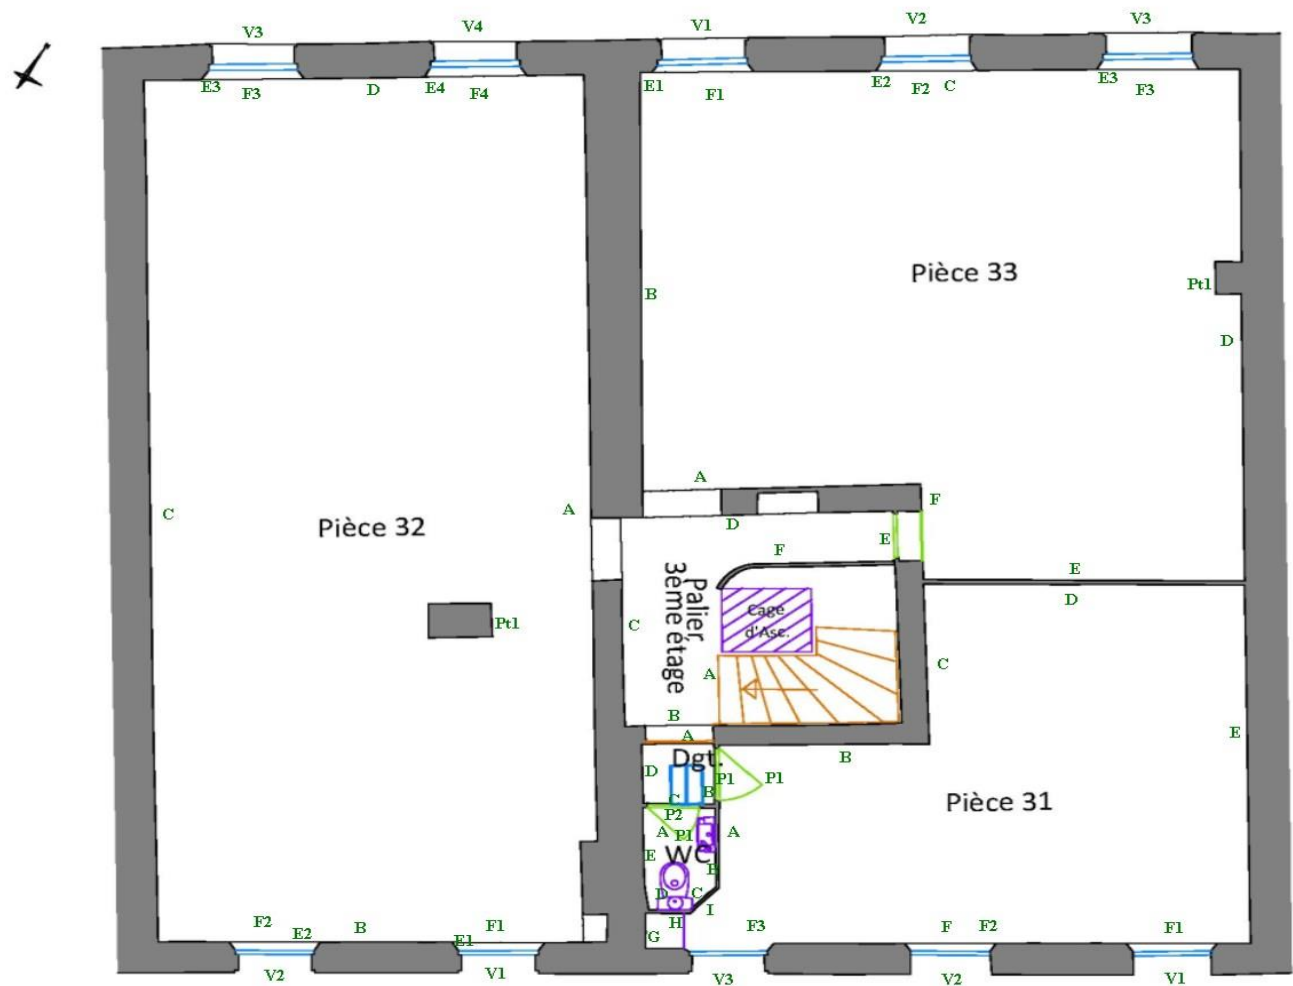

3ème-étage

Légende : P: Porte ; F: Fenêtre ; C : canalisations ; Pt : poteau ; V : Volet ; Em : Embrasure ; Al : Allège

Analyses chimiques du laboratoire : aucune

Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

Autres documents et rapports antérieurs



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
TAHIR Mohssin

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des articles L271-4 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et les compétences des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

Domaines Techniques	Validité du Certificat*	Date de Certification originale	Références des arrêtés
DPE sans mention	23/06/2027	24/09/2020	Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
Electricité	22/12/2028	23/12/2021	Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Date : 12/01/2023

Laurent Croquennes, Président


Número de certificat : 9348676

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valide jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant la pérennité de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/qualification/diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Achse, 9 cours du Triangle 92837 Paris-la Defense CEDEX



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Monsieur Mohssin TAHIR

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des articles L271-4 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et les compétences des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

Domaines Techniques	Validité du Certificat*	Date de Certification originale	Références des arrêtés
Amiante sans mention	29/09/2022	30/06/2017	Arrêté du 05 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations d'évaluation picturale de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
DPE sans mention	23/06/2020	24/06/2015	Arrêté du 16 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques et des organismes de certification en vertu de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification
Electricité	24/07/2022	23/07/2017	Arrêté du 8 juin 2016 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des opérations de maintenance d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
Gaz	24/07/2022	23/07/2017	Arrêté du 6 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
Pionb sans mention	24/07/2022	23/07/2017	Arrêté du 21 novembre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des cordons de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de l'état d'habitation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification
Termites métropole	24/07/2022	23/07/2017	Arrêté du 30 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

Date : 30/10/2017

Jacques NITTY-LQIN - Directeur Général

Número de certificat : 8040773

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valide jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant la pérennité de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/qualification/diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Galluarnet - 92046 Paris La Defense