

FRANCE LOIRE
16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex



REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SIMONE DE BEAUVOIR

23 rue Gilbert Bailly
18000 BOURGES

Maitrise d'Oeuvre:
SEIC
17 Allée Evariste Galois
18000 BOURGES
TEL : 02.48.50.44.22
courriel : seic@seic18.fr

PRO/DCE CH03

Lot N°06 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE
RAFFRAICHISSEMENT


Société d'Etudes Industrielles et Thermiques
RUE JEAN MONNET
"LE QUESAR"
18570 LE SUBDRAY
Téléphone : 02.48.23.22.33
E-mail : seith@seith.fr
URL : www.seith.fr

NIVEAU R+2
DATE : 28 Mars 2025
REFERENCE : 5100
Echelle : 1/500ème

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

OPCI Bi
INGÉNIERIE QUALIFIÉE
N° 01 10 1455

ATTENTION			
L'ETUDE ET LES PLANS D'EXECUTION ETANT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE LES PUISSANCES, LES DEBITS, LES DIAMETRES LES TAILLES, TYPES ET NOMBRES D'APPAREILS ... MENTIONNES SUR LE PLAN SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET DEVRONT ETRE DEFINIS PAR L'ENTREPRISE			
TH	ROBINET THERMOSTATIQUE		
SR	ROBINET SIMPLE REGLEGE		
	RADIATEUR NEUF A INSTALLER		
	DISTRIBUTION CHAUFFAGE RADIATEURS		
PI	VANNE D'ISOLEMENT		
	VANNE DE REGLEGE AUTOMATIQUE		
	LIANSONS FRIGO		
TH	TERMOSTAT D'AMBIANCE		
SP	SIPHON DE PARCOURS		
DIAMETRES DE RACCORDEMENT			
	EF	EC	EU
WC (RESERVOIR)	Ø10/12 - 16x2,25 - 0,12%		Ø100
URINOR	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,15%		Ø50
LAVABO - VASQUE	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,20%	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,20%	Ø40
BAINOIRE	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø50
DOUCHE	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,20%	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,20%	Ø50
EVER	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,20%	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,20%	Ø50
POSTE DEAU	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø50
	ROBINET DE PUISSAGE		
	VENTILATION PRIMAIRE		
AP	RESEAU AEP		
EF	RESEAU EAU FROIDE		
EC	RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE		
Bd	RESEAU BOUCLAGE		
EV	RESEAU EAUX VANNES		
EU	RESEAU EAUX USEES		
	ATTENTE EV EN SOL		
	ATTENTE EU EN SOL		

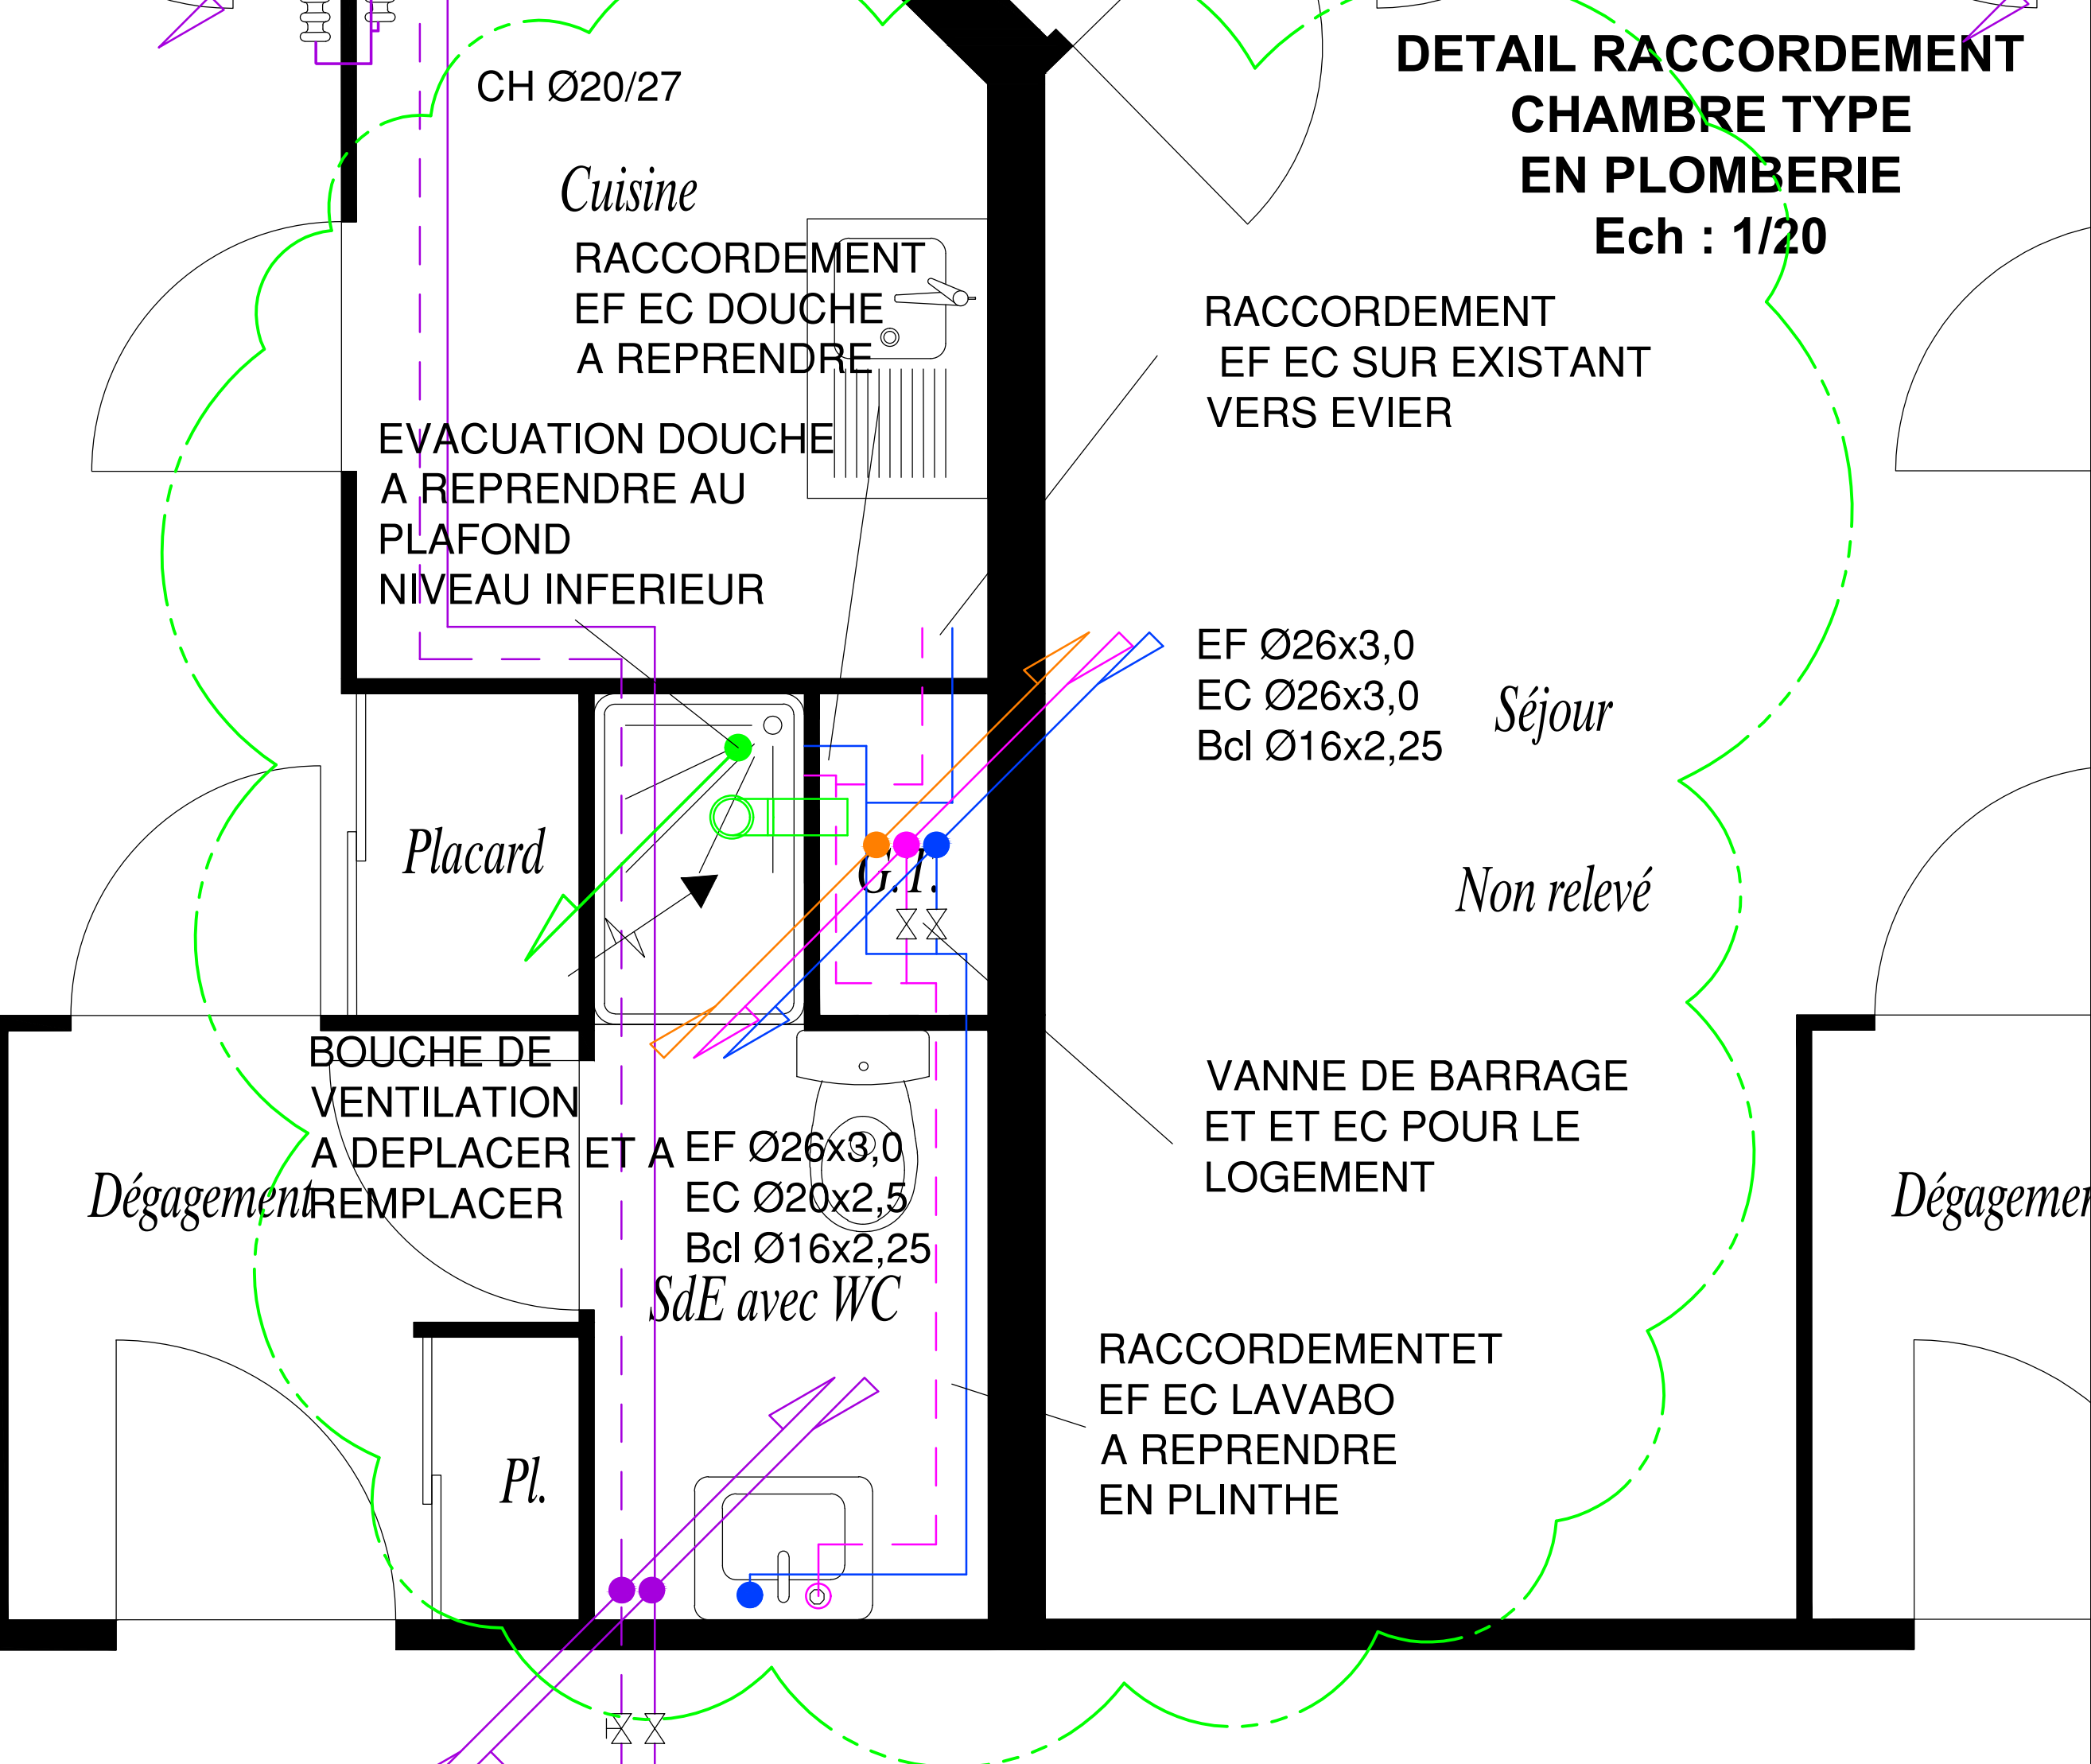

DETAIL RACCORDEMENT
CHAMBRE TYPE
EN PLOMBERIE

