







# PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT




<b>Communes :</b>	SALERNES		
<b>Codes INSEE :</b>	83121		
<b>Réf DT-DICT :</b>	2022082201015TXW		
<b>Date de révision :</b>	Août 2022	<b>Plan :</b> eau	<b>Ech. :</b> 1/200ème

Ce plan est joint en complément d'une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435\*01 auquel il fait référence.


## LEGENDE :

Réseau	
Branchement	
Réseau Hors service	
Elément du Réseau Affleurant	
Repère Terrain	
Limites Ouvrages Bâti enterrés	

## Autres éléments du réseau :

	Accessoires de Purge des réseaux
	Elements de Défense Incendie
	Organes de régulation des réseaux

## Bâti

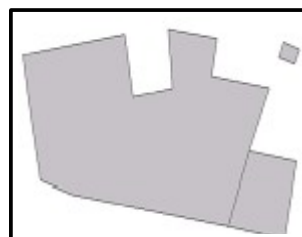

## Parcelles et contours



Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

- Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
- Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.


Plan d'assemblage :

Le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan


	page 3	page 5	
	page 7		
page 9	page 11		
	page 13	page 15	

Plan d'ensemble page 2.

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Les plans sont fournis à titre indicatif. Pour toute information, conformément à la réglementation, se reporter aux tables de référencement des plans A4 détaillés.

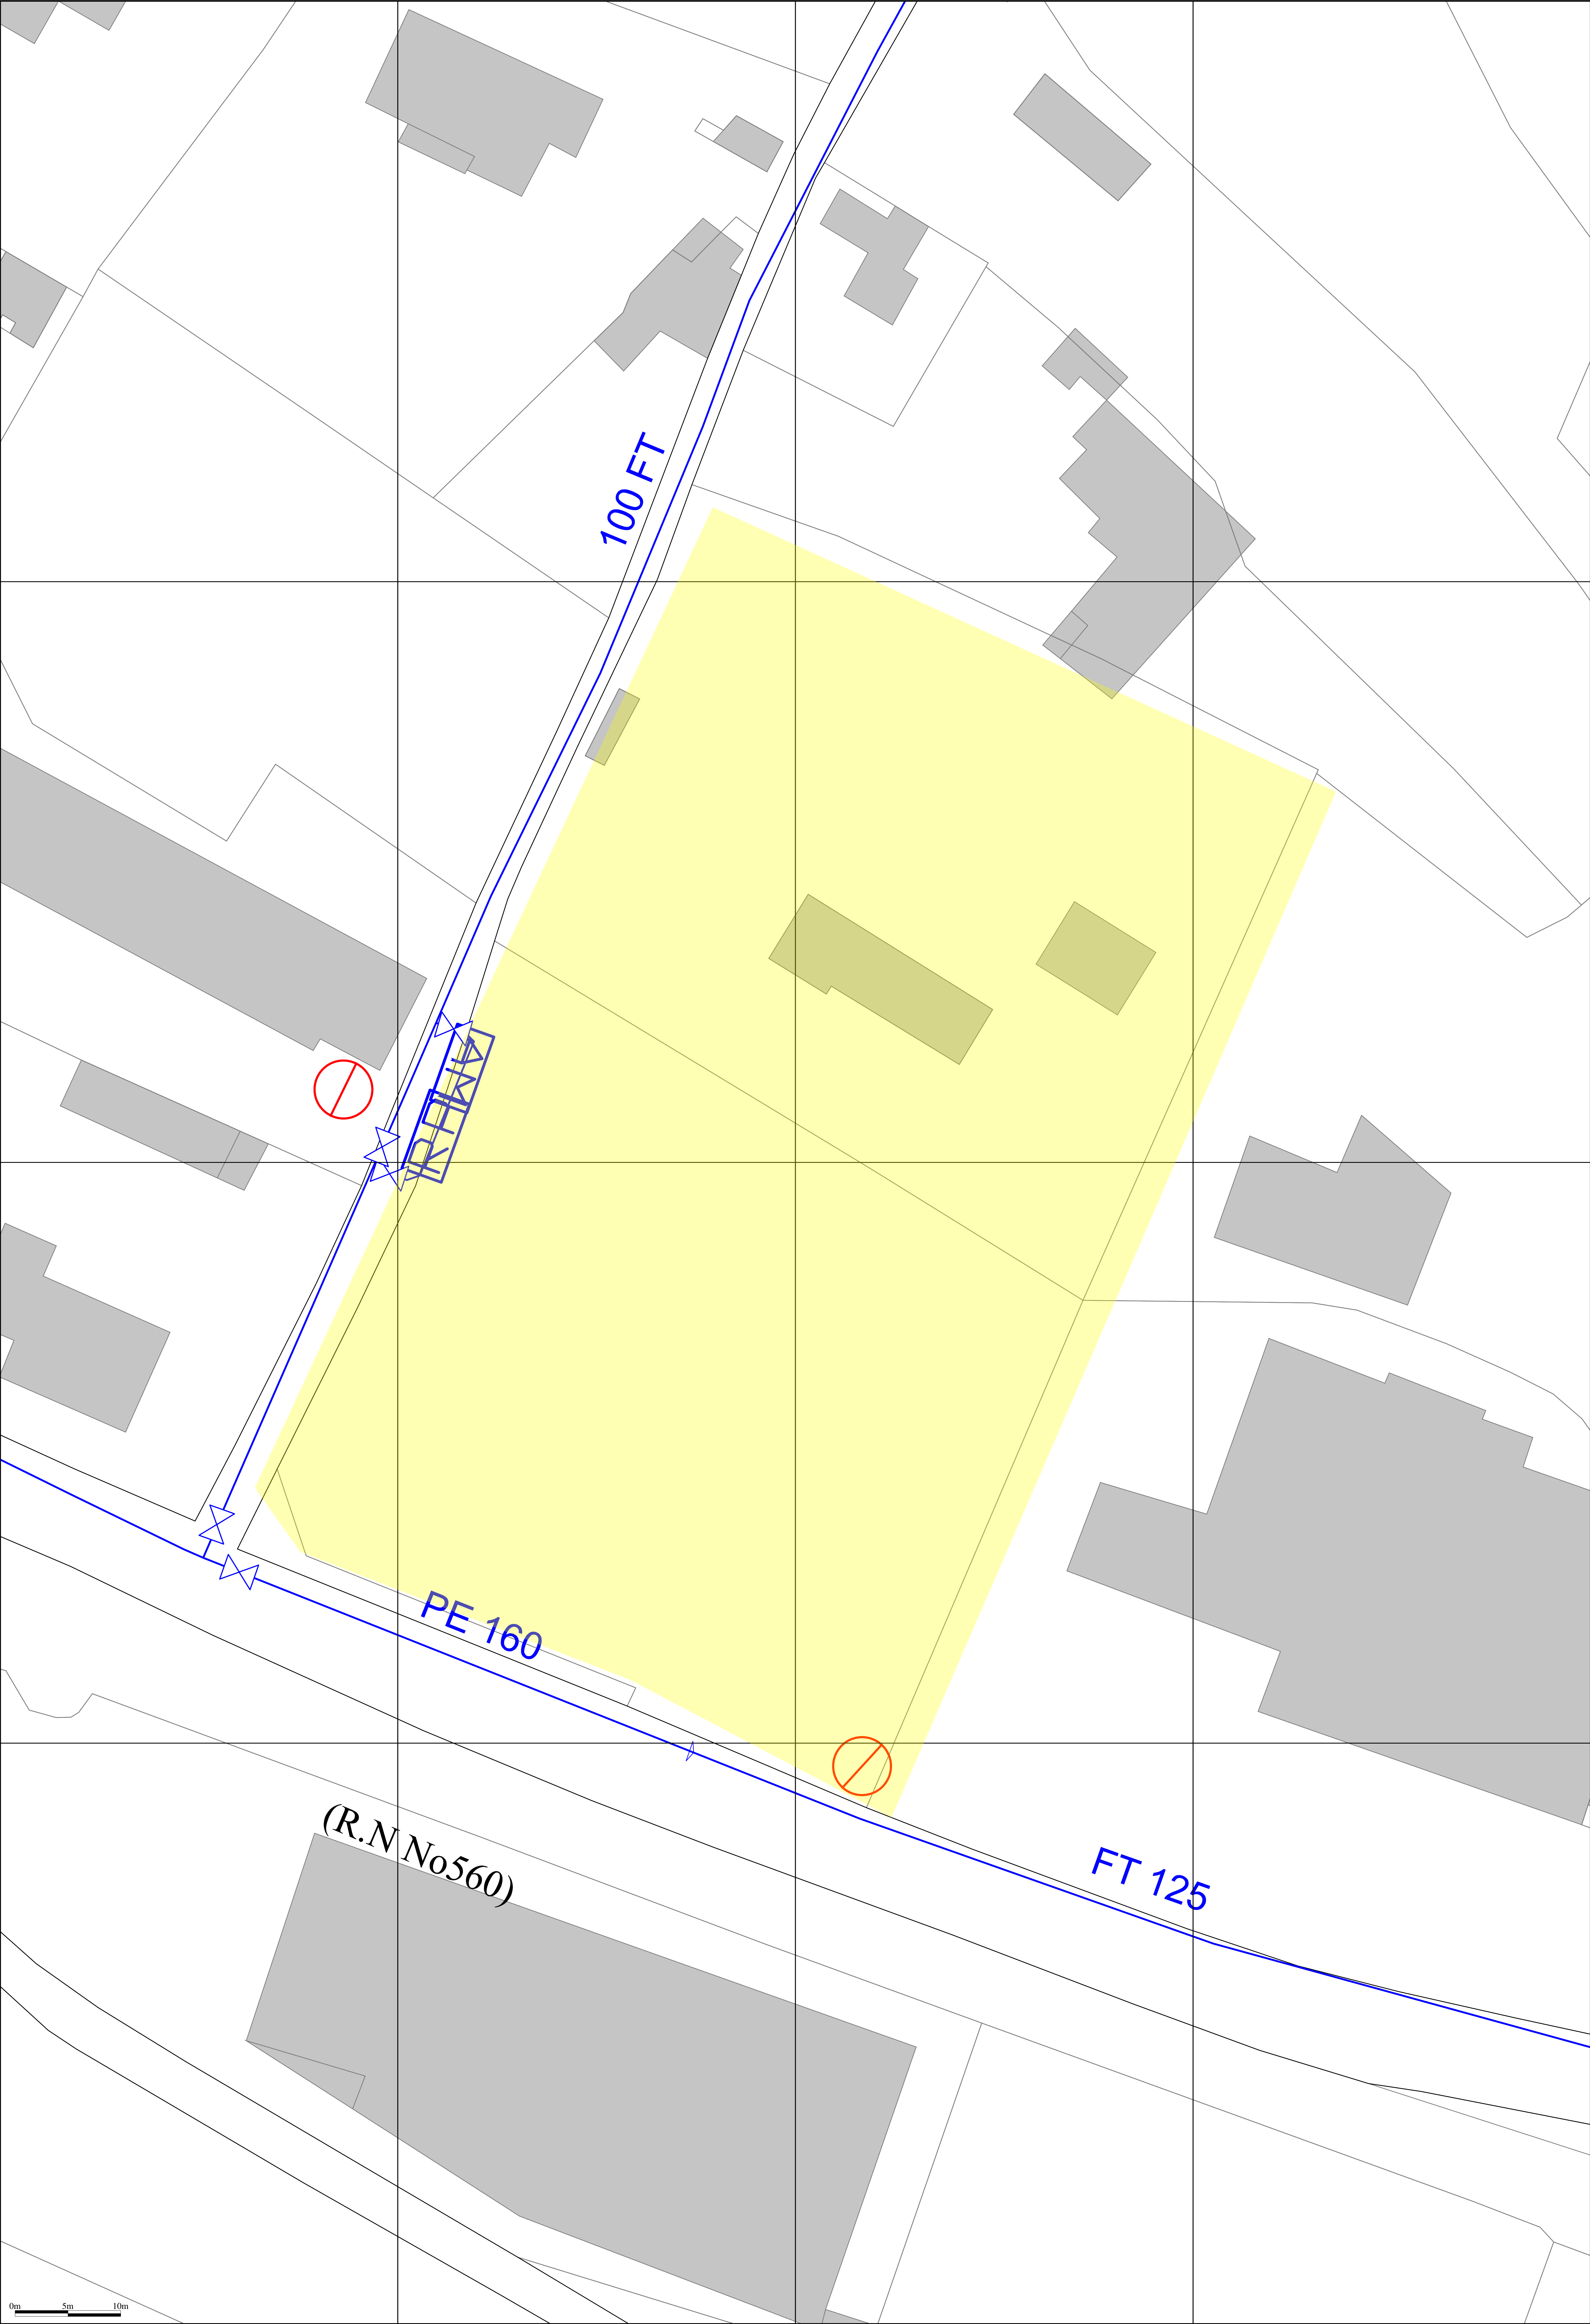


La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.

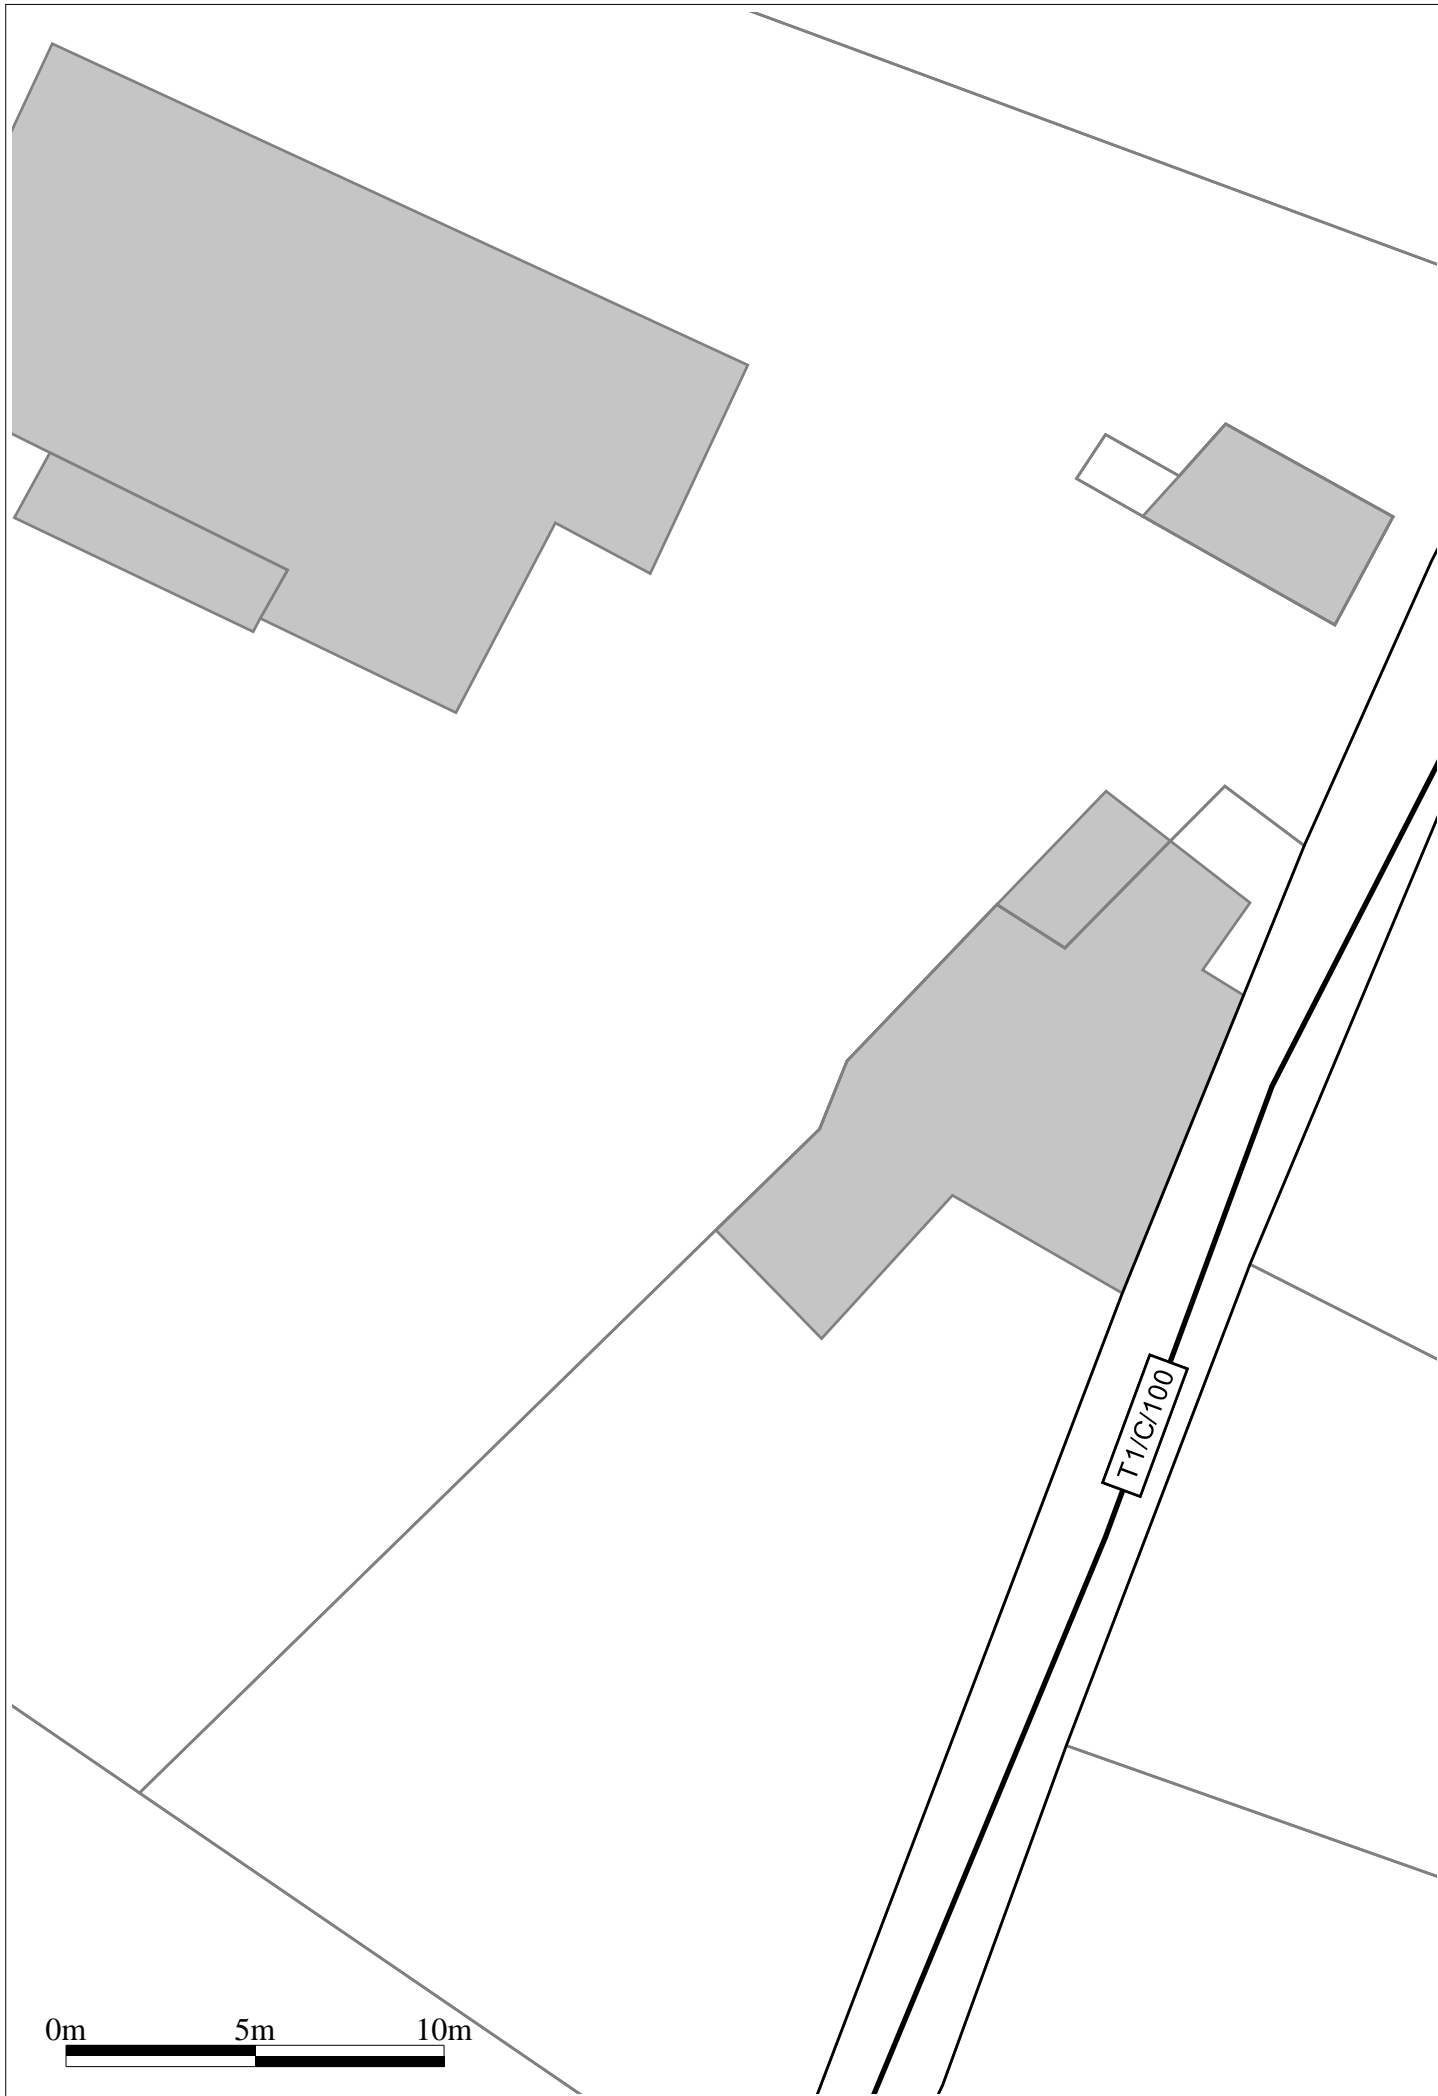


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	159.91	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,-

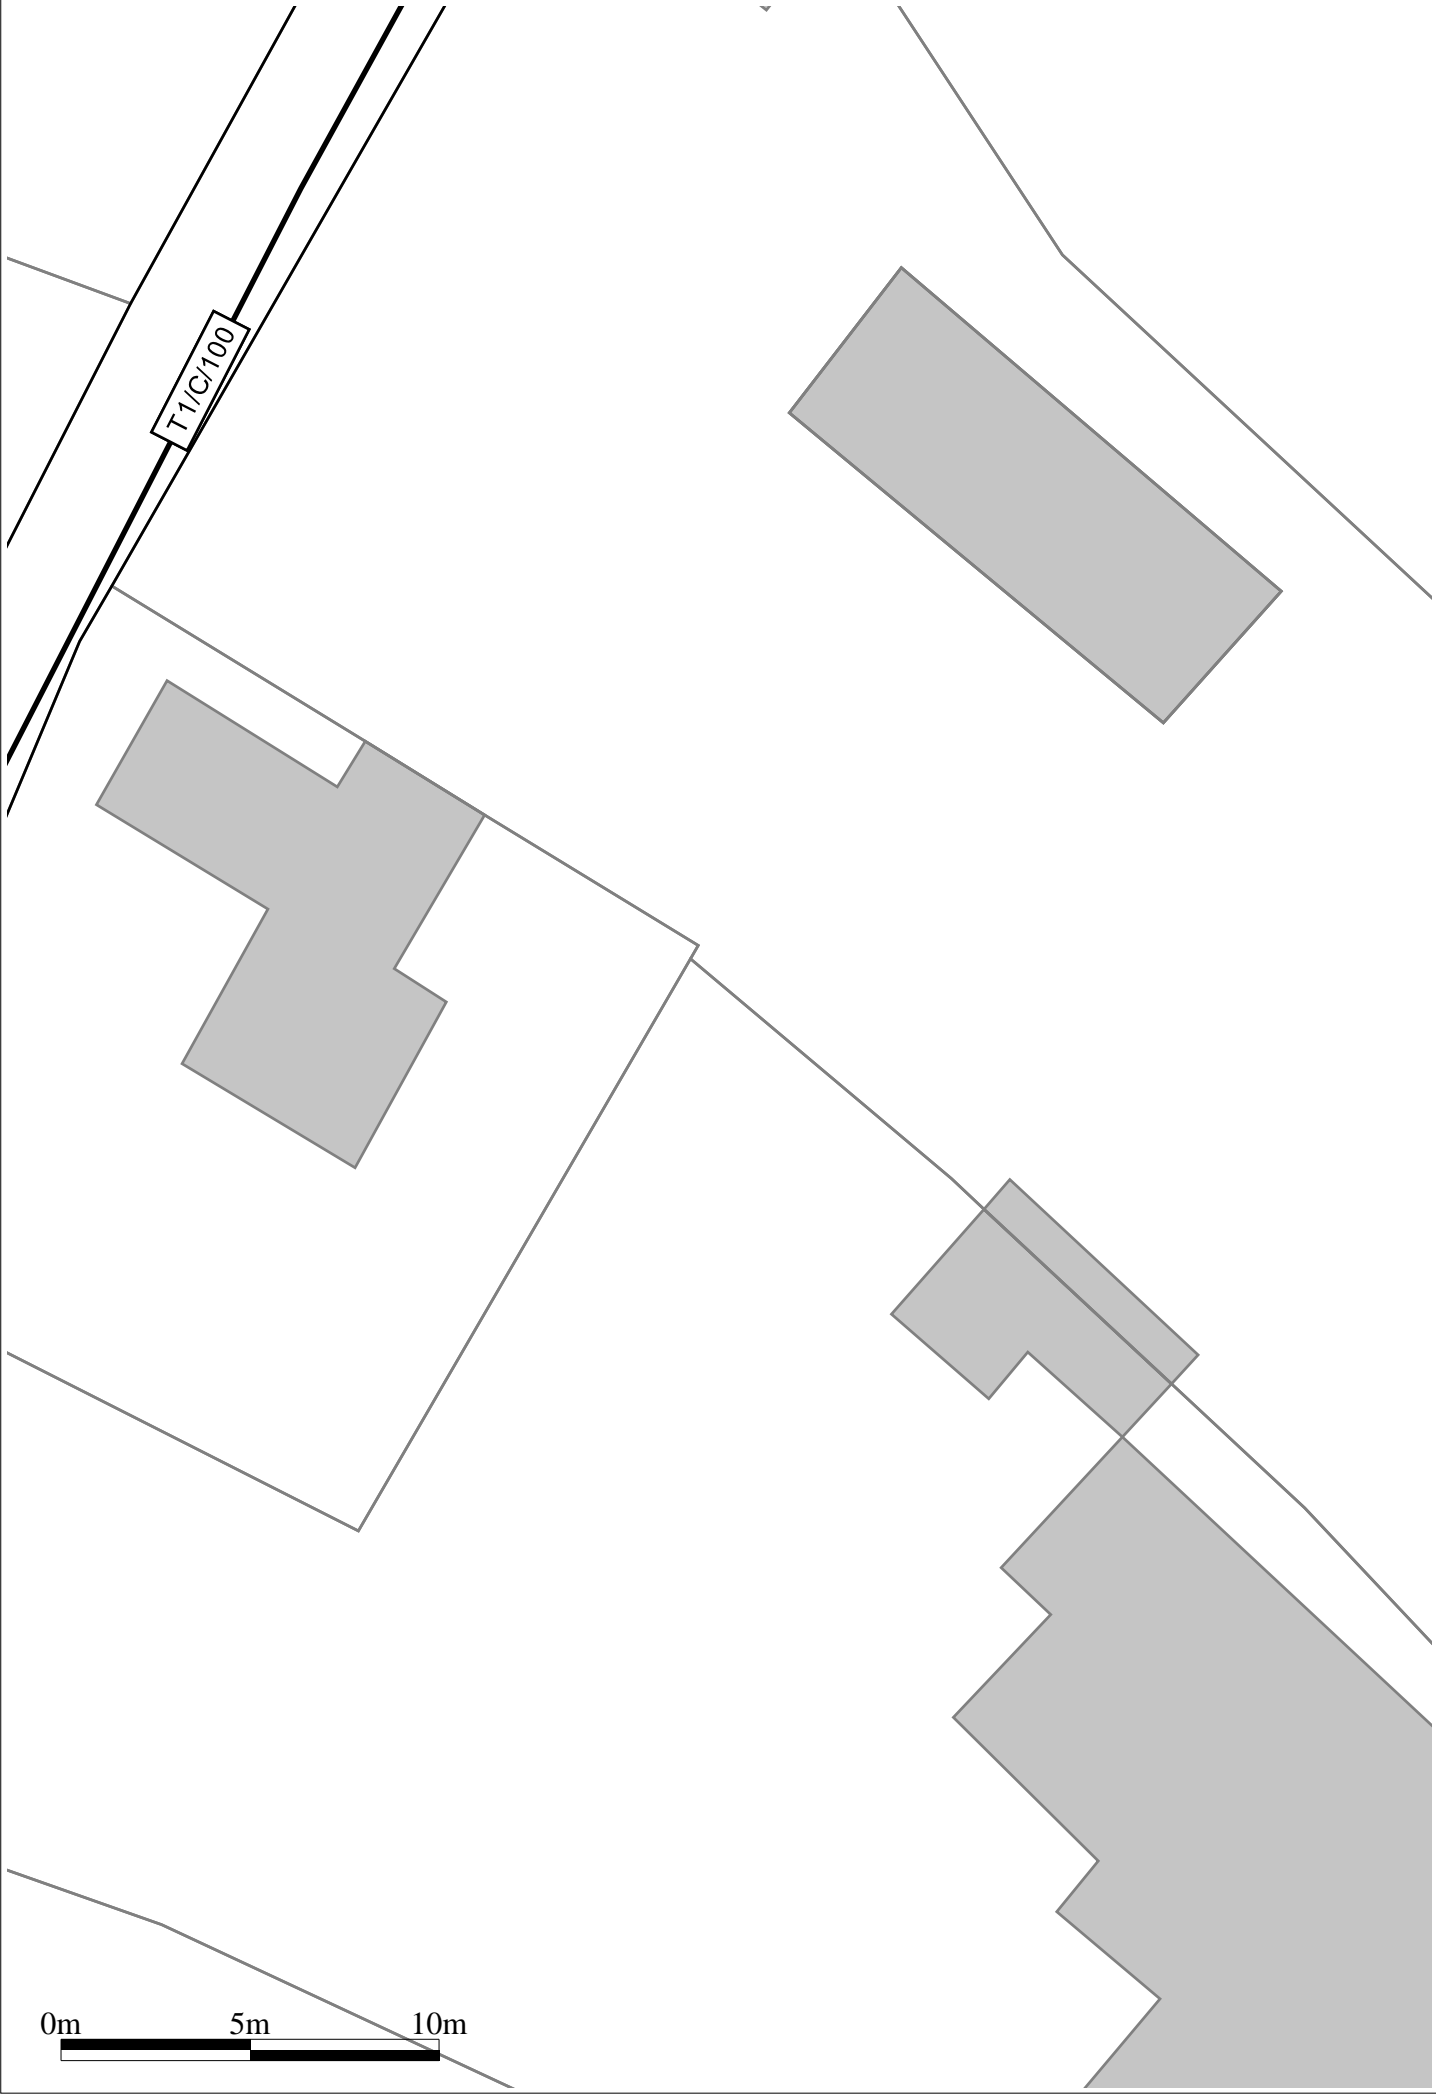

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	159.91	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,-

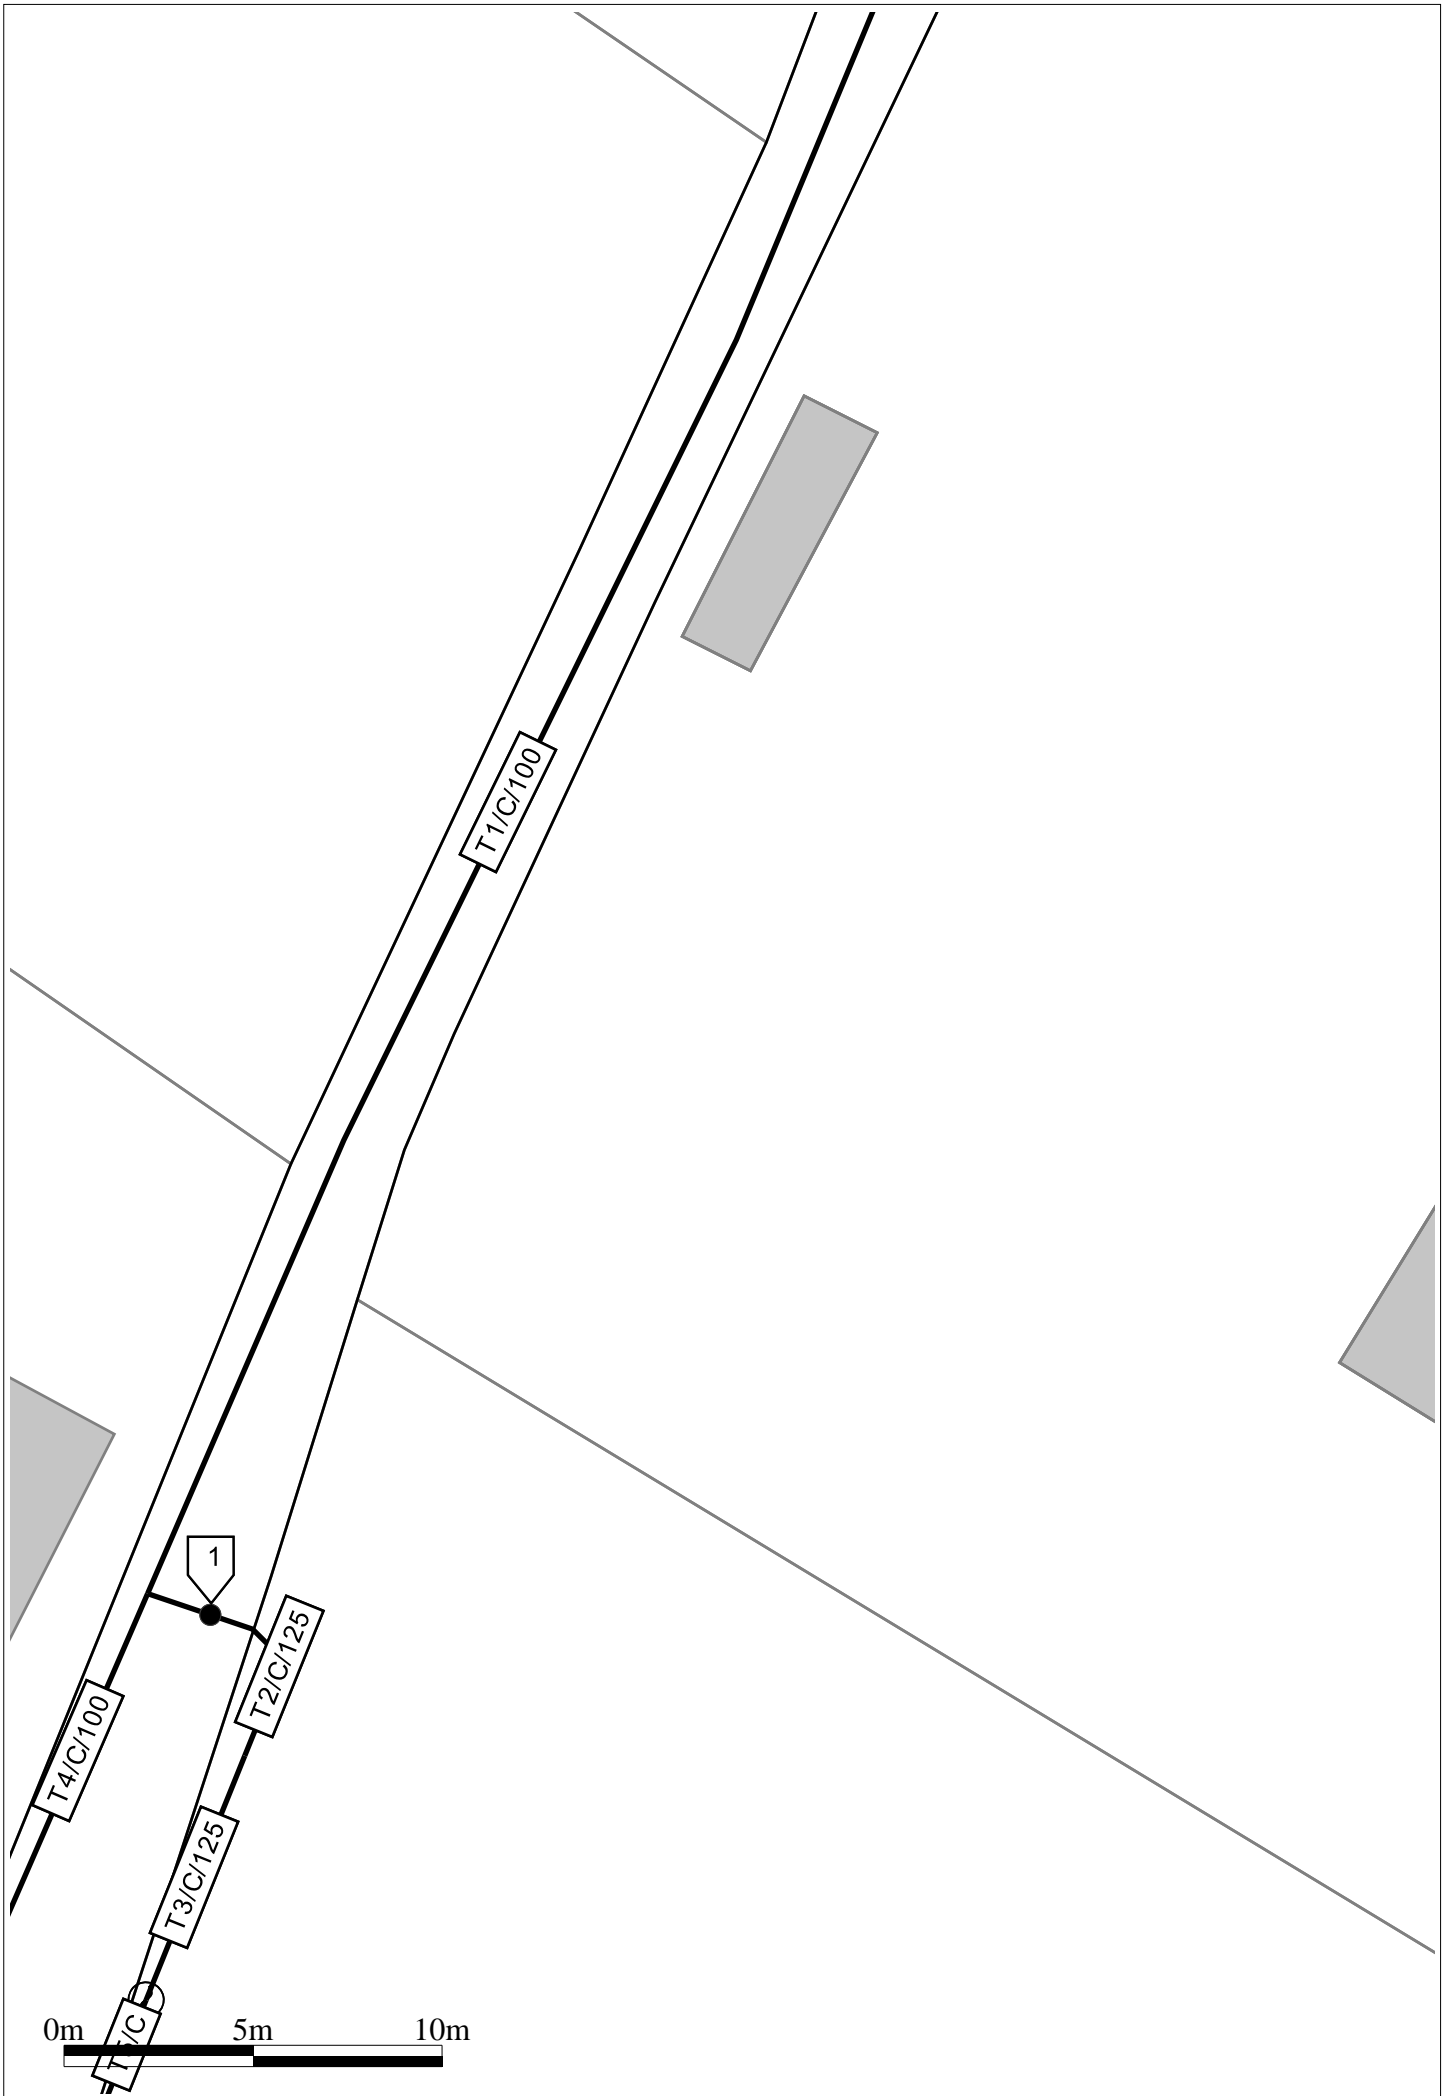

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	159.91	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,-
T2	T2/C/125	C	125	5.05	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)
T3	T3/C/125	C	125	6.94	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T4	T4/C/100	C	100	12.76	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)
T5	T5/C/125	C	125	7.04	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T6	T6/C/125	C	125	1.75	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série
1	C	961728.33	6278994.81	Inconnu	-	LDE	Non	SIG/LDE	-	-



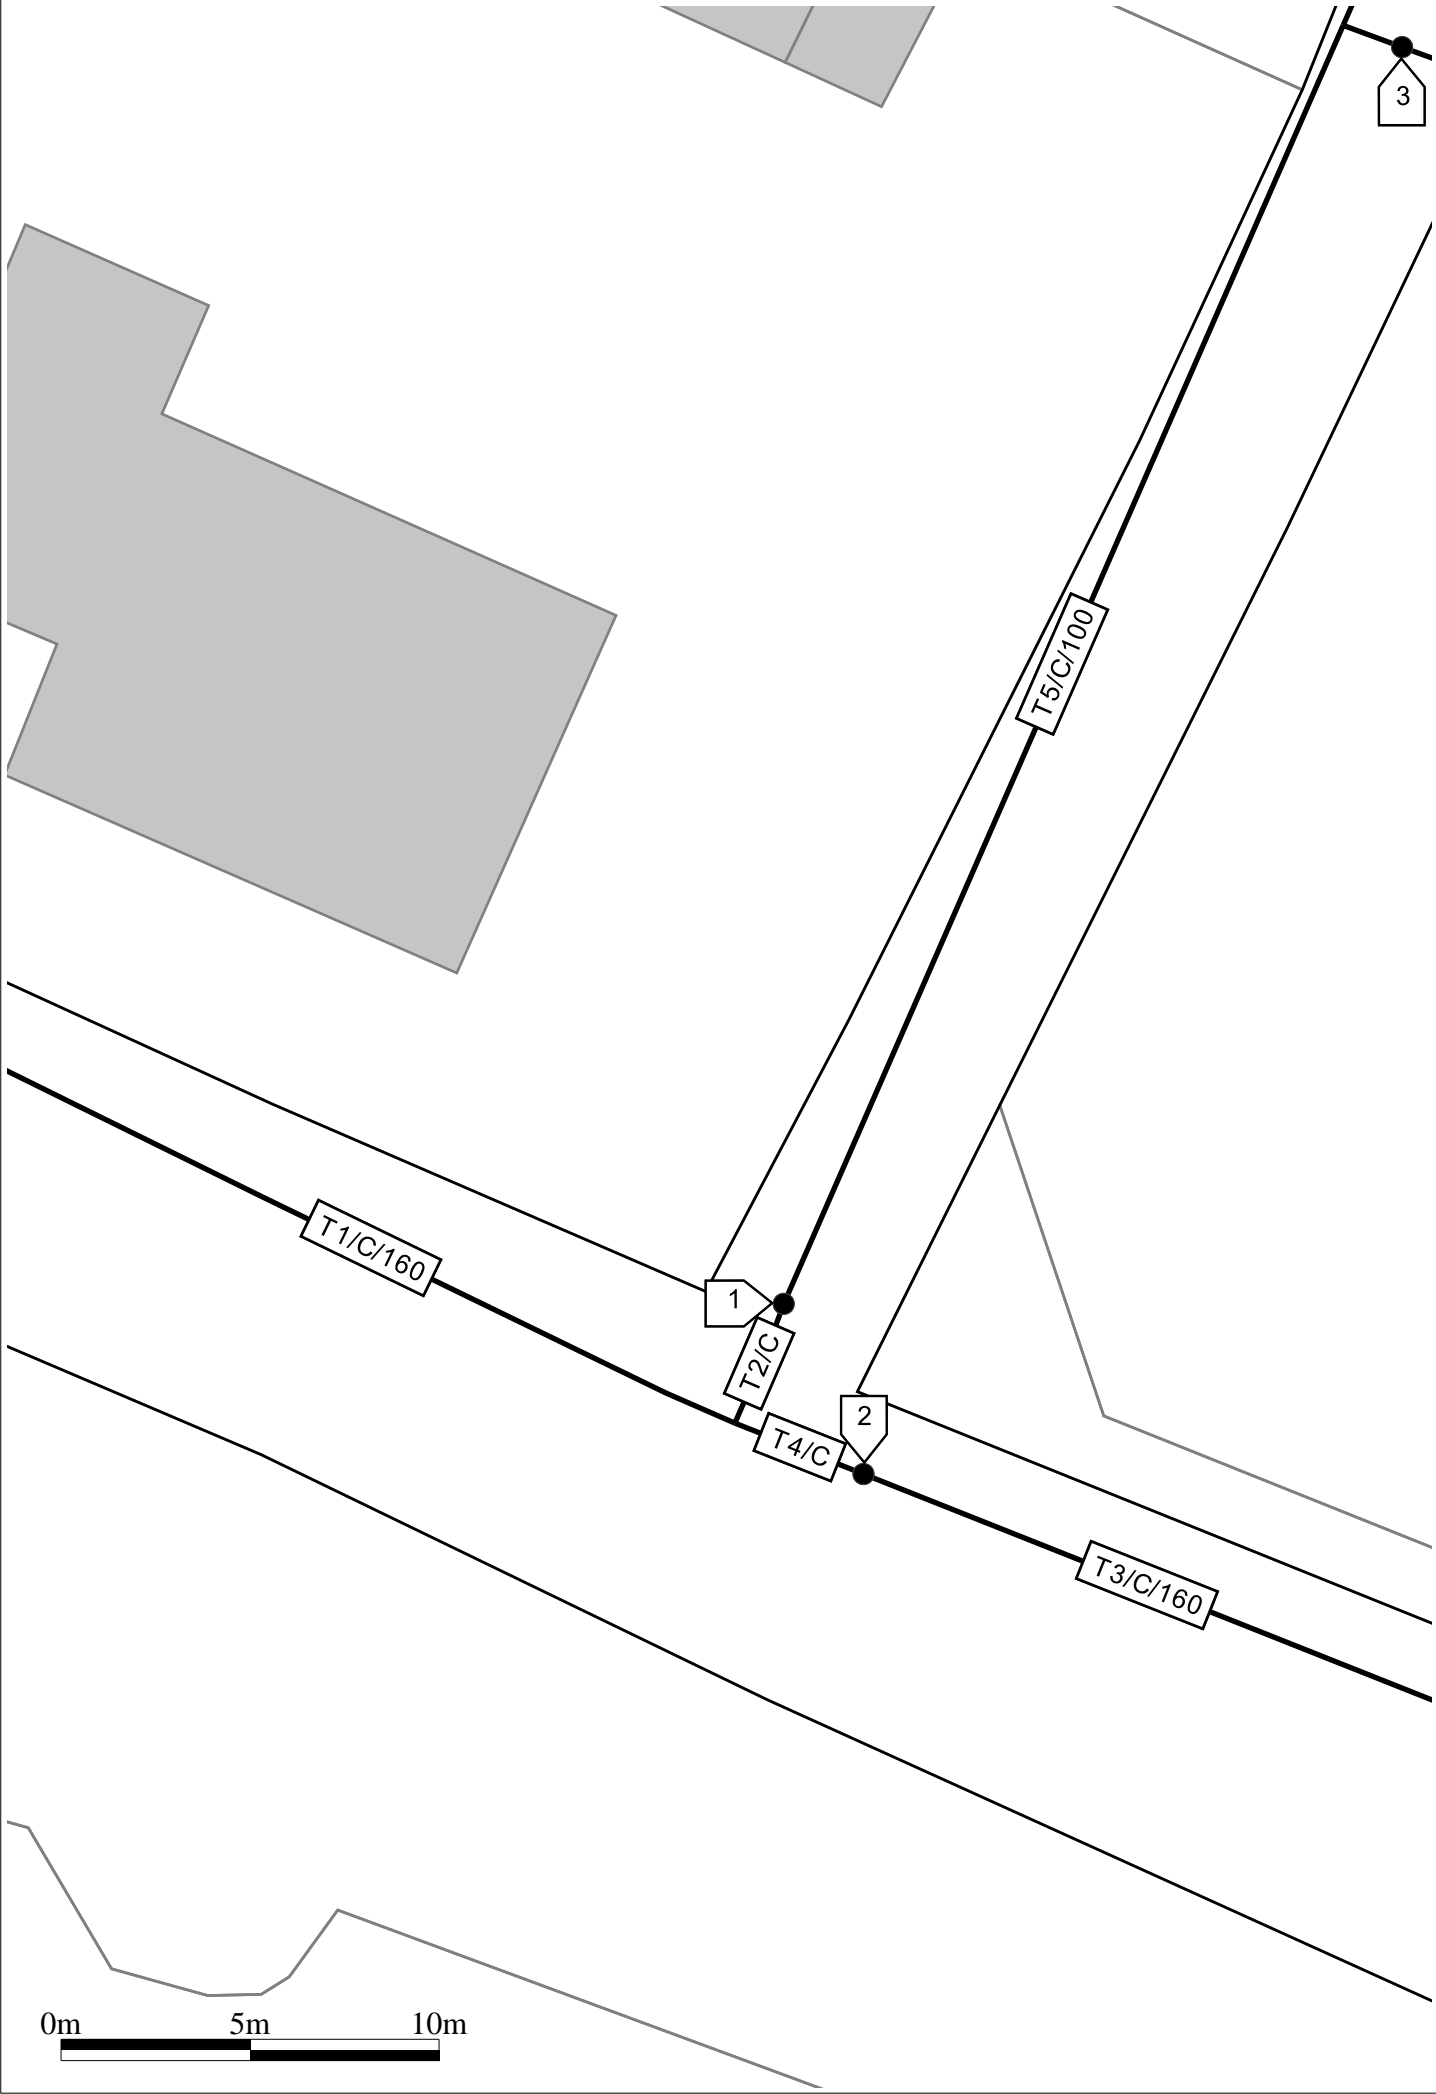


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/160	C	160	28.36	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)
T2	T2/C/100	C	100	3.40	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T3	T3/C/160	C	160	46.08	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T4	T4/C/160	C	160	3.65	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T5	T5/C/100	C	100	36.77	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)
T6	T6/C/100	C	100	2.14	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (BOULEVARD DE LA LIBERATION)
T7	T7/C/125	C	125	1.66	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T8	T8/C/125	C	125	7.04	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE N°560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU


SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série
1	C	961707.86	6278947.18	Inconnu	-	LDE	Non	SIG/LDE	-	-
2	C	961710.15	6278942.79	Inconnu	-	LDE	Non	SIG/LDE	-	-
3	C	961722.83	6278980.91	Inconnu	-	LDE	Non	SIG/LDE	-	-

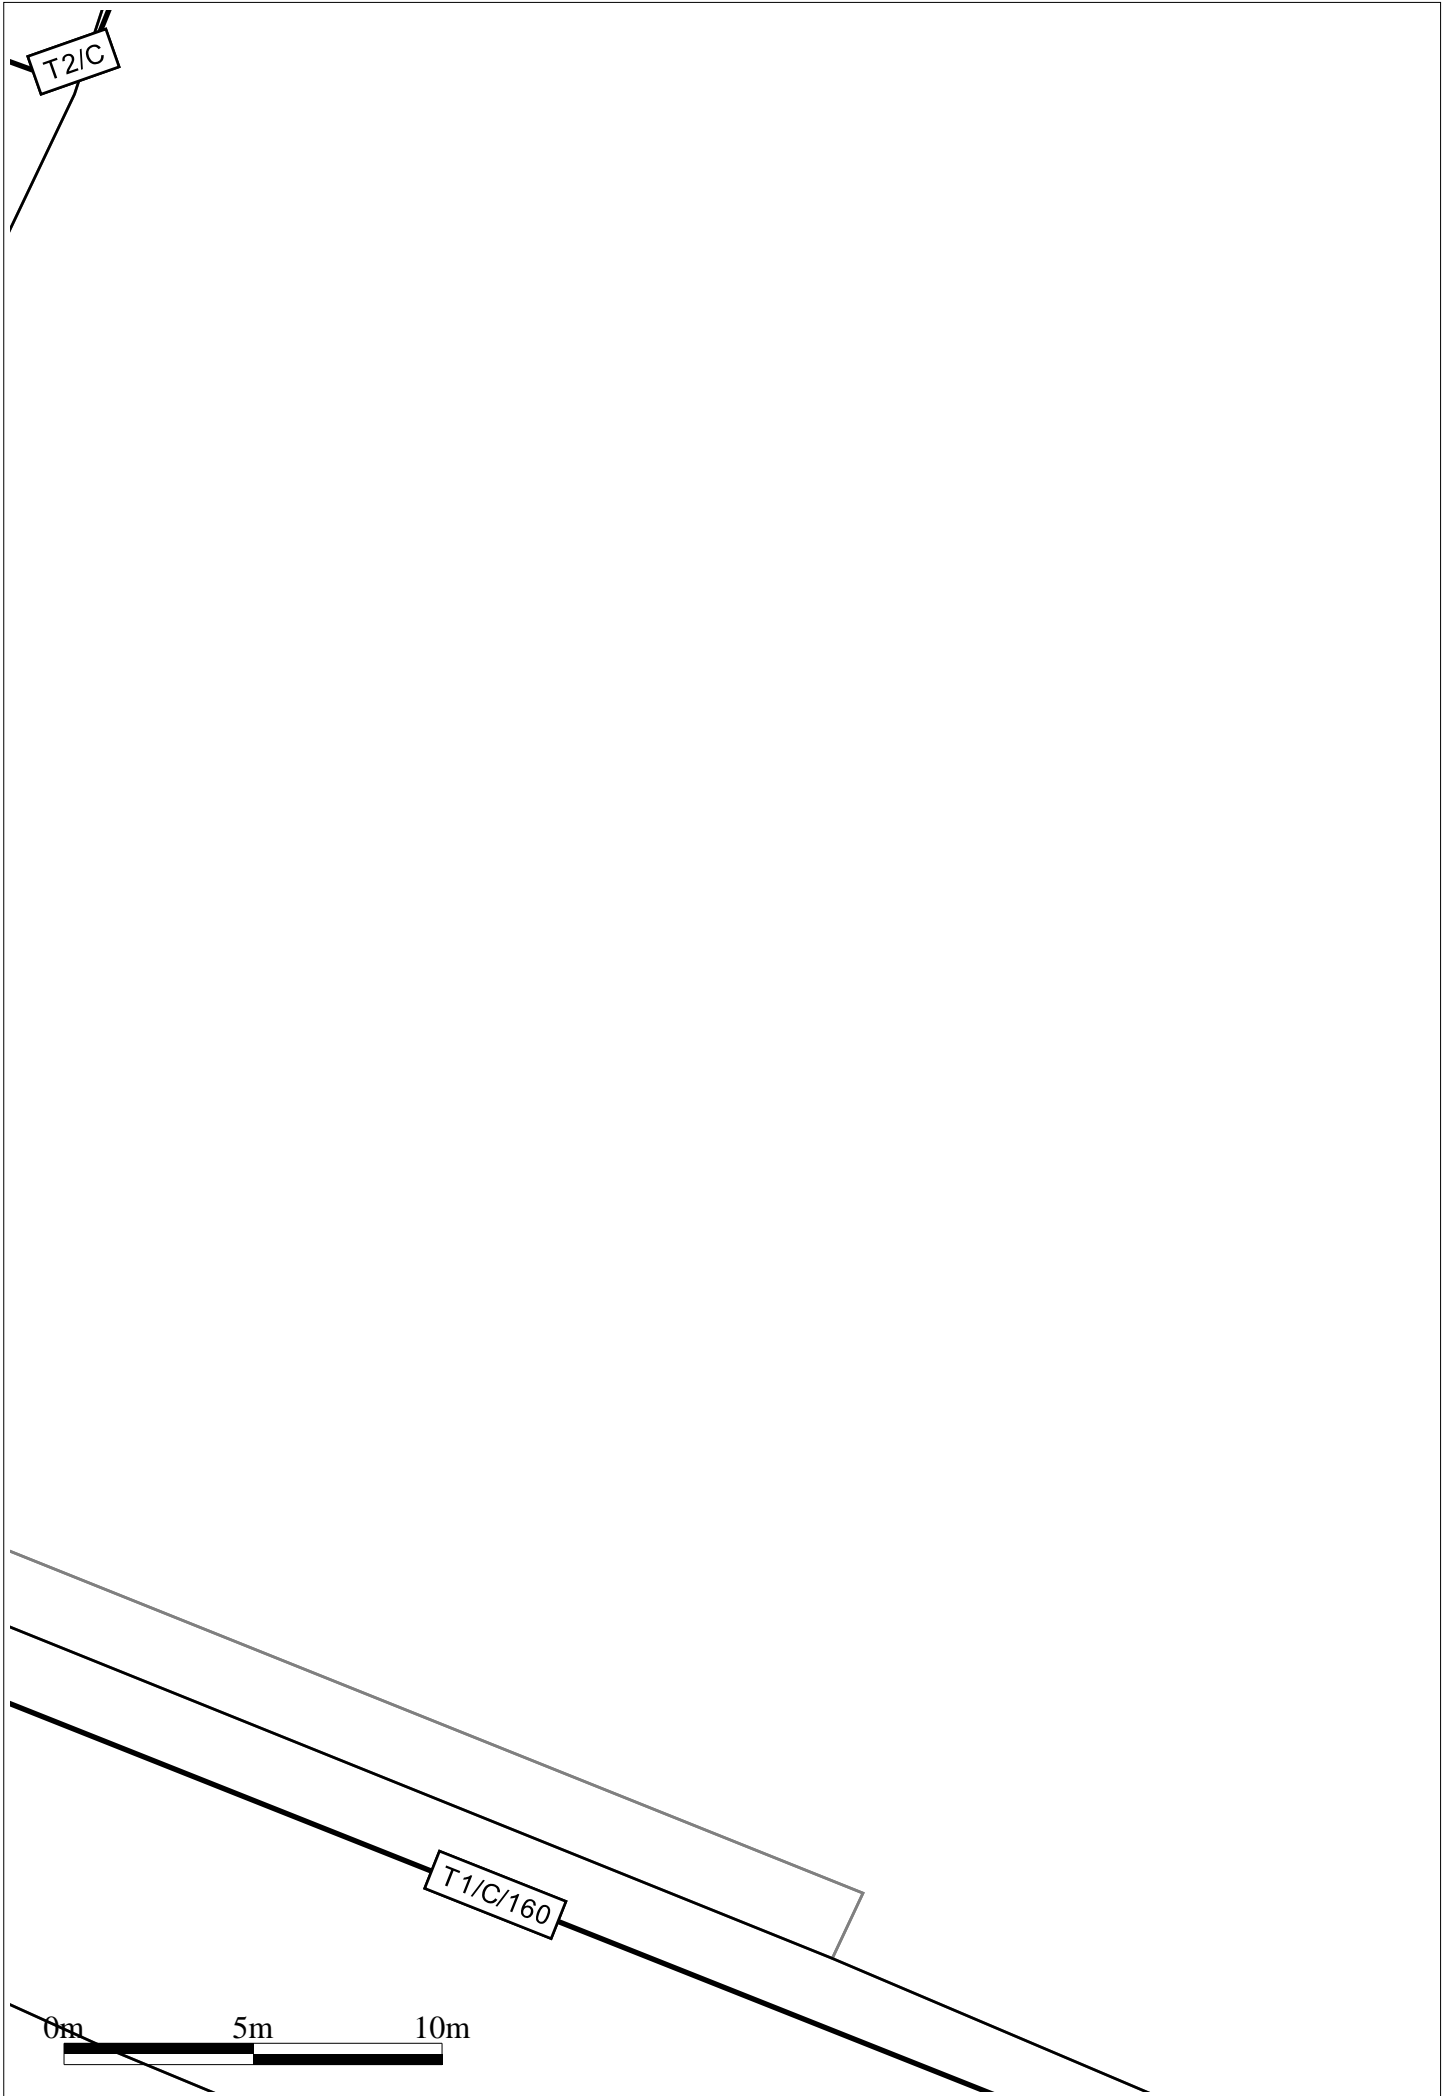


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/160	C	160	46.08	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE NO560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T2	T2/C/125	C	125	7.04	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE NO560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)

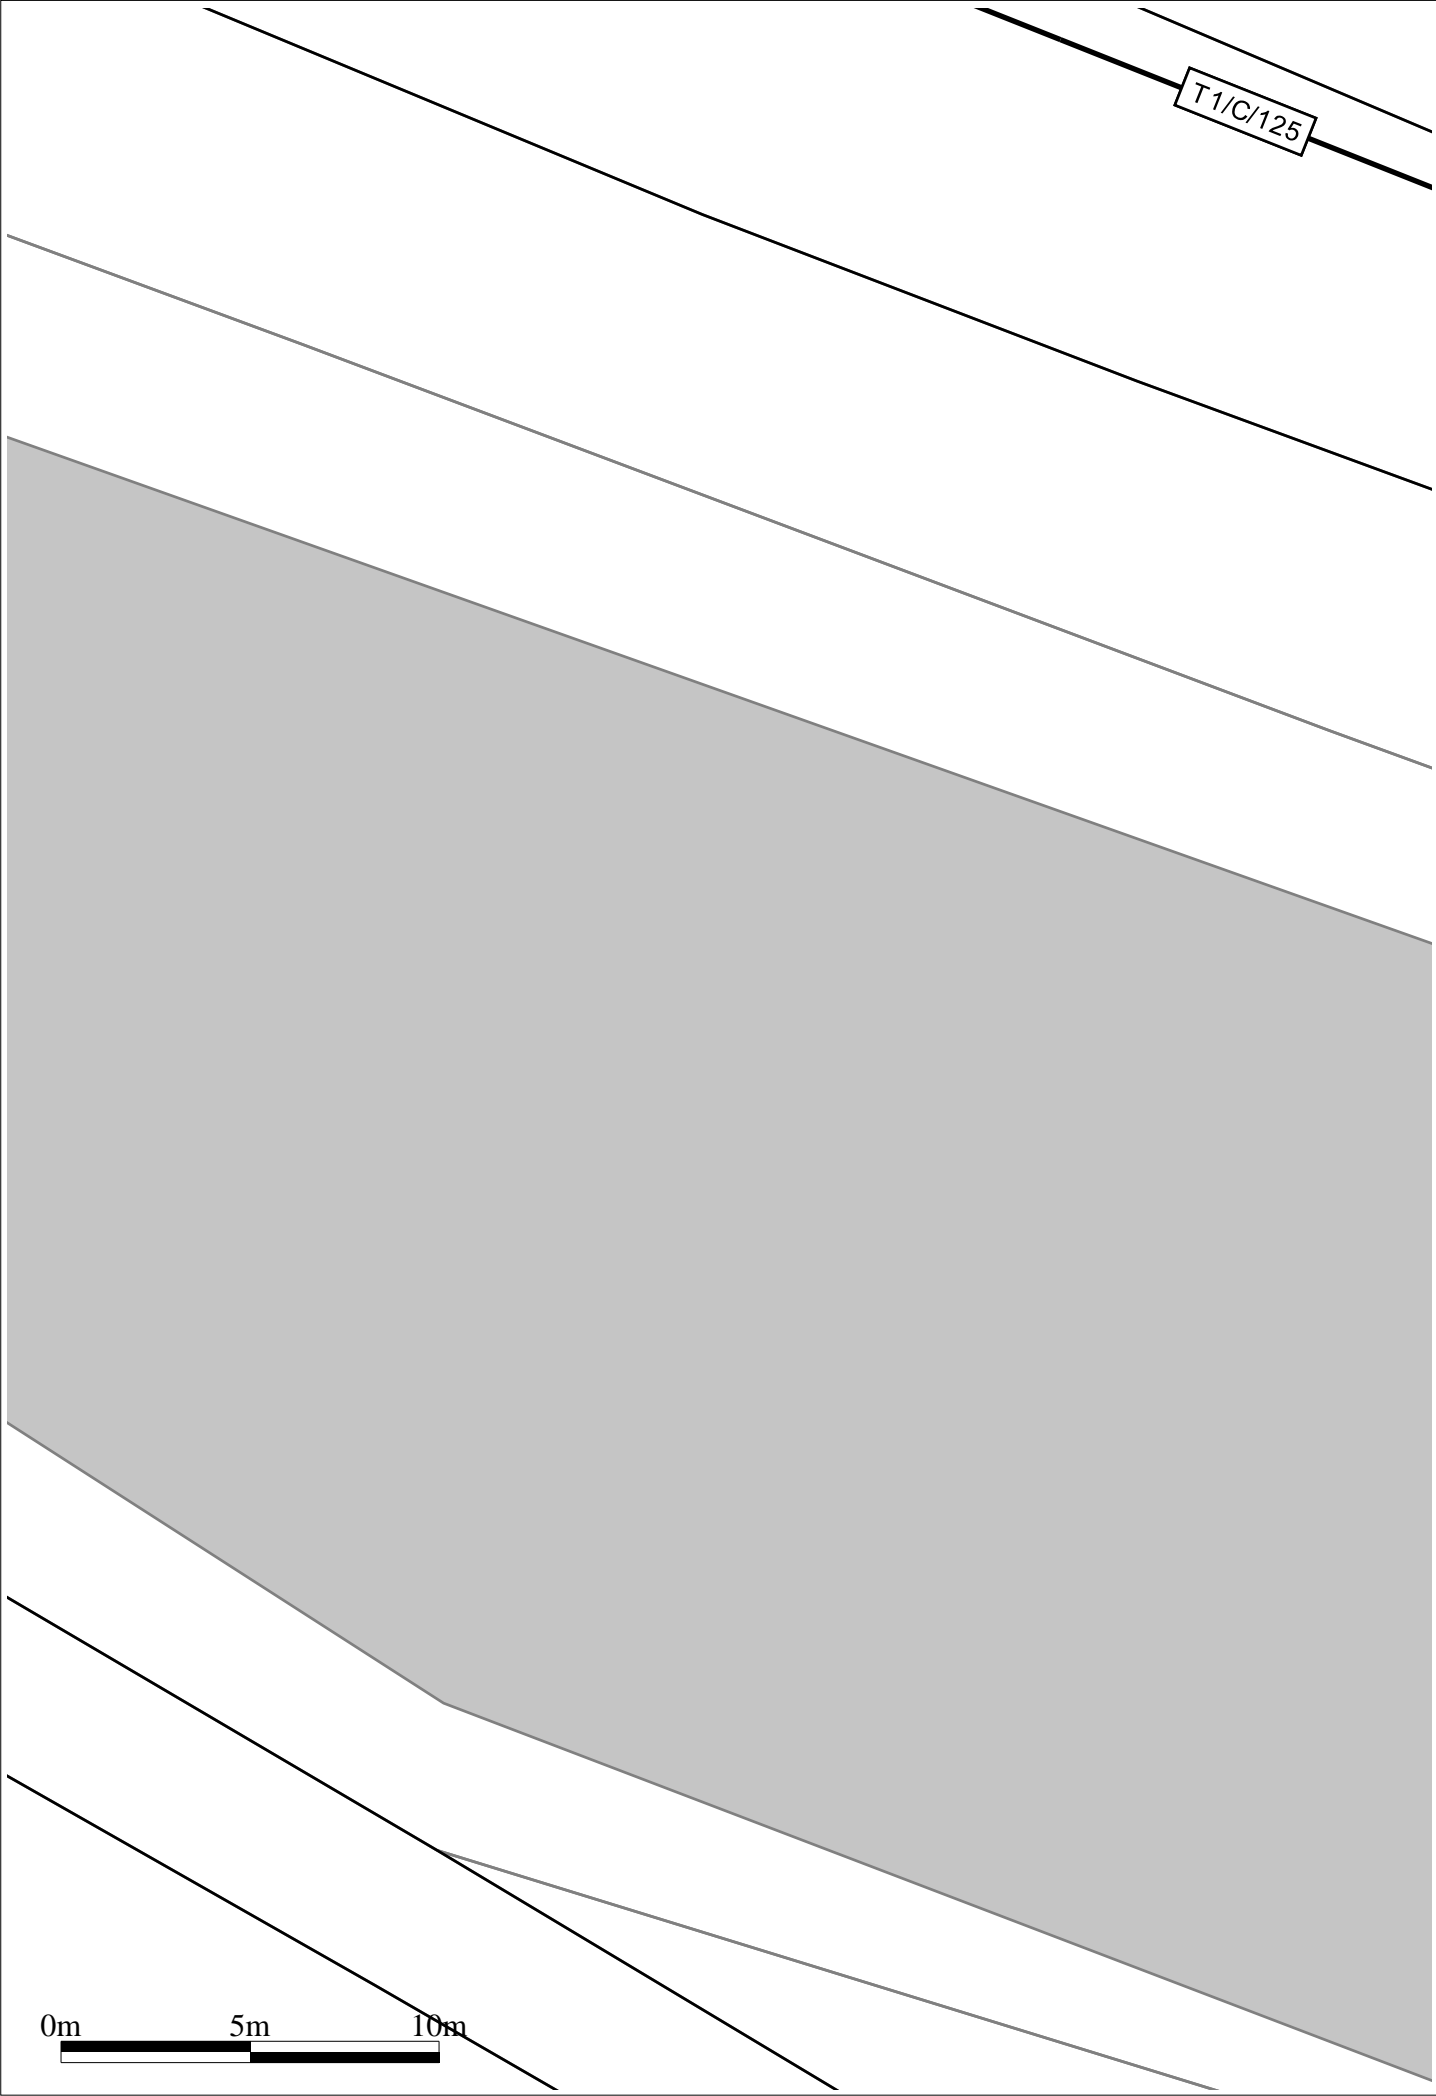

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/125	C	125	196.13	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte grise	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE NO560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)
T2	T2/C/160	C	160	46.08	Inconnu	Distribution eau potable	PE bandes bleues	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE NO560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)

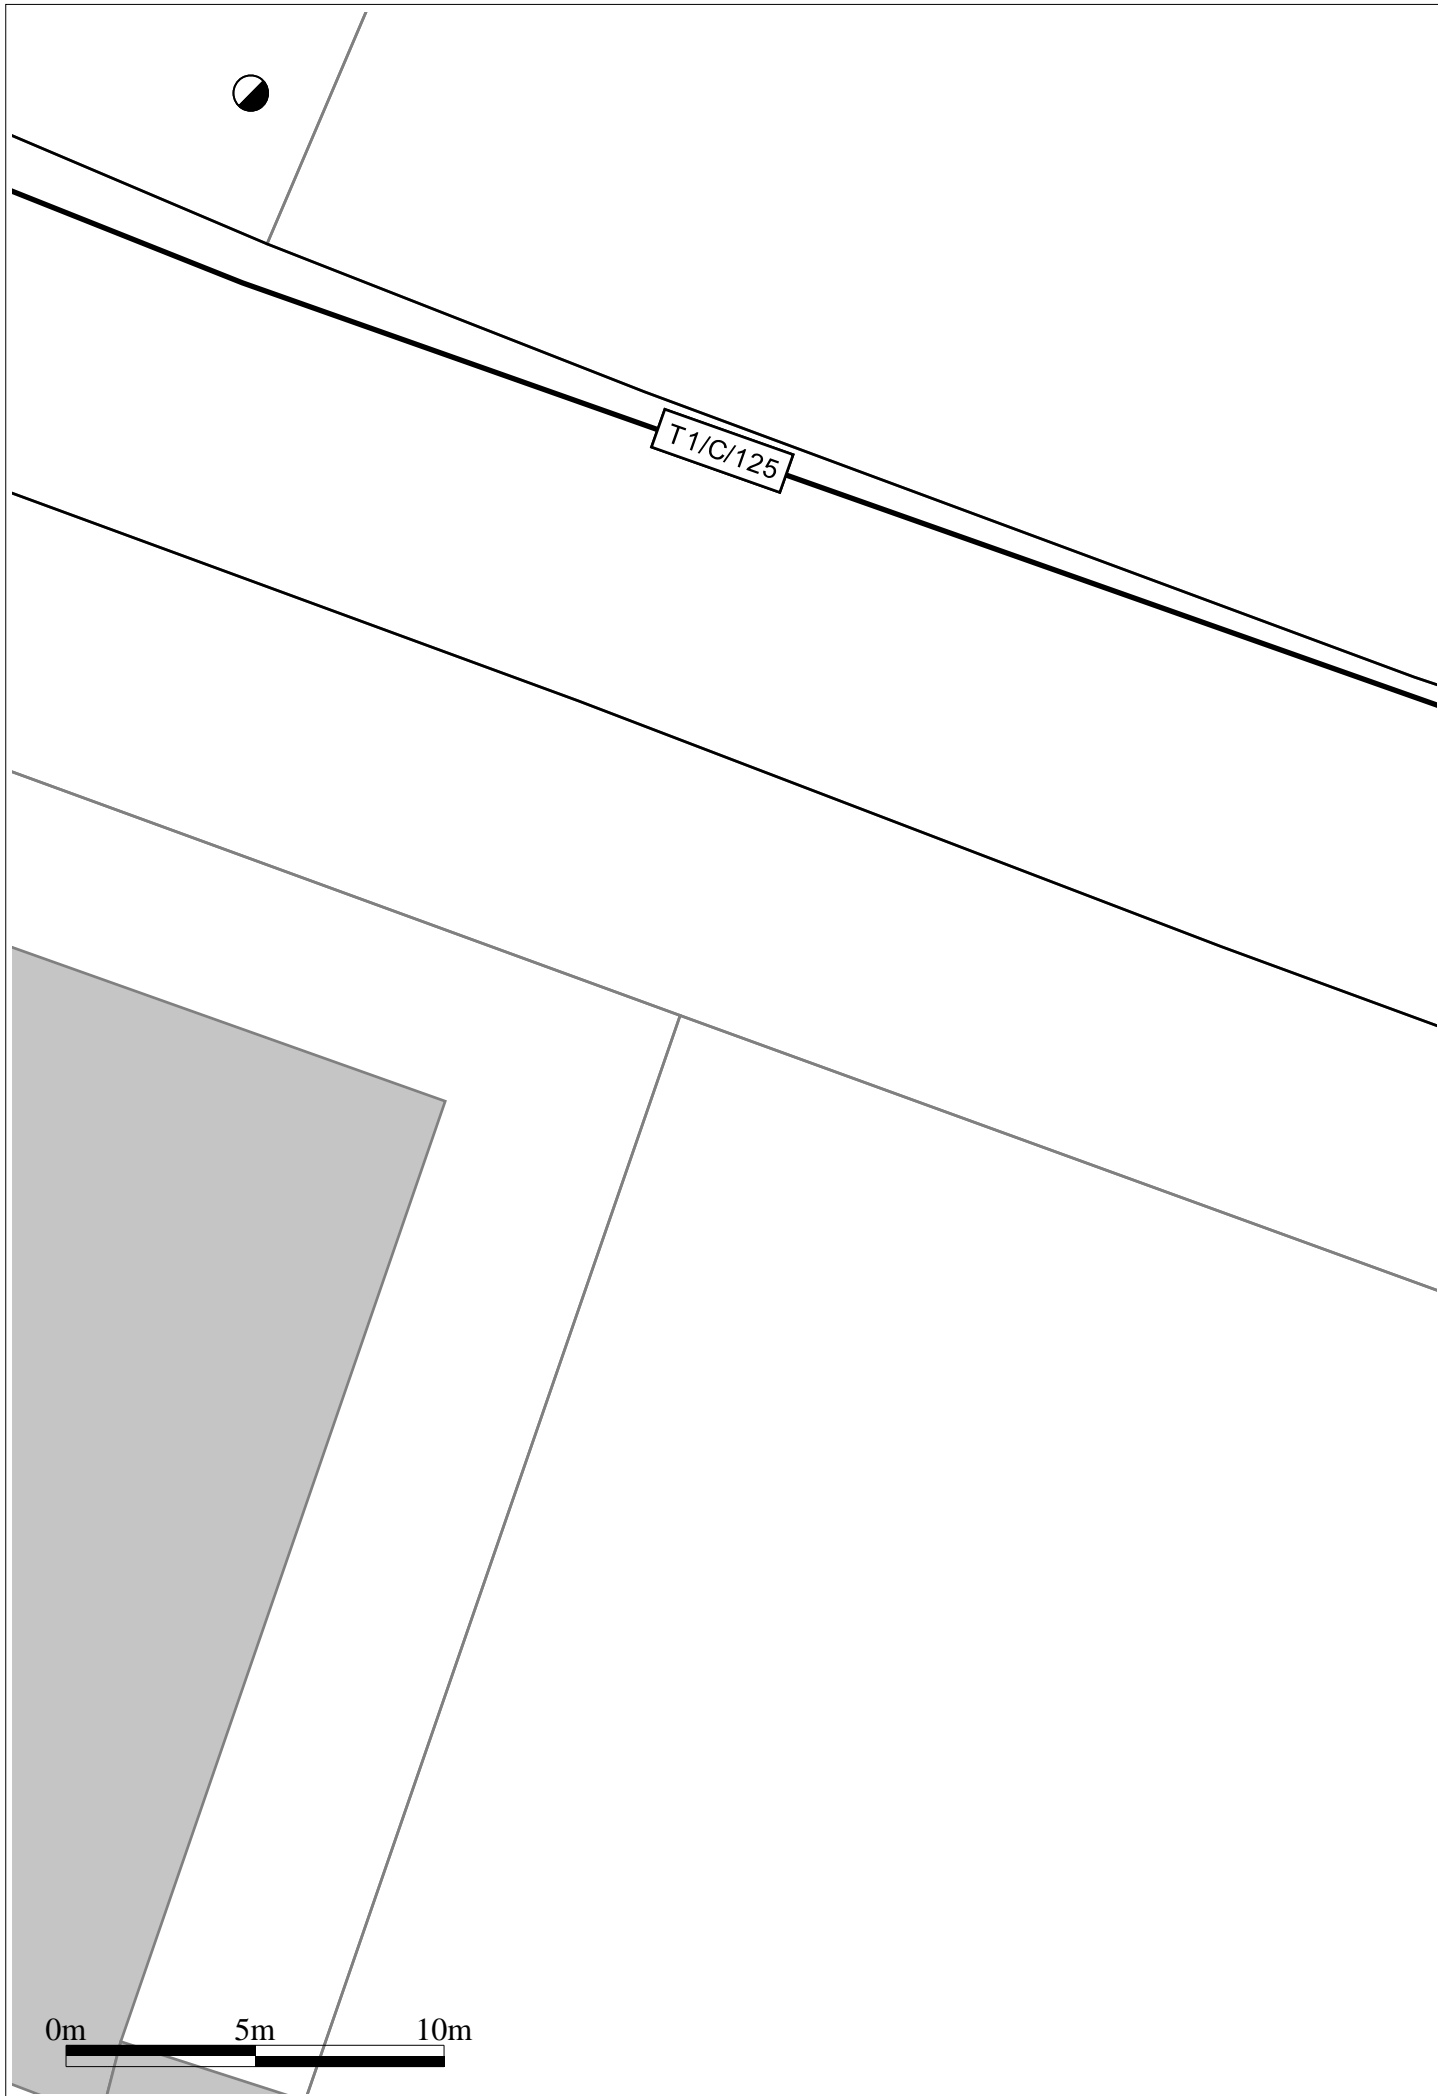

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre nominal mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/125	C	125	196.13	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte grise	29/03/2022	SALERNES,ROUTE NATIONALE NO560 (DE MARSEILLE A DRAGUIGNAN PAR ST MAXIMIN ET BARJOLS)