



Bureau d'Etudes Techniques

Chauffage – Climatisation – Ventilation – Plomberie - Électricité

6 Logements - Le Pradenn À Clohars-Carnoët



DCE NOTICE DE CALCUL RE2020

Maître d'ouvrage :

Aiguillon Construction

171 Rue de Vern
35200 Rennes

Tél. :

E-mail :

Architecte :

L'Atelier du Bourg Architectes

3 rue Robespierre
29200 Brest

Tél. :

E-mail :

Bureau d'Etudes :

SAS ATIS

110 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS

Tél. : 02 98 46 32 19

E-mail : atis@atis.bzh

Indice B	Création : 15/09/2025	Modifié :
-----------------	------------------------------	------------------

ATIS

110 rue Charles Nungesser 29490 GUIPAVAS

Tél : 02.98.46.32.19

Mail : atis@atis.bzh

Société au capital social de 200 000 €

RCS 505 371 070 Brest – Code APE 7112B – Siret 505 371 070 0044

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
2.	DONNEES ADMINISTRATIVES.....	4
3.	REPRESENTATION GRAPHIQUE DU MODELE ETUDIE	5
3.1	Vue 3D	5
3.2	Plan des niveaux.....	6
4.	RESUME SYNTHETIQUE DE L'ETUDE THERMIQUE.....	7
4.1	Enveloppe thermique (calcul du Bbio)	7
4.2	Systèmes énergétiques (calcul du CEP)	14
5.	RESULTATS RE2020.....	17
5.1	Bâtiment 1 (213,1 m²)	18
5.2	Bâtiment 2 (106,2 m²)	22
6.	SYNTHESE DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT.....	26
6.1	Bâtiment 1	26
6.2	Bâtiment 2	30
7.	BIBLIOTHEQUES PROJET	36
7.1	Compositions de paroi	36
7.2	Détail des menuiseries	40
7.3	Ponts thermiques linéiques.....	46
7.4	Coefficients $U_{\text{équivalent}}$ des parois en contact avec un vide sanitaire ou un sous-sol non chauffé... 48	48
8.	BIBLIOTHEQUE D'EQUIPEMENTS.....	51
8.1	Générateurs.....	51
8.2	Stockages hydrauliques	54
8.3	Emetteurs de chaud et de froid	54
8.4	Equipements photovoltaïques	55
9.	CARACTERISTIQUES DU PROJET	56
9.1	Environnement	56
9.2	Bâtiment 1	56
9.3	Bâtiment 2	57
9.4	Systèmes de chauffage, ecs et climatisation.....	58
9.5	Systèmes de ventilation	63
9.6	Espaces tampons.....	67

1. INTRODUCTION

La Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) a pour objectif, tout comme les précédentes réglementations thermiques, de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs, qu'ils soient pour de l'habitation (résidentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire).

L'objectif de cette Règlementation Environnementale est défini par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV 2015) et par la loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN 2018). Cet objectif reprend le niveau de performance énergétique défini par le label E+C- dans la réglementation RT2012.

La réglementation Environnementale RE2020 est actuellement définie :

- ❑ Par les décrets n°2021-1004 du 29 juillet 2021 et n°2022-305 du 01 Mars 2022 relatifs aux caractéristiques énergétiques et environnementales des constructions.
- ❑ Par l'arrêté du 04 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

La performance thermique d'un bâtiment est exprimée, soit en quantité d'énergie primaire par mètre carré par an (KWh/m².an) appelé Cep ; soit en % de gain par rapport à la consommation d'un bâtiment de référence.

Sur ce projet, nous réalisons une étude thermique afin de vérifier que le bâtiment est bien conforme à la RE 2020. Pour cela, les exigences de consommation fixées par la RE2020 qui s'applique à notre projet doivent être inférieures aux valeurs maximums (CEP max, CEPnr max et Bbio Max).

Nous utiliserons les logiciels suivants :

- ❑ Le logiciel Pleiades Comfie version 6.25.5.2

2. DONNEES ADMINISTRATIVES

Maître d'ouvrage	
Nom :	Aiguillon Construction
Adresse	171 Rue de Vern 35200 Rennes
Contact tél/mél :	

Maître d'œuvre	
Nom :	L'Atelier du Bourg Architectes
Adresse	3 rue Robespierre 29200 Brest
Contact tél/mél :	

Bureau d'étude thermique	
Nom :	ATIS
Adresse	110 rue Charles Nungesser 29490 Guipavas
Contact tél/mél :	

Bureau de contrôle	
Nom :	
Adresse	
Contact tél/mél :	

Opération	
Nom :	6 Logements - Le Pradenn
Adresse	Rue de Lanmeur 29360 Clohars-Carnoët
Stade d'avancement	1
Département :	29 - Finistère (H2 a)(Littoral)
Altitude :	0m

Etude	
Version du moteur	2024.E1.0.0
RT2012 :	
Date de l'étude	15/09/2025

3. REPRESENTATION GRAPHIQUE DU MODELE ETUDIE

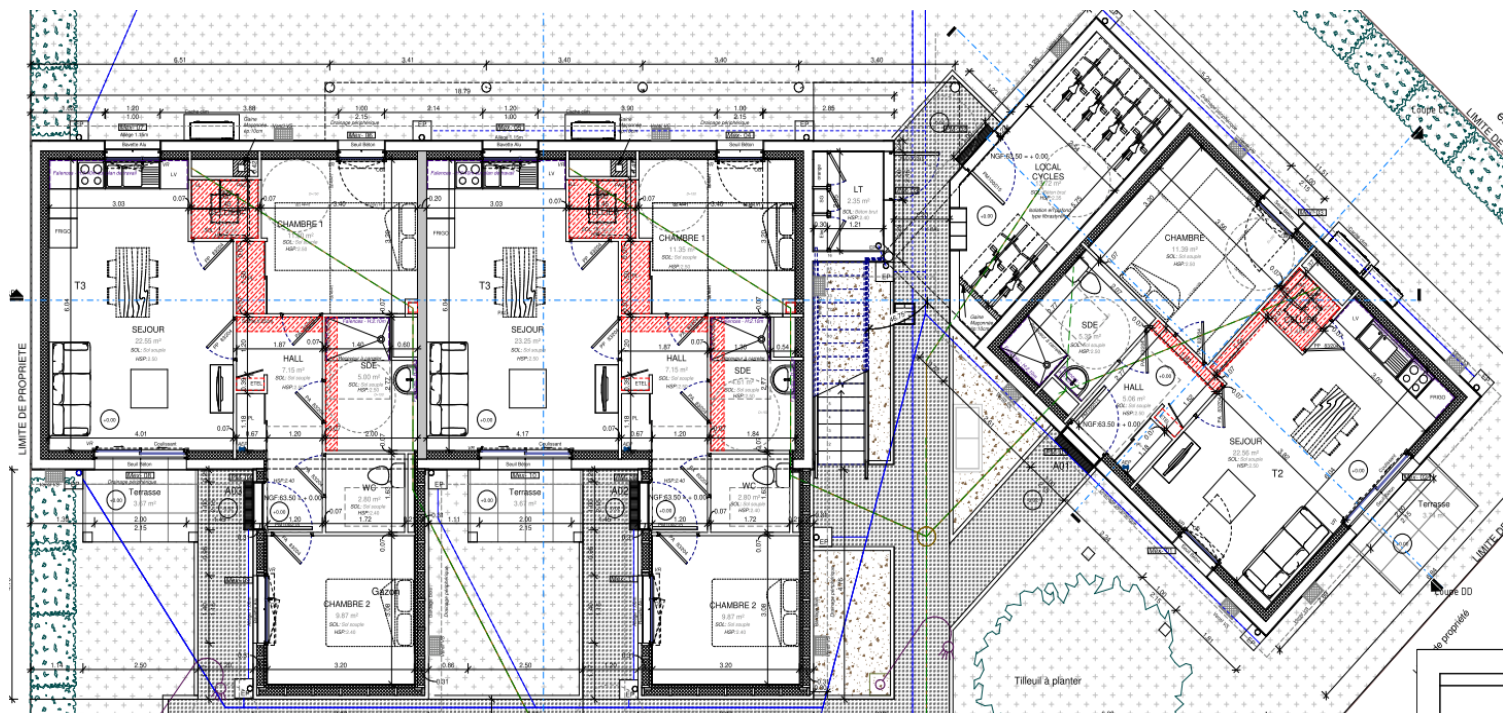
Nous visualisons un descriptif rapide du modèle étudié.

3.1 Vue 3D

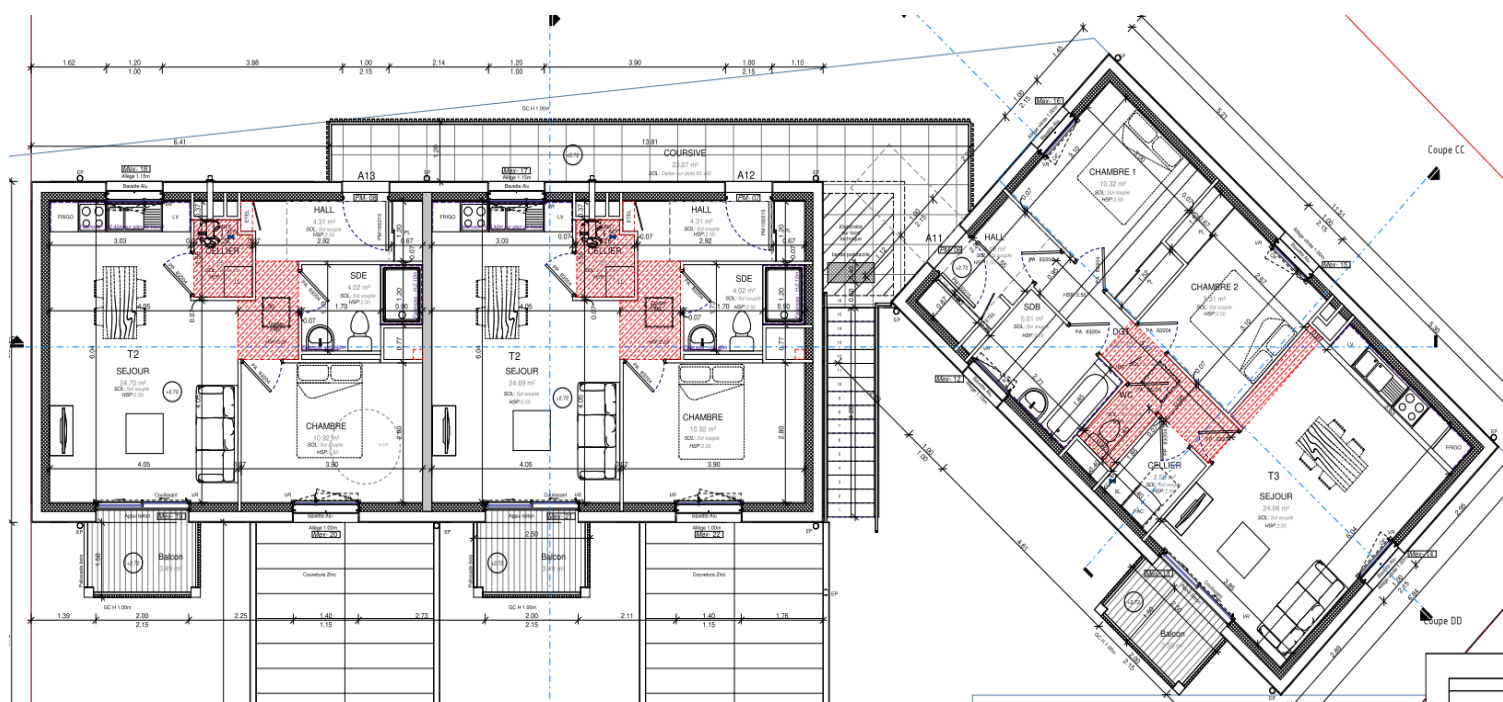


3.2 Plan des niveaux

RDC :



R+1 :

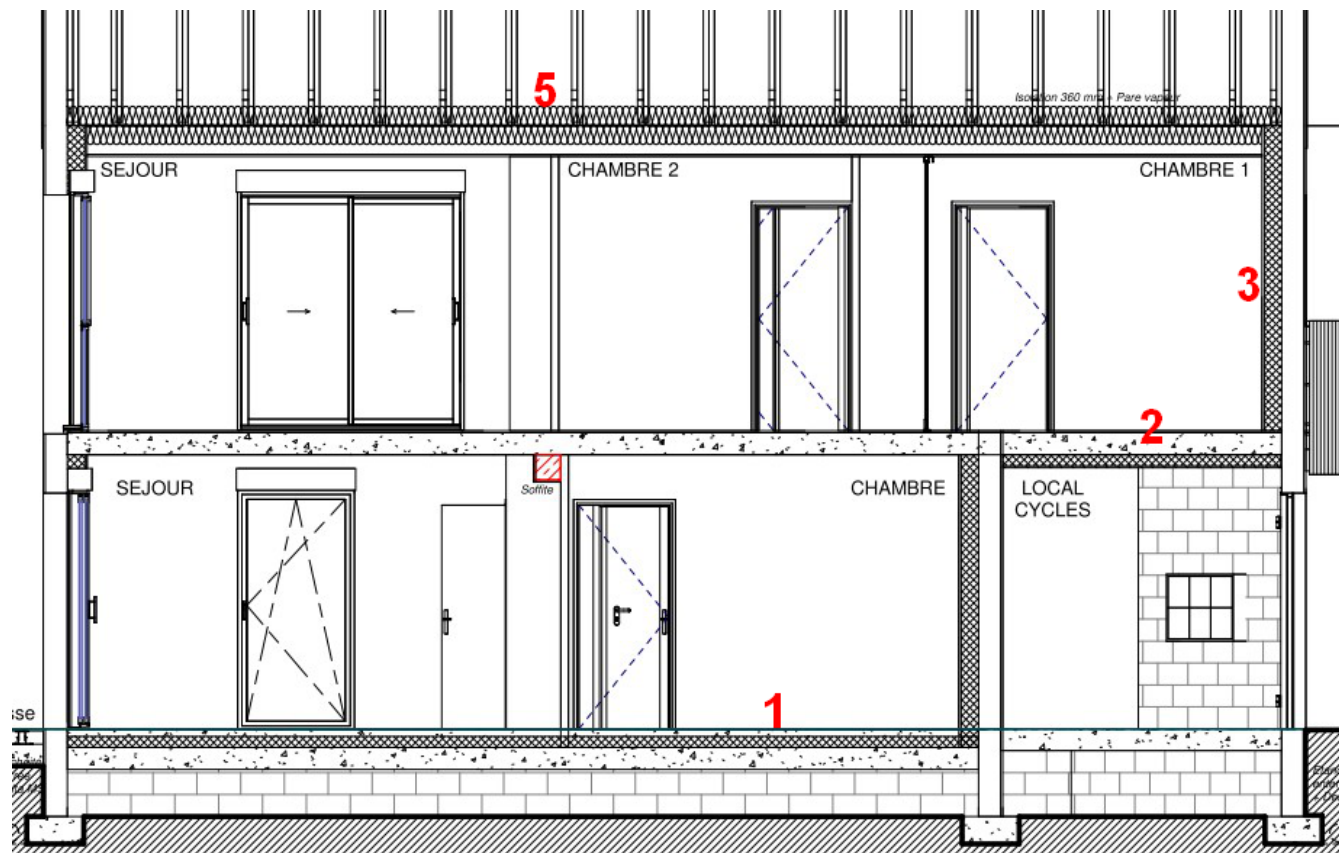


4. RESUME SYNTHETIQUE DE L'ETUDE THERMIQUE

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les hypothèses de construction ainsi que les éléments techniques préconisés :

4.1 Enveloppe thermique (calcul du Bbio)

Nous rappelons les principes de construction des parois horizontales et verticales constituant le projet.



4.1.1 Parois

Repère ①			
	Contact	Nature du plancher bas	Isolation
Plancher bas du RDC	Sur terre-plein <input type="checkbox"/>	Dalle béton <input checked="" type="checkbox"/>	Sous chape <input checked="" type="checkbox"/>
	Sur vide sanitaire <input checked="" type="checkbox"/>	Entrevous <input type="checkbox"/>	En sous-face de dalle <input type="checkbox"/>
	Sur extérieur <input type="checkbox"/>	Épaisseur : 200 mm	Nature de l'isolant : Polyuréthane Épaisseur : 100 mm R = 4.65 m².K/W

Repère ②			
	Contact	Nature du plancher bas	Isolation
Plancher bas du R+1	Sur extérieur <input type="checkbox"/>	Dalle béton <input checked="" type="checkbox"/>	Sous chape <input type="checkbox"/>
	Sur local non chauffé <input checked="" type="checkbox"/>	Entrevous <input type="checkbox"/> Épaisseur : 200 mm	En sous-face de dalle <input checked="" type="checkbox"/> Nature de l'isolant : Laine de bois Épaisseur : 100 mm R = 3.10 m².K/W

Repère ③			
	Contact	Nature du mur	Isolation
Murs verticaux	Sur extérieur ■	Parpaing ■	Isolation par l'intérieur (ITI) ■
	Sur local non chauffé □	Voile béton □ Ossature métallique □ Ossature bois □ Épaisseur : 200 mm	Isolation par l'extérieur (ITE) □ Nature de l'isolant : Doublissimo Épaisseur : 160 mm R = 5.35 m².K/W Placoplatre BA13 ■

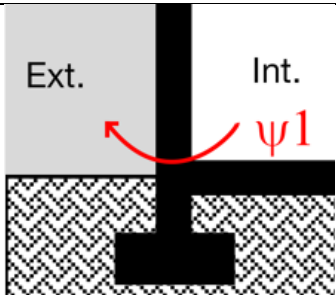
Repère ④				
	Contact	Nature du mur	Isolation	Isolation complémentaire
Murs verticaux	Sur extérieur ■	Parpaing □	Nature de l'isolant : Laine de verre	Nature de l'isolant : Laine de verre
	Sur local non chauffé □	Voile béton □ Ossature métallique □ Ossature bois ■	Épaisseur : 145 mm R = 4.5 m². K/W Placoplatre BA13 □	Épaisseur : 45 mm R = 1.40 m². K/W Placoplatre BA13 ■

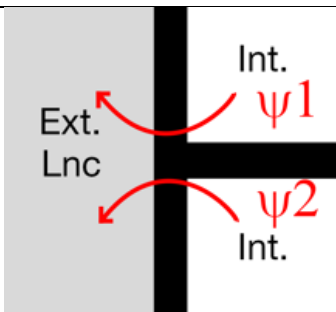
Repère ⑤			
	Contact	Nature de la toiture	Isolation
Combles/Rampants	Sur combles <input checked="" type="checkbox"/> Sur extérieur <input type="checkbox"/>	Voile béton <input type="checkbox"/> Épaisseur : Charpente bois <input checked="" type="checkbox"/> Charpente métallique <input type="checkbox"/> Isolation sous combles <input checked="" type="checkbox"/>	Nature de l'isolant : Laine de verre Épaisseur : 360 mm R = 11.20 m².K/W Isolation en deux couches croisées Placoplatre BA13 <input type="checkbox"/>

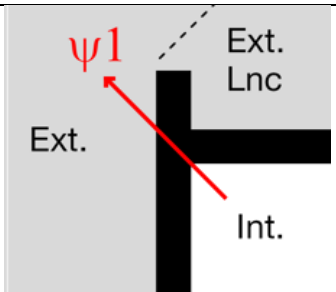
Repère ⑥			
	Contact	Nature de la toiture	Isolation
Toitures terrasses	Sur extérieur <input checked="" type="checkbox"/> Sur local non chauffé <input type="checkbox"/>	Voile béton <input checked="" type="checkbox"/> Épaisseur : 200 mm Charpente bois <input type="checkbox"/> Charpente métallique <input type="checkbox"/> Isolation sous combles <input type="checkbox"/>	Isolation par l'intérieur (ITI) <input type="checkbox"/> Isolation par l'extérieur (ITE) <input checked="" type="checkbox"/> Nature de l'isolant : Polyuréthane Épaisseur : 120 mm R = 5.50 m².K/W

Repère ⑦				
	Descriptif			
Cloisons légères	Nature de l'isolant : Laine de verre Épaisseur : 45 mm R = 1.10 m².K/W Placoplatre BA13 <input checked="" type="checkbox"/>			

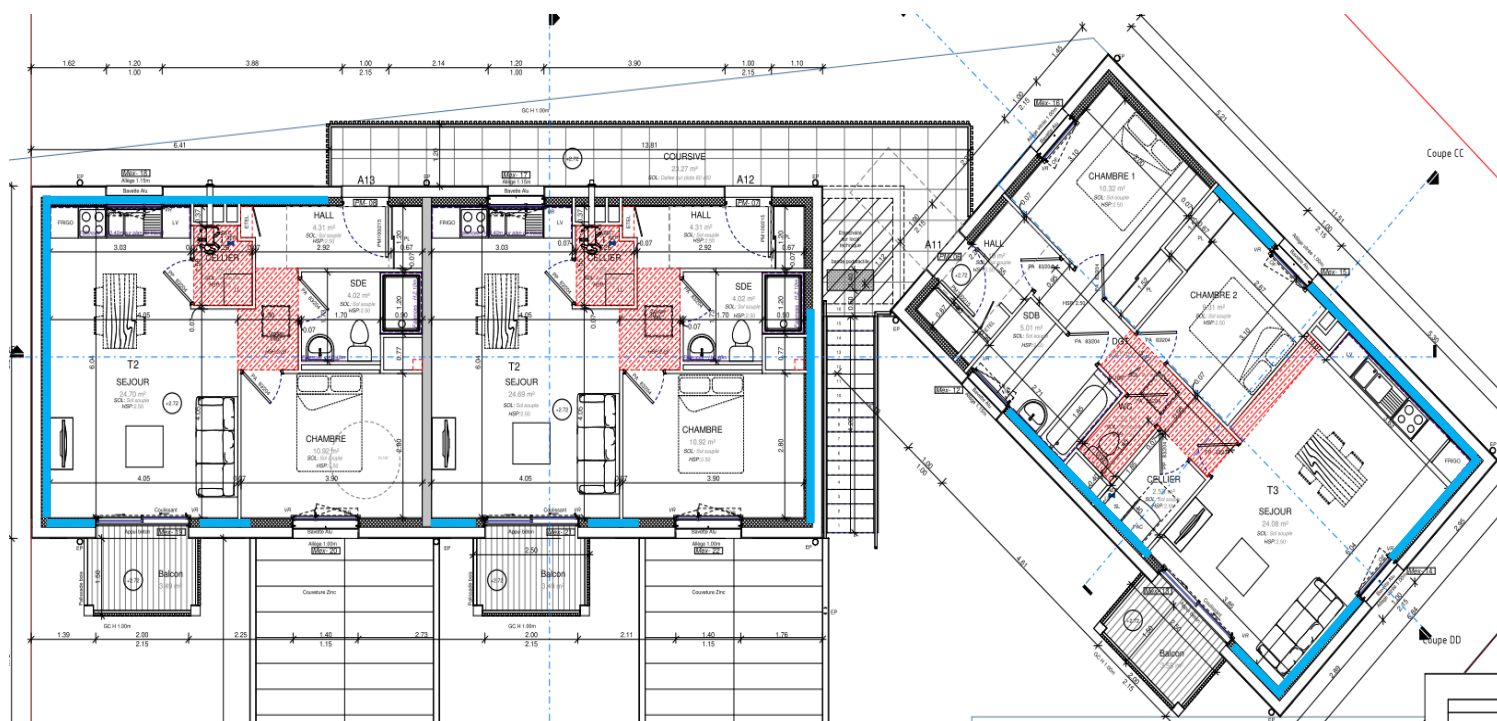
4.1.2 Traitement des ponts thermiques

Plancher bas sur vide-sanitaire			
	Traitement du pont thermique	Descriptif	Notes
	Planelle <input type="checkbox"/> Rupteur <input type="checkbox"/> Thermoprédalle <input type="checkbox"/> Pas de traitement particulier <input checked="" type="checkbox"/>	$\Psi = 0.06 \text{ W/(m.K)}$ → Isolation sous chape	

Plancher intermédiaire			
	Traitement du pont thermique	Descriptif	Notes
	Planelle <input type="checkbox"/> Rupteur <input checked="" type="checkbox"/> Thermoprédalle <input type="checkbox"/> Pas de traitement particulier <input type="checkbox"/>	$\Psi = 0.2 \text{ W/(m.K)}$ → Avec rupteurs $\Psi = 0.82 \text{ W/(m.K)}$ → Sans rupteurs $\Psi = 0.99 \text{ W/(m.K)}$ → Balcons	Traitement avec rupteurs (hors balcons et coursives extérieurs) Voir repérage ci-après D'après l'article 19c/16c : $\Psi \leq 0.6 \text{ W/(m.K)}$ pour être conforme à la RE2020

Plancher haut			
	Traitement du pont thermique	Descriptif	Notes
	Planelle <input type="checkbox"/> Rupteur <input type="checkbox"/> Thermoprédalle <input type="checkbox"/> Pas de traitement particulier <input checked="" type="checkbox"/>	$\Psi = 0.05 \text{ W/(m.K)}$ → Combles $\Psi = 0.84 \text{ W/(m.K)}$ → Toiture Terrasse	

Repérage des rupteurs de ponts thermiques au R+1 (en bleu) :



4.1.3 Menuiseries

Fenêtres	
Cadre	Caractéristiques
Bois <input type="checkbox"/>	Double vitrage 4/16/4 $U_g \leq 1.10 \text{ W/m}^2.K$ Facteur solaire $S_g = 0.81$ Transmission lumineuse $TL = 0.66$ Coffre de volets roulants : $U_c \leq 1.50 \text{ W/m}^2.K$ $\Delta R = 0.25 \text{ (m}^2.K)/W$ Volets roulants manuels <u>Pour rappel :</u> <i>« Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m. »</i>
PVC <input checked="" type="checkbox"/>	
Aluminium à rupteur de pont thermique <input type="checkbox"/>	
$U_f \leq 2.2 \text{ W/m}^2.K$	

Portes	
Caractéristiques	
Bois <input type="checkbox"/>	
PVC <input type="checkbox"/>	
Aluminium à rupteur de pont thermique <input checked="" type="checkbox"/>	
$U_d \leq 1.50 \text{ W/m}^2.K$ ➔ Portes d'entrées	

4.1.3.1 Perméabilité à l'air**Étanchéité de l'enveloppe**

$$Q4 = 0.5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$$

Perméabilité par échantillonnage pour le bâtiment de 4 logements.

Pour le bâtiment de 2 logements, un test de perméabilité est obligatoire pour chaque logement.

(Logements considérés individuels au sens de la RE2020)

Prévoir des tests en phase chantier

4.2 Systèmes énergétiques (calcul du CEP)

Nous rappelons les principes des systèmes techniques utilisés dans le projet.

Ventilation

Segment	Flux	Type d'entrées d'air	Descriptif
Maison individuelle <input type="checkbox"/>	Simple flux <input checked="" type="checkbox"/>	Autoréglable <input type="checkbox"/>	1 caisson par logement
Collectif <input type="checkbox"/>	Double flux <input type="checkbox"/>	Hygro A <input type="checkbox"/>	
Tertiaire <input type="checkbox"/>		Hygro B <input checked="" type="checkbox"/>	
Débit d'air en occupation (calcul du Bbio) :		Fixes <input type="checkbox"/>	
Bâtiment 1 (2 T2 et 2 T3) : 320 m³/h Bâtiment 2 (1 T2 et 1 T3) : 175 m³/h			

Production de chaleur

Équipement	Puissance	Régime de température d'eau	Descriptif
Chaudière gaz à condensation <input type="checkbox"/>	COP = 4.95 Puissance absorbée : Pabs = 0.68 kW	Température de départ : 50 °C	Les trois T3 et le T2 du RDC sont chauffés par des PAC individuelles Air/Eau.
Chaudière bois <input type="checkbox"/>		Température de retour : 45 °C	
Pompe à chaleur <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre : 4 u			

Émetteurs de chaleur – PAC			
Équipement	Variation temporelle	Régime de température d'eau	Descriptif
Radiateurs <input checked="" type="checkbox"/> Plancher chauffant <input type="checkbox"/> Ventilo-convecteur <input type="checkbox"/> Panneaux rayonnants <input type="checkbox"/>	VT = 0.40 K	Dito « Production de chaleur » en fonction du bâtiment considéré	Radiateurs hydrauliques équipés de robinets thermostatiques certifiés pour les logements chauffés par PAC.

Émetteurs de chaleur – Panneaux rayonnants			
Équipement	Variation temporelle	Régime de température d'eau	Descriptif
Radiateurs <input type="checkbox"/> Plancher chauffant <input type="checkbox"/> Ventilo-convecteur <input type="checkbox"/> Panneaux rayonnants <input checked="" type="checkbox"/>	VT = 0.20 K	Sans objet	Pour les deux T2 du R+1, le chauffage est assuré par des panneaux rayonnants électriques avec détection de présence.

Production d'Eau Chaude Sanitaire – PAC			
Équipement	Puissance	Température d'eau	Descriptif
Chauffe-eau électrique <input type="checkbox"/> Ballon + panneaux solaires thermiques <input type="checkbox"/> ECS thermodynamique <input type="checkbox"/> ECS produite par PAC <input checked="" type="checkbox"/>	COP = 3.44 Puissance absorbée : Pabs = 0.96 kW	Température de distribution : 55 °C	Pour les trois T3 et le T2 du RDC.

Production d'Eau Chaude Sanitaire – Ballons thermodynamiques

Équipement	Puissance	Température d'eau	Descriptif
<p>Chauffe-eau thermodynamique <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ballon + panneaux solaires thermiques <input type="checkbox"/></p> <p>ECS produite par chaudière <input type="checkbox"/></p>	<p>COP : 4.11</p> <p>Puissance absorbée : 0.23 kW</p>	<p>Température de distribution : 50 °C</p>	<p>1 Ballon thermodynamique par logement. (Deux T2 au R+1)</p> <p>Ballon thermodynamique avec appoint électrique de 1200 W</p> <p>Appoint de nuit optimisé selon gestion Uniclimate (Titre V)</p>


Éclairage

Conventionnel

ENR

Pas d'ENR

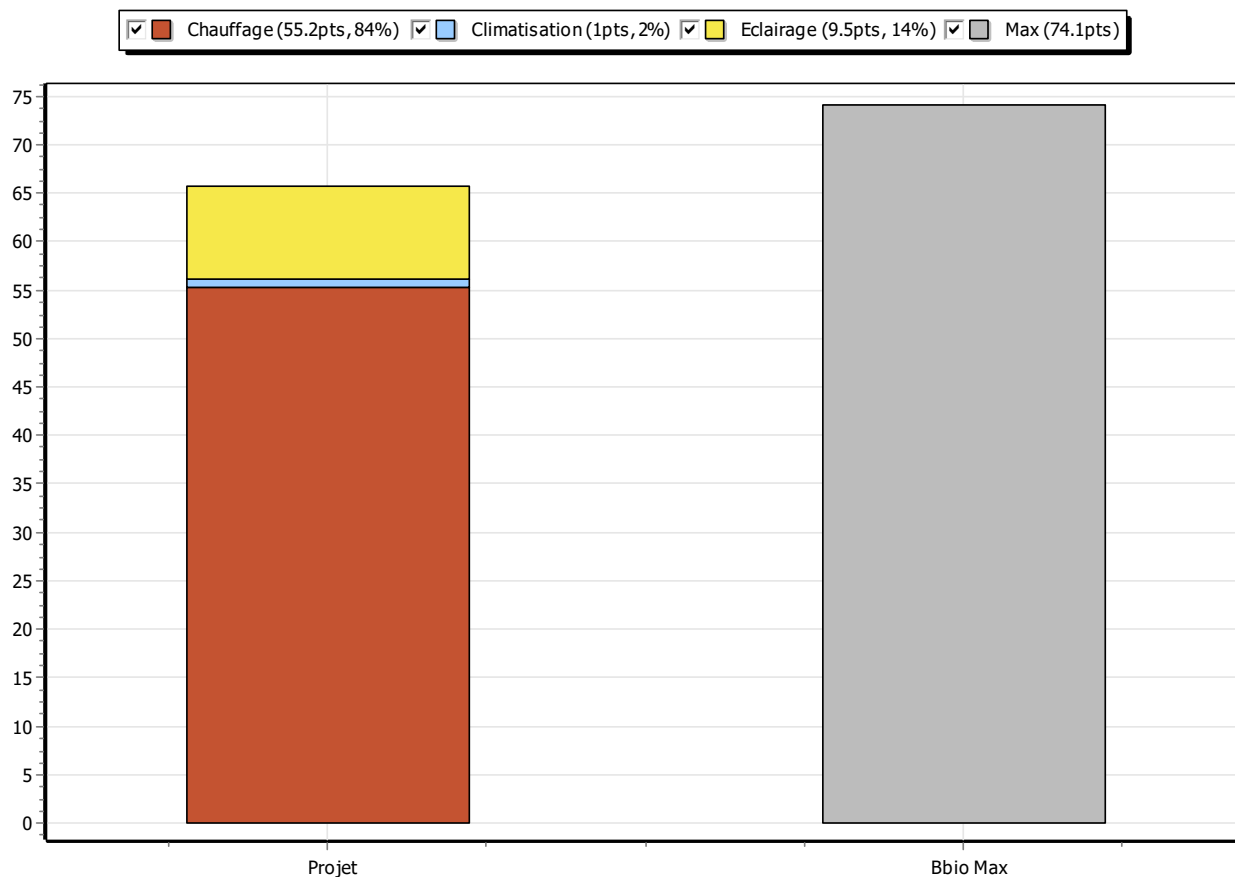
5. RESULTATS RE2020

	Respect des exigences de l'arrêté pour le projet	
Bbio	Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, $Bbio_{max}$	Conforme
Cep	Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, Cep_{max}	Conforme
Cepnr	Le coefficient Cep non renouvelable du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, $Cep_{nr_{max}}$	Conforme
Ic énergie	Le coefficient Ic Energie du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, $Ic_{Energie_{max}}$	Conforme
Degrés heures	Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH_{max}	Conforme
Titre III	Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies au titre III du présent arrêté.	Conforme

5.1 Bâtiment 1 (213,1 m²)

5.1.1 Exigence de résultat : Bbio

Décomposition du Bbio (pts)

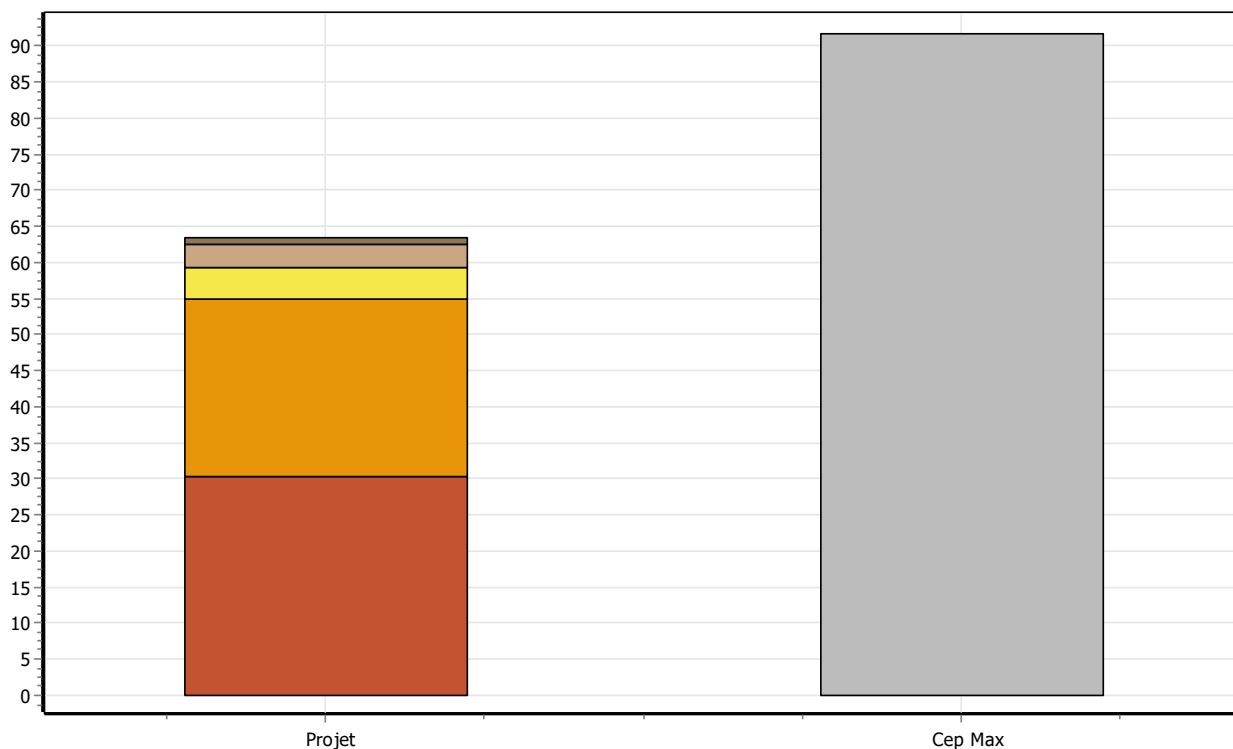


	Projet	Max
Besoins de chauffage	2 x 27,6 kWh/m²	
Besoins de climatisation	2 x 0,5 kWh/m²	
Besoins d'éclairage	5 x 1,9 kWh/m²	
Besoins Bioclimatique	65,8 points	74,1 points

5.1.2 Exigence de résultat : Cep

Décomposition du Cep

<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage (30.4kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Climatisation (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Eau chaude sanitaire (24.6kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage (4.4kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de ventilation (3.2kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de distribution (0.9kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Déplacement (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Max (91.7kWhEP/m²)	

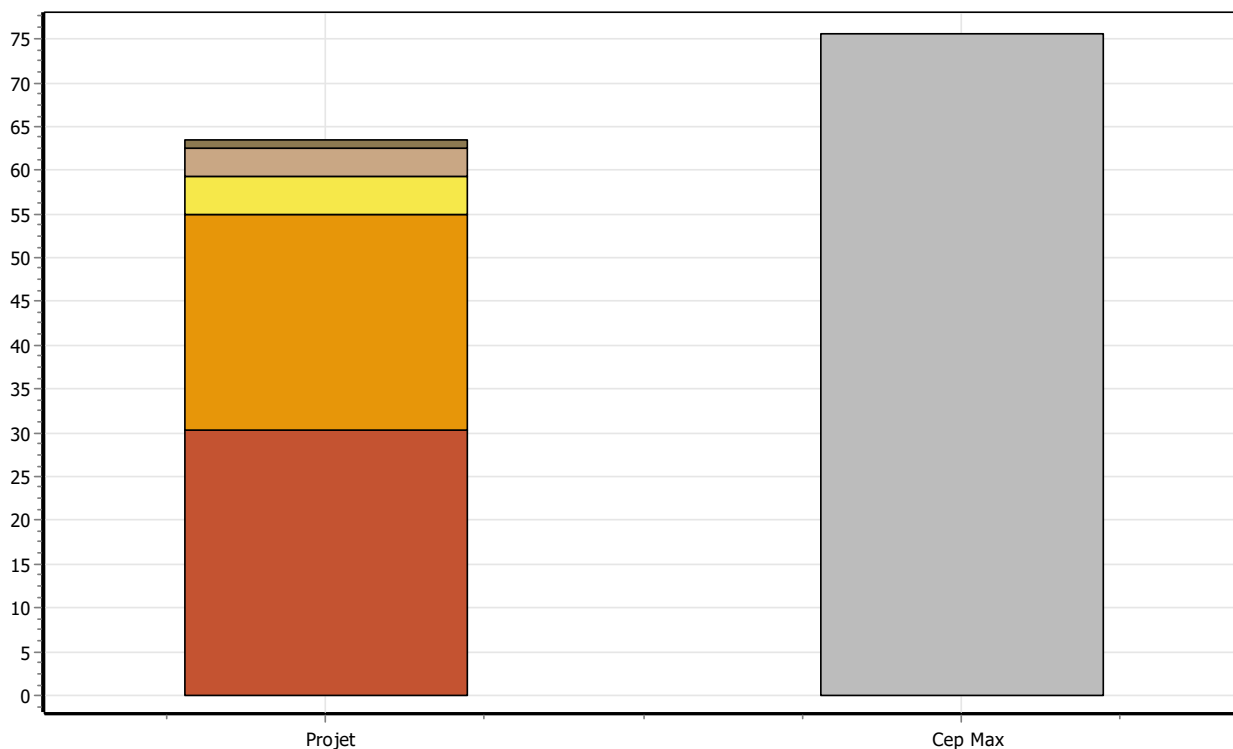


	Projet	Max
Consommations de chauffage	30,36 kWh EP	
Consommations de climatisation	0 kWh EP	
Consommations d'ECS	24,61 kWh EP	
Consommations d'éclairage	4,37 kWh EP	
Consommations des auxiliaires de ventilation	3,22 kWh EP	
Consommations des auxiliaires hydrauliques	0,92 kWh EP	
Consommations de mobilité interne	0 kWh EP	91,7 kWh EP
Consommation énergie primaire	63,7 kWh EP	

5.1.3 Exigence de résultat : Cep nr

Décomposition du Cep nr

<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage (30.4kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Climatisation (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Eau chaude sanitaire (24.6kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage (4.4kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de ventilation (3.2kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de distribution (0.9kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Déplacement (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Max (75.6kWhEP/m²)	

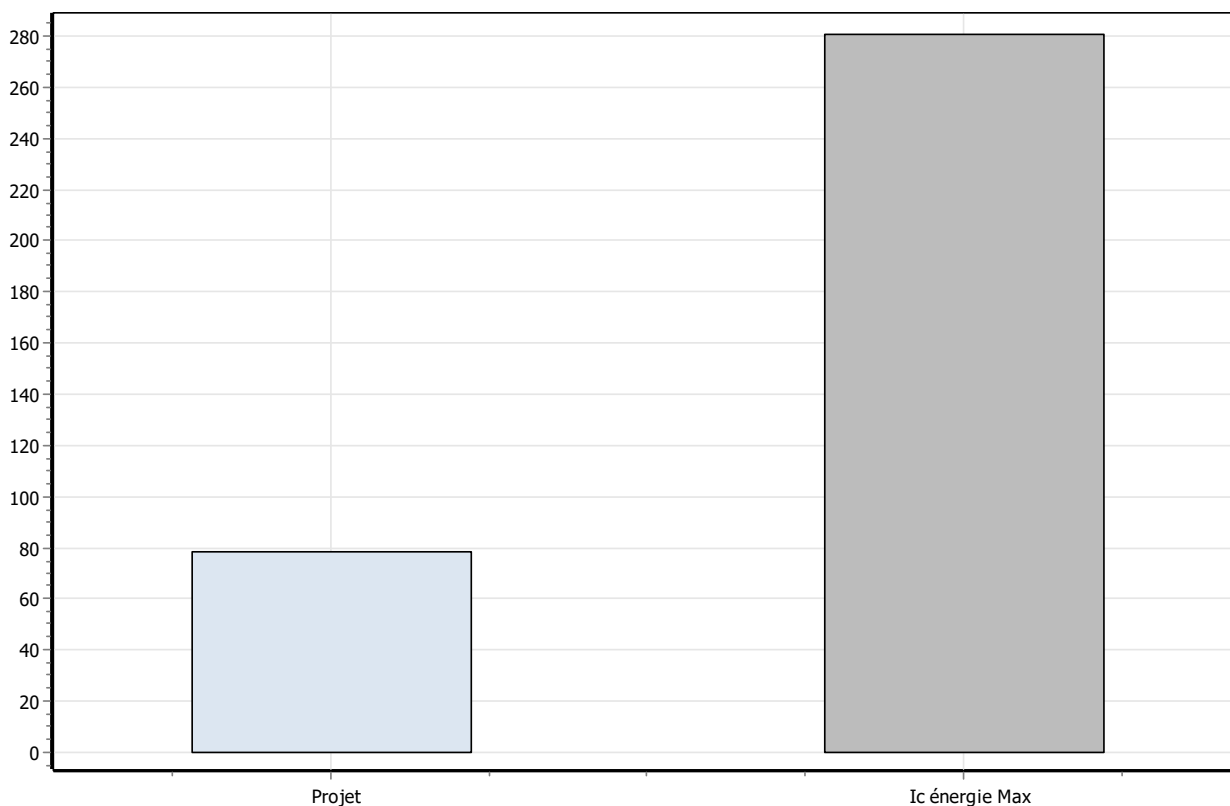


	Projet	Max
Consommations de chauffage	30,36 kWh EP	
Consommations de climatisation	0 kWh EP	
Consommations d'ECS	24,61 kWh EP	
Consommations d'éclairage	4,37 kWh EP	
Consommations des auxiliaires de ventilation	3,22 kWh EP	
Consommations des auxiliaires hydrauliques	0,92 kWh EP	
Consommations de mobilité interne	0 kWh EP	75,6 kWh EP
Consommation énergie primaire non renouvelable	63,7 kWh EP	

5.1.4 Exigence de résultat : Ic Energie

Décomposition de Ic énergie

☒ Electricité (78.5kg ep CO2/m²) ☒ Max (280.6kg ep CO2/m²)



	Projet	Max
IC chauffage	41.24 kg eq. CO2	
IC climatisation	0 kg eq. CO2	
IC ECS	27.5 kg eq. CO2	
IC éclairage	5.18 kg eq. CO2	
IC auxiliaires de ventilation	3.54 kg eq. CO2	
IC auxiliaires hydrauliques	1.01 kg eq. CO2	
IC mobilité interne	0 kg eq. CO2	
Indice Carbone Energie	78.48 kg eq. CO2	280.62 kg eq. CO2

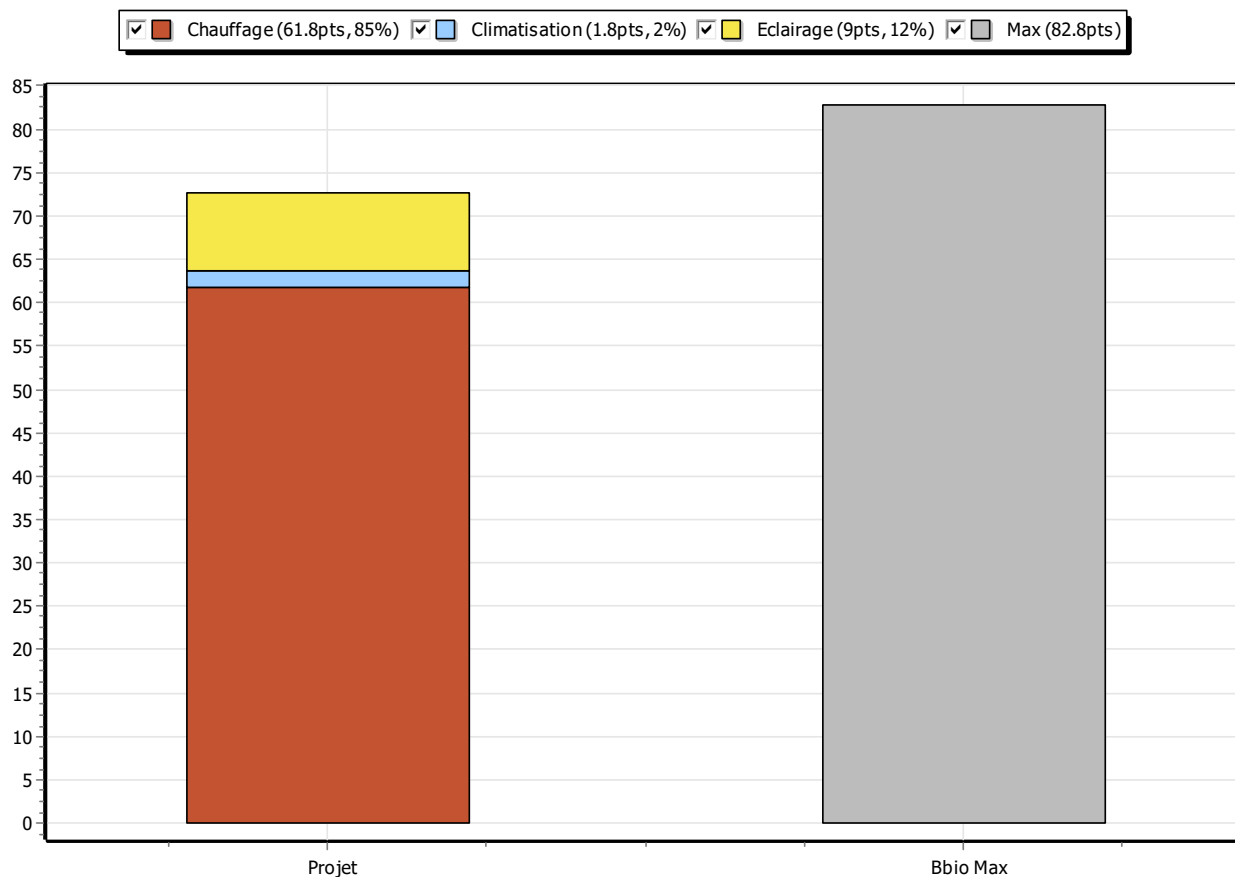
5.1.5 Exigence de résultat : Degrés-Heures

	Projet	Max
T2 Collectif	232,9 °C.h	1250 °C.h
T3 Collectif	108,4 °C.h	1250 °C.h

5.2 Bâtiment 2 (106,2 m²)

5.2.1 Exigence de résultat : Bbio

Décomposition du Bbio (pts)

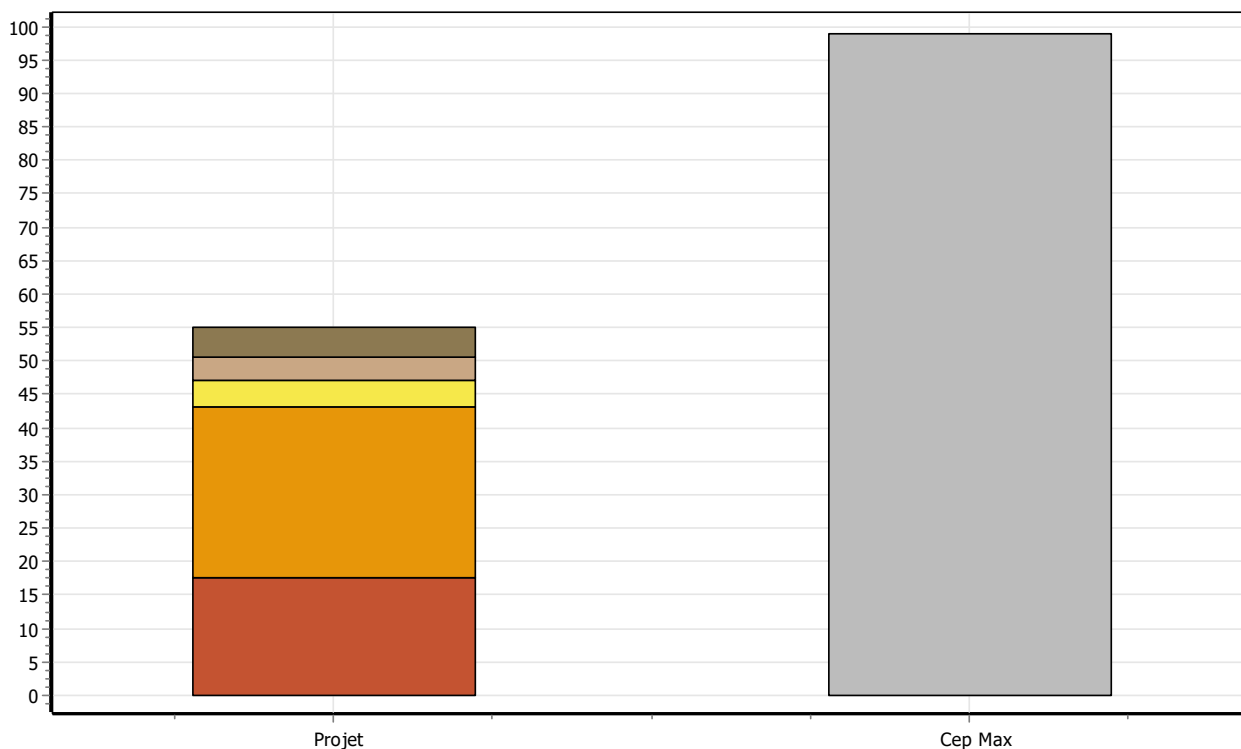


	Projet	Max
Besoins de chauffage	2 x 30,9 kWh/m²	
Besoins de climatisation	2 x 0,9 kWh/m²	
Besoins d'éclairage	5 x 1,8 kWh/m²	
Besoins Bioclimatique	72,6 points	82,8 points

5.2.2 Exigence de résultat : Cep

Décomposition du Cep

<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage (17.7kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Climatisation (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Eau chaude sanitaire (25.3kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage (4.1kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de ventilation (3.5kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de distribution (4.4kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Déplacement (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Max (98.9kWhEP/m²)	

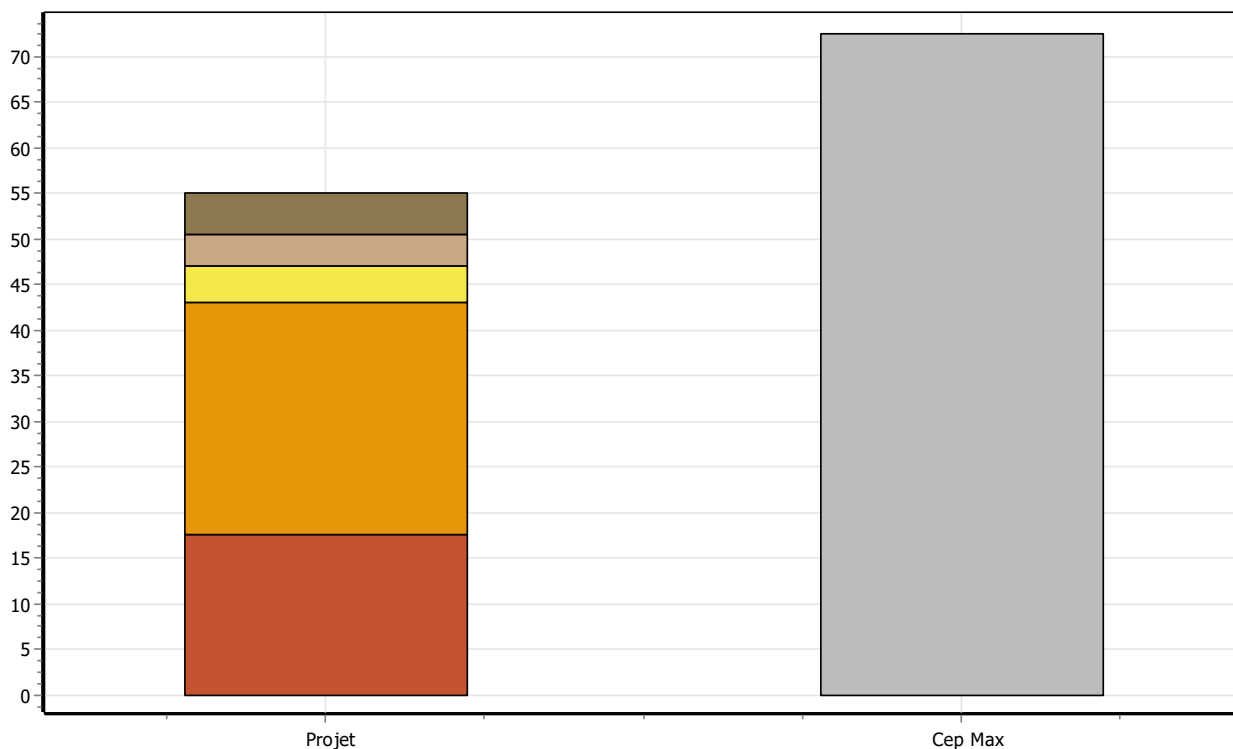


	Projet	Max
Consommations de chauffage	17,71 kWh EP	
Consommations de climatisation	0 kWh EP	
Consommations d'ECS	25,3 kWh EP	
Consommations d'éclairage	4,14 kWh EP	
Consommations des auxiliaires de ventilation	3,45 kWh EP	
Consommations des auxiliaires hydrauliques	4,37 kWh EP	
Consommations de mobilité interne	0 kWh EP	98,9 kWh EP
Consommation énergie primaire	54,7 kWh EP	

5.2.3 Exigence de résultat : Cep nr

Décomposition du Cep nr

<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage (17.7kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Climatisation (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Eau chaude sanitaire (25.3kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage (4.1kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de ventilation (3.5kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliaires de distribution (4.4kWhEP/m²)
<input checked="" type="checkbox"/> Déplacement (0kWhEP/m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Max (72.5kWhEP/m²)	

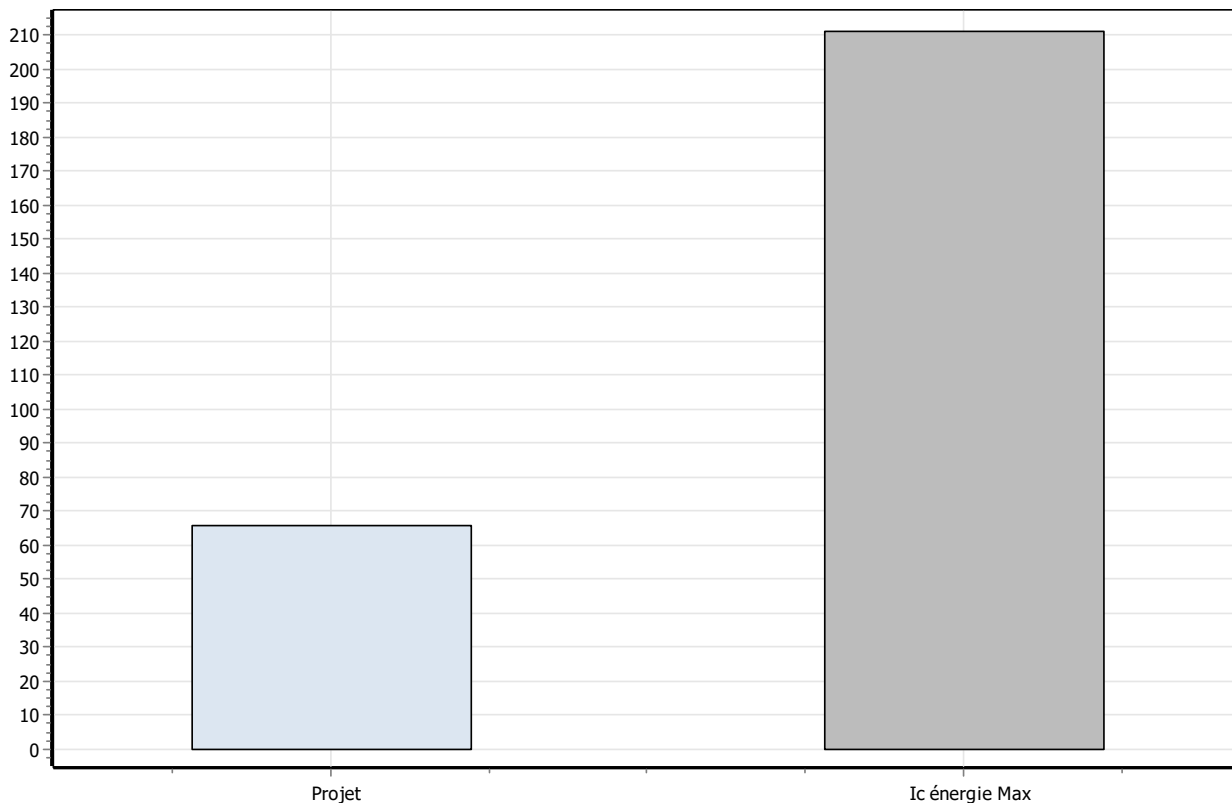


	Projet	Max
Consommations de chauffage	17,71 kWh EP	
Consommations de climatisation	0 kWh EP	
Consommations d'ECS	25,3 kWh EP	
Consommations d'éclairage	4,14 kWh EP	
Consommations des auxiliaires de ventilation	3,45 kWh EP	
Consommations des auxiliaires hydrauliques	4,37 kWh EP	
Consommations de mobilité interne	0 kWh EP	72,5 kWh EP
Consommation énergie primaire non renouvelable	54,7 kWh EP	

5.2.4 Exigence de résultat : Ic Energie

Décomposition de Ic énergie

☒ Electricité (65.8kg ep CO2/m²) ☒ Max (211kg ep CO2/m²)



	Projet	Max
IC chauffage	24.05 kg eq. CO2	
IC climatisation	0 kg eq. CO2	
IC ECS	28.27 kg eq. CO2	
IC éclairage	4.91 kg eq. CO2	
IC auxiliaires de ventilation	3.8 kg eq. CO2	
IC auxiliaires hydrauliques	4.81 kg eq. CO2	
IC mobilité interne	0 kg eq. CO2	
Indice Carbone Energie	65.84 kg eq. CO2	211.02 kg eq. CO2

5.2.5 Exigence de résultat : Degrés-Heures

	Projet	Max
T2	122,7 °C.h	1250 °C.h
T3	243,8 °C.h	1250 °C.h

6. SYNTHESE DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT

6.1 Bâtiment 1

Dépense totale par transmission : 183 W/K

Dépense parois opaques : 93.42 W/K

Dépense parois vitrées: 48.39 W/K

Dépense ponts thermiques: 41.39 W/K

Note : ceci n'est pas un calcul de déperdition thermique suivant la norme EN12831. Pour avoir la totalité des dépenses, il faut ajouter les dépenses dynamiques ainsi que la surpuissance de relance.

6.1.1 Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolant S m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m²)	Coeff. b
Plancher bas								
	PB - Plancher bas		10	4.65	Marquage CE	0.18	127.54	Extérieur
Plancher haut								
	PH - Combles		36	11.2	Marquage CE	0.09	96.73	Extérieur
	PH - Combles OSB		36	11.2	Marquage CE	0.12	28.47	Extérieur
Paroi verticale								
	PV - Murs extérieurs	Isolation thermique par l'intérieur	17.3	5.35	Marquage CE	0.18	160.6	Extérieur
	Porte entrée performante 1	Autre : Porte			Marquage CE	1.5	8.6	Extérieur
	PV - Murs ossature bois	Ossature bois	19	5.9	Marquage CE	0.18	53.48	Extérieur
	Coffre MExt - 200 x 215	Autre : Coffre				1.5	1.6	Extérieur

								r
	Coffre MExt - 140 x 115	Autre : Coffre				1.5	1.12	Extérieur
	Coffre MExt - 120 x 100	Autre : Coffre				1.5	0.96	Extérieur
	PV - Murs extérieurs	Isolation thermique par l'intérieur	17.3	5.35	Marquage CE	0.17	4.74	Tampon (b=0.98)
	Coffre MExt - 100 x 215	Autre : Coffre				1.5	0.4	Extérieur

6.1.2 Parois vitrées

Les valeurs présentées dans les tableaux ci-dessous sont corrigées de façon automatique suivant les corrections d'intégrations au modèle. Le calcul de cette influence est très compliqué à faire manuellement pour respecter l'ensemble des règles officielles.

Cette correction d'intégration permet alors de prendre en compte l'influence sur une menuiserie :

- ☐ de l'angle d'incidence variable sur le vitrage suivant le §3.2.3 du chapitre 4 des règles Th-S;
- ☐ des brises soleil suivant le §3.2.2 du chapitre 4 des règles Th-S;
- ☐ et du retrait des murs extérieurs §3.2.2 du chapitre 4 des règles Th-S.

Dans le cas d'une grande casquette par rapport au débord, on utilise une autre méthode (on retombe dans le cas du §3.2.3 du chapitre 4 des règles Th-S) qui consiste à prendre en compte l'influence du bâtiment via les masques intégrés (et pas la correction d'intégration qui modifie les caractéristiques de la menuiserie).

Les valeurs absolues des menuiseries sont présentées par modèle de fenêtre dans les chapitres suivants :

Orientatio n - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/ m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw AP (W/ m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	TI	Surf (m2)	Coeff b
Sud : Fenêtre	MExt - 200 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.42	Calcul Th- Bât	0.4	0.5	17.2	Extérieur

Nord : Fenêtre	MExt - 120 x 100	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.56	Calcul Th-Bât	0.24	0.3 4	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	MExt - 100 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.51	Calcul Th-Bât	0.25	0.3 8	4.3	Extérieur
Ouest : Fenêtre	MExt - 140 x 115	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.55	Calcul Th-Bât	0.29	0.4 5	3.22	Extérieur
Sud : Fenêtre	MExt - 140 x 115	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.55	Calcul Th-Bât	0.32	0.4	3.22	Extérieur

6.1.2.1 Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	41.34 m ²
---	----------------------

6.1.3 Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton Psi1	0.5	Valeurs Th-Bât	16.83	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton Psi2	0.5	Valeurs Th-Bât	16.19	Extérieur
mur avec plancher bas	OB 3.7-Pb lourds Plb3 avec Me3 Psi1	0.12	Valeurs Th-Bât	24.62	Extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques	ITI 5.1.4-Men. nu int. sur équerre et sans appui Psi1	0.13	Valeurs Th-Bât	20.4	Extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton Psi1	0.5	Valeurs Th-Bât	5	Extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton Psi2	0.5	Valeurs Th-Bât	5	Extérieur
mur avec plancher haut	ITI 3.1.09-Mur façade béton Psi1	0.05	Valeurs Th-Bât	44.14	Extérieur
mur avec plancher bas	ITI 1.2.18-Pl. béton ou à entrevous avec isol. sous chape Psi1	0.06	Valeurs Th-Bât	35.04	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire Psi1	0.1	Calculs norme EN 10211	20.07	Extérieur
mur avec plancher haut	OB 5.17-Ph4a avec Me3 Psi1	0.07	Valeurs Th-Bât	24.62	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire Psi2	0.1	Calculs norme EN 10211	16.86	Extérieur

mur avec plancher haut	ITI 3.3.1-Pl. béton Psi1	0.14	Valeurs Th-Bât	7.24	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton Psi2	0.5	Valeurs Th-Bât	1.89	Tampon (b= 0.98)
liaison angle de mur	OB 1.3-Angle rentrant - Me3 Psi1	0.07	Valeurs Th-Bât	10	Extérieur
liaison angle de mur	OB 1.3-Angle rentrant - Me3 Psi2	0.07	Valeurs Th-Bât	10	Extérieur
liaison angle de mur	OB 1.3-Angle sortant - Me3 Psi1	0.04	Valeurs Th-Bât	10	Extérieur
liaison angle de mur	OB 1.3-Angle sortant - Me3 Psi2	0.04	Valeurs Th-Bât	10	Extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant Psi1	0.01	Valeurs Th-Bât	15	Extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant Psi2	0.01	Valeurs Th-Bât	15	Extérieur
mur avec plancher bas	ITI 1.2.18-Pl. béton ou à entrevous avec isol. sous chape Psi1	0.06	Valeurs Th-Bât	1.89	Tampon (b= 0.98)

6.1.3.1 Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m ² SHONRT))	0.19
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.57

6.1.4 Synthèse des baies

6.1.4.1 Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m ²)	Dont surface avec protection mobile (m ²)	Dont surface avec masque proche (m ²)	Dont surface avec masque lointain (m ²)
Verticales Sud	20.42	20.42	0	20.42
Verticales Ouest	3.22	3.22	0	3.22
Verticales Nord	9.1	9.1	0	9.1
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

6.1.4.2 Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m ²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m ²)	Exposés BR2 ou BR3 (m ²)		Exposés BR1 (m ²)	Exposés BR2 ou BR3 (m ²)
Verticales Sud	0	0	0	20.42	0

Verticales Ouest	0	0	0	3.22	0
Verticales Nord	0	0	0	9.1	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

6.1.4.3 Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.00)	
Verticales Nord				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.00)	
Verticales Est					
Horizontales					

6.2 Bâtiment 2

Déperditions totales par transmission : 100 W/K

Déperditions parois opaques : 50.41 W/K

Déperditions parois vitrées: 29.59 W/K

Déperditions ponts thermiques: 19.73 W/K

Note : ceci n'est pas un calcul de déperdition thermique suivant la norme EN12831. Pour avoir la totalité des déperditions, il faut ajouter les déperditions dynamiques ainsi que la surpuissance de relance.

6.2.1 Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolant S m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m²)	Coeff. b
Plancher bas								
	PB - Plancher bas		10	4.65	Marquage CE	0.18	48.02	Extérieur
	PB - Plancher bas sur local non chauffé		10	3.1	Marquage CE	0.28	14.44	Tampon (b=0.96)
Plancher haut								
	PH - Combles		36	11.2	Marquage CE	0.09	64.71	Extérieur
Paroi verticale								
	PV - Murs extérieurs	Isolation thermique par l'intérieur	17.3	5.35	Marquage CE	0.18	111.97	Extérieur
	Porte entrée performante 1	Autre : Porte			Marquage CE	1.5	4.3	Extérieur
	PV - Murs extérieurs	Isolation thermique par l'intérieur	17.3	5.35	Marquage CE	0.17	15.07	Tampon (b=0.96)
	Coffre MExt - 200 x 215	Autre : Coffre				1.5	0.8	Extérieur
	Coffre MExt - 100 x 215	Autre : Coffre				1.5	0.6	Extérieur
	Coffre MExt - 100 x 215 sans traverse	Autre : Coffre				1.5	0.4	Extérieur
	Coffre MExt - 100 x 100	Autre : Coffre				1.5	0.2	Extérieur

6.2.2 Parois vitrées

Les valeurs présentées dans les tableaux ci-dessous sont corrigées de façon automatique suivant les corrections d'intégrations au modèle. Le calcul de cette influence est très compliqué à faire manuellement pour respecter l'ensemble des règles officielles.

Cette correction d'intégration permet alors de prendre en compte l'influence sur une menuiserie :

- ☐ de l'angle d'incidence variable sur le vitrage suivant le §3.2.3 du chapitre 4 des règles Th-S;
- ☐ des brises soleil suivant le §3.2.2 du chapitre 4 des règles Th-S;
- ☐ et du retrait des murs extérieurs §3.2.2 du chapitre 4 des règles Th-S.

Dans le cas d'une grande casquette par rapport au débord, on utilise une autre méthode (on retombe dans le cas du §3.2.3 du chapitre 4 des règles Th-S) qui consiste à prendre en compte l'influence du bâtiment via les masques intégrés (et pas la correction d'intégration qui modifie les caractéristiques de la menuiserie).

Les valeurs absolues des menuiseries sont présentées par modèle de fenêtre dans les chapitres suivants :

Orientatio n - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/ m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw AP (W/ m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	TI	Surf (m2)	Coeff b
Est : Fenêtre	MExt - 200 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.42	Calcul Th- Bât	0.36	0.5 2	4.3	Extérieur
Sud : Fenêtre	MExt - 200 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.42	Calcul Th- Bât	0.42	0.5	4.3	Extérieur
Nord : Fenêtre	MExt - 100 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.51	Calcul Th- Bât	0.28	0.4	2.15	Extérieur
Ouest : Fenêtre	MExt - 100 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.51	Calcul Th- Bât	0.3	0.4 4	2.15	Extérieur
Est : Fenêtre	MExt - 100 x 215	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.51	Calcul Th- Bât	0.29	0.4 4	2.15	Extérieur
Sud :	MExt - 100 x 215 sans	Volet avec gestion	Alu	DV 4_16_4	1.12	Marquage CE	1.44	Calcul Th-	0.35	0.4	2.15	Extérieur

Fenêtre	traverse	manuelle motorisée	non		PE Argon				Bât		4		
Nord : Fenêtre	MExt - 100 x 215 sans traverse	Volet avec manuelle motorisée	gestion non	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.12	Marquage CE	1.44	Calcul Th- Bât	0.29	0.4 1	2.15	Extérieur
Sud : Fenêtre	MExt - 100 x 100	Volet avec manuelle motorisée	gestion non	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th- Bât	0.34	0.3 8	1	Extérieur

6.2.2.1 Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	24.65 m ²
---	----------------------

6.2.3 Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaire s (ml)	Coefficien t b
mur avec plancher bas	ITI 1.2.13-Pl. béton isolé en sous-face Psi1	0.6	Valeurs Th-Bât	11.84	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire Psi2	0.1	Calculs norme EN 10211	17.32	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire Psi1	0.1	Calculs norme EN 10211	17.07	Extérieur
mur avec plancher haut	ITI 3.1.09-Mur façade béton Psi1	0.05	Valeurs Th-Bât	33.51	Extérieur
mur avec plancher bas	ITI 1.2.18-Pl. béton ou à entrevous avec isol. sous chape Psi1	0.06	Valeurs Th-Bât	21.94	Extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques	ITI 5.1.4-Men. nu int. sur équerre et sans appui Psi1	0.13	Valeurs Th-Bât	10	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton Psi1	0.5	Valeurs Th-Bât	2.56	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton Psi2	0.5	Valeurs Th-Bât	2.56	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.06-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage Psi2	0.41	Valeurs Th-Bât	2.06	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.06-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage Psi1	0.41	Valeurs Th-Bât	2.05	Extérieur
mur avec plancher bas	ITI 1.2.18-Pl. béton ou à entrevous avec isol. sous chape Psi1	0.06	Valeurs Th-Bât	6.02	Tampon (b= 0.96)
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant Psi2	0.01	Valeurs Th-Bât	15	Extérieur

liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant Psi1	0.01	Valeurs Th-Bât	15	Extérieur
----------------------	------------------------------	------	----------------	----	-----------

6.2.3.1 Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m ² SHONRT))	0.19
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.35

6.2.4 Synthèse des baies

6.2.4.1 Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m ²)	Dont surface avec protection mobile (m ²)	Dont surface avec masque proche (m ²)	Dont surface avec masque lointain (m ²)
Verticales Sud	7.45	7.45	0	7.45
Verticales Ouest	2.15	2.15	0	2.15
Verticales Nord	4.3	4.3	0	0
Verticales Est	6.45	6.45	0	0
Horizontales	0	0	0	0

6.2.4.2 Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m ²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m ²)	Exposés BR2 ou BR3 (m ²)		Exposés BR1 (m ²)	Exposés BR2 ou BR3 (m ²)
Verticales Sud	0	0	0	7.45	0
Verticales Ouest	0	0	0	2.15	0
Verticales Nord	0	0	0	4.3	0
Verticales Est	0	0	0	6.45	0
Horizontales	0	0	0	0	0

6.2.4.3 Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3

Verticales Sud				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.00)	
Verticales Nord				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.00)	
Verticales Est				Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Horizontales					

7. BIBLIOTHEQUES PROJET

Ce chapitre traite des hypothèses constructives de l'enveloppe utilisée dans le modèle de simulation (murs extérieurs et intérieurs, menuiseries, pont thermique...).

7.1 Compositions de paroi

7.1.1.1 PV - Murs extérieurs

Type de paroi	Paroi verticale					
Nature de paroi	Mur extérieur					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.18 W/(m².K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Parpaing de 20	20.0	1.053	1300	0.180	5.26	0.19
Doublissimo®P 5.35 13+160 250	17.3	0.032	25	0.231	0.19	5.35
Total					0.18	5.54

7.1.1.2 PV - Cloisons intérieures

Type de paroi	Paroi verticale					
Nature de paroi	Cloison de redressements					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement	Cloison intérieur ossature métallique + laine de verre 4.5 cm					
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.75 W/(m².K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Plâtre gypse	1.3	0.420	1200	0.232	32.31	0.03
PAR 45_1200_15600	4.5	0.041	25	0.233	0.91	1.10
Plâtre gypse	1.3	0.420	1200	0.232	32.31	0.03
Total					0.86	1.16

7.1.1.3 PV - Murs entre logements

Type de paroi	Paroi verticale					
Nature de paroi	Autre					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 2.27 W/(m².K)					
Composition Simple						
Composante	Ep	λ	ρ	CS	U	R

	cm	W/(m.K)	kg/m ³	Wh/(kg.K)	W/(m ² .K)	(m ² .K)/W
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Parpaing de 20	20.0	1.053	1300	0.180	5.26	0.19
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Total					3.70	0.27

7.1.1.4 PB - Plancher bas

Type de paroi	Plancher bas					
Nature de paroi	Terre plein					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.2 W/(m ² .K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m ³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m ² .K)	R (m ² .K)/W
Béton lourd	20.0	1.750	2300	0.256	8.75	0.11
TMS 100 mm 1200 x1000	10.0	0.022	35	0.228	0.22	4.65
Béton lourd	5.0	1.750	2300	0.256	35.00	0.03
Total					0.21	4.79

7.1.1.5 PB - Plancher bas non isolé

Type de paroi	Plancher bas					
Nature de paroi	Terre plein					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 3.13 W/(m ² .K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m ³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m ² .K)	R (m ² .K)/W
Béton lourd	20.0	1.750	2300	0.256	8.75	0.11
Total					8.75	0.11


7.1.1.6 PI - Plancher intermédiaire

Type de paroi	Plancher bas					
Nature de paroi	Autre					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 3.13 W/(m ² .K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m ³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m ² .K)	R (m ² .K)/W
Béton lourd	20.0	1.750	2300	0.256	8.75	0.11
Total					8.75	0.11

7.1.1.7 PH - Combles


Type de paroi	Plancher haut					
Nature de paroi	Sous combles perdus					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.09 W/(m².K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
GR 32 revêtu Kraft 180_600_1350	18.0	0.032	25	0.278	0.18	5.60
GR 32 revêtu Kraft 180_600_1350	18.0	0.032	25	0.278	0.18	5.60
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Total					0.09	11.24

7.1.1.8 PV - Murs ossature bois

Type de paroi	Paroi verticale						
Nature de paroi	Mur extérieur						
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+						
Complement							
Origine des données							
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.18 W/(m².K)						
Composition Simple							
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W	
Panneau OSB	2.2	0.130	650	0.472	5.91	0.17	
Bois lourd	6.0	0.230	650	0.667	3.83	0.26	
Isomob 32R 145_575_2700	14.5	0.032	20	0.233	0.22	4.50	
Panneau OSB	2.2	0.130	650	0.472	5.91	0.17	
GR 32 nu 45_600_1350	4.5	0.032	28	0.233	0.71	1.40	
Lame d'air > 1.3 cm	1.5	0.094	1	0.340	6.25	0.16	
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04	
Total					0.15	6.70	
Pont thermique intégré	Type	Entraxe	ψ	Nb/m²	ξ	%	valeur
 me3 Me 3	Linéair e	0.60	0.02				0.03

7.1.1.9 PH - Combles OSB

Type de paroi	Plancher haut					
Nature de paroi	Sous combles perdus					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					

Complement							
Origine des données							
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.12 W/(m².K)						
Composition Simple							
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W	
GR 32 revêtu Kraft 180_600_1350	18.0	0.032	25	0.278	0.18	5.60	
GR 32 revêtu Kraft 180_600_1350	18.0	0.032	25	0.278	0.18	5.60	
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04	
Total					0.09	11.24	
Pont thermique intégré	Type	Entraxe	ψ	Nb/m²	ξ	%	valeur
<div><div>me2</div><div>Me 2</div></div>	Linéair e	0.60	0.02				0.03

7.1.1.10 PB - Plancher bas sur local non chauffé

Type de paroi	Plancher bas					
Nature de paroi	Terre plein					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Complement						
Origine des données						
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.29 W/(m².K)					
Composition Simple						
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton lourd	20.0	1.750	2300	0.256	8.75	0.11
Fibra Ultra FM_Typ2 2000x600x100 Standard	10.0	0.032	55	0.325	0.32	3.10
Total					0.31	3.21

thermique		lumineuse						
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m². K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.12	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre								
0.88	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
Coefficients du coffre de volet roulant (c)								
	Hauteur (m)	Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection
Coffre	0.20	0.40		1.50		Non		0.04

7.2.1.4 MExt - 100 x 215 (Baie)

Schéma de la menuiserie :

Type de baie	Fenêtre					Hauteur (m)				
Type de cadre	Alu à rupture de pont					2.15				
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d					Largeur (m)				
Source Uw	Calcul Th-Bât					1.00				
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon					Nombre de vitrage				
Ouverture	Ouverture coulissante manuelle					2				
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée					Déjà intégré				
Protection	Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre					Non				
Coefficients de la baie (w)										
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.51	2.07	0.68	0.00	Hiver	0.55	0.49	0.07	0.00		
				Eté	0.55	0.49	0.07	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
1.10	1.36	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Baie	Surface		% de cadre		Uf (W/(m².K))		Facteur solaire sans protection		Facteur solaire avec protection	
	0.35		16.28		2.20		0.00		0.00	
Vitrage	Surface (m²)		% de vitrage		Longueur intercalaire (m)		Ψ intercalaire (W/(m.K))		Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)	
	1.80		83.72		7.60		0.060		1.15	
Coefficients du Vitrage (g)										

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.12	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00		
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
0.88	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Coefficients du coffre de volet roulant (c)										
	Hauteur (m)		Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection	
Coffre	0.20		0.20		1.50		Non		0.04	

7.2.1.5 MExt - 100 x 215 sans traverse (Baie)

Schéma de la menuiserie :

Type de baie	Fenêtre						Hauteur (m)	
Type de cadre	Alu à rupture de pont						2.15	
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d						Largeur (m)	
Source Uw	Calcul Th-Bât						1.00	
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon						Nombre de vitrage	
Ouverture	Ouverture coulissante manuelle						2	
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée						Déjà intégré	
Protection	Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre						Non	
Coefficients de la baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.44	2.01	0.70	0.00	Hiver	0.57	0.50	0.07	0.00
				Été	0.57	0.50	0.07	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre								
1.06	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
Baie	Surface		% de cadre		Uf (W/(m².K))		Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
	0.30		14.19		2.20		0.00	0.00
Vitrage	Surface (m²)		% de vitrage		Longueur intercalaire (m)		Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
	1.85		85.81		5.90		0.060	1.15
Coefficients du Vitrage (g)								

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires					
Sans protection									
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3	
1.12	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00	
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00	
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre									
0.88	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00	
Coefficients du coffre de volet roulant (c)									
	Hauteur (m)		Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection
Coffre	0.20		0.20		1.50		Non		0.04

7.2.1.6 MExt - 100 x 100 (Baie)

Schéma de la menuiserie :

Type de baie	Fenêtre						Hauteur (m)	
Type de cadre	Alu à rupture de pont						1.00	
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d						Largeur (m)	
Source Uw	Calcul Th-Bât						1.00	
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon						Nombre de vitrage	
Ouverture	Ouverture à la française manuelle						2	
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée						Déjà intégré	
Protection	Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre						Non	
Coefficients de la baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.45	2.06	0.72	0.00	Hiver	0.58	0.51	0.07	0.00
				Été	0.58	0.51	0.07	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre								
1.07	1.36	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
Baie	Surface		% de cadre		Uf (W/(m².K))		Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
	0.12		11.64		2.20		0.00	0.00
Vitrage	Surface (m²)		% de vitrage		Longueur intercalaire (m)		Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
	0.88		88.36		3.76		0.060	1.00
Coefficients du Vitrage (g)								

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00		
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
0.86	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Coefficients du coffre de volet roulant (c)										
	Hauteur (m)		Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection	
Coffre	0.20		0.20		1.50		Non		0.04	

7.2.1.7 MExt - 140 x 115 (Baie)

Schéma de la menuiserie :

Type de baie	Fenêtre						Hauteur (m)	
Type de cadre	Alu à rupture de pont						1.15	
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d						Largeur (m)	
Source Uw	Calcul Th-Bât						1.40	
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon						Nombre de vitrage	
Ouverture	Ouverture à la française manuelle						2	
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée						Déjà intégré	
Protection	Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre						Non	
Coefficients de la baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.55	2.11	0.66	0.00	Hiver	0.54	0.47	0.07	0.00
				Été	0.54	0.47	0.07	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre								
1.12	1.38	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
Baie	Surface		% de cadre		Uf (W/(m².K))		Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
	0.30		18.48		2.20		0.00	0.00
Vitrage	Surface (m²)		% de vitrage		Longueur intercalaire (m)		Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
	1.31		81.52		6.70		0.060	1.00
Coefficients du Vitrage (g)								

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00		
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
0.86	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Coefficients du coffre de volet roulant (c)										
	Hauteur (m)		Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection	
Coffre	0.20		0.28		1.50		Non		0.04	

7.2.1.8 MExt - 120 x 100 (Baie)

Schéma de la menuiserie :














Type de baie	Fenêtre						Hauteur (m)			
Type de cadre	Alu à rupture de pont						1.00			
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d						Largeur (m)			
Source Uw	Calcul Th-Bât						1.20			
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon						Nombre de vitrage			
Ouverture	Ouverture à la française manuelle						2			
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée						Déjà intégré			
Protection	Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre						Non			
Coefficients de la baie (w)										
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.56	2.15	0.69	0.00	Hiver	0.56	0.50	0.07	0.00		
				Été	0.56	0.50	0.07	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
1.12	1.40	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Baie	Surface		% de cadre		Uf (W/(m².K))		Facteur solaire sans protection		Facteur solaire avec protection	
	0.18		14.62		2.20		0.00		0.00	
Vitrage	Surface (m²)		% de vitrage		Longueur intercalaire (m)		Ψ intercalaire (W/(m.K))		Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)	
	1.02		85.38		5.94		0.060		1.00	
Coefficients du Vitrage (g)										

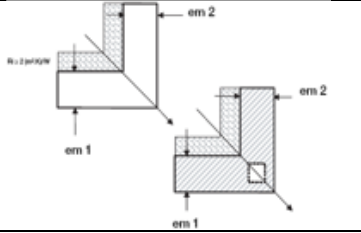

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires						
Sans protection										
U _{vertical} (W/m².K)	U _{horizontal} (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3		
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00		
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00		
Protection solaire mobile : Volet roulant PVC (ep > 12mm)- teinte sombre										
0.86	1.24	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00		
Coefficients du coffre de volet roulant (c)										
	Hauteur (m)		Surface (m²)		Uc (W/(m².K))		Intégration sous le linteau		Facteur solaire sans protection	
Coffre	0.20		0.24		1.50		Non		0.04	

7.3 Ponts thermiques linéiques


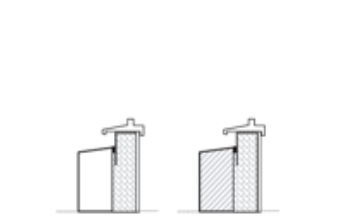

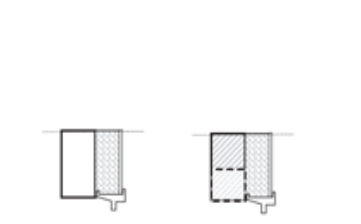

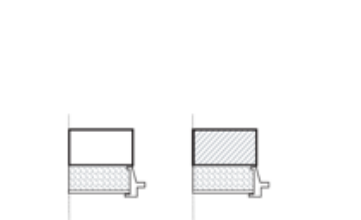
7.3.1 Ponts thermiques linéiques structurels

Nom	Class.	Origine	ψ	ψ_1	ψ_2	ψ_3		
ITI 1.2.13-Pl. béton isolé en sous-face	1.2	CSTB	0.6 0	0.6 0	0.0 0	0.0 0		
OB 3.7-Pb lourds Plb3 avec Me3	1.2	CSTB	0.1 2	0.1 2	0.0 0	0.0 0		
ITI 2.1.06-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage	2.1	CSTB	0.8 2	0.4 1	0.4 1	0.0 0		
OB 1.3-Angle sortant - Me3	4.1	CSTB	0.0 8	0.0 4	0.0 4	0.0 0		

ITI 1.2.18-Pl. béton ou à entrevous avec isol. sous chape	1.2	CSTB	0.0 6	0.0 6	0.0 0	0.0 0		
ITI 3.3.1-Pl. béton	3.3	CSTB	0.9 2	0.1 4	0.7 8	0.0 0		
OB 1.3-Angle rentrant - Me3	4.2	CSTB	0.1 3	0.0 7	0.0 7	0.0 0		
OB 5.17-Ph4a avec Me3	3.1	CSTB	0.0 7	0.0 7	0.0 0	0.0 0		
2.1 Pl. intermédiaire	2.1		0.2 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0		
ITI 4.3.01-Refend béton	4.3	CSTB	0.9 9	0.5 0	0.5 0	0.0 0		
ITI 2.2.1-Pl. béton	2.2	CSTB	0.9 9	0.5 0	0.5 0	0.0 0		

ITI sortant	4.1.1-angle	4.1	CSTB	0.0 2	0.0 1	0.0 1	0.0 0		
ITI 3.1.09-Mur façade béton		3.1	CSTB	0.0 5	0.0 5	0.0 0	0.0 0		

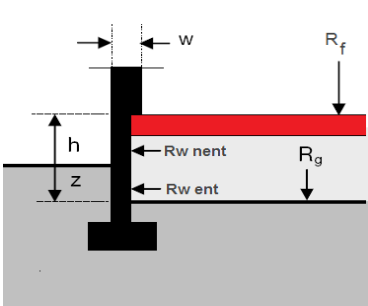
7.3.2 Ponts thermiques linéiques menuiseries

Nom	Class.	Origine	ψ	ψ_1	ψ_2	ψ_3		
ITI 5.1.4-Men. nu int. sur équerre et sans appui	5.1	CSTB	0.1 3	0.1 3	0.0 0	0.0 0		
ITI 5.2.1-Men. au nu intérieur	5.2	CSTB	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		
ITI 5.3.1-Men. au nu intérieur	5.3	CSTB	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		

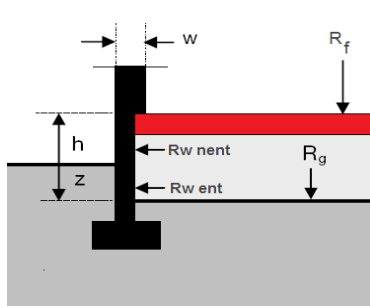
7.4 Coefficients $U_{\text{équivalent}}$ des parois en contact avec un vide sanitaire ou un sous-sol non chauffé

7.4.1 Contact Vide sanitaire par Défaut

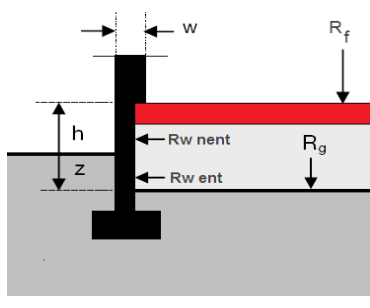
Catégorie	Vide sanitaire	
$U_{\text{équivalent}}$	0.180 W/(m².K)	
Composition	PB - Plancher bas	
Conductivité du sol	2 W/(m.K)	
Surface totale du plancher	130.72 m²	
Résistance du plancher (Rf)	4.793 (m².K)/W	
Epaisseur mur (w)	0.37 m	
Périmètre	68.27 m	

Plancher chauffant	Non	
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m².K)/W	
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m².K)/W	
Hauteur h	0.50 m	
Profondeur z	0.50 m	
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m².K)/W	
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m²/m	
Vent	4 m/s	
Situation	Moyenne	

7.4.2 Contact Vide sanitaire par Défaut 1

Catégorie	Vide sanitaire	
U équivalent	0.182 W/(m².K)	
Composition	PB - Plancher bas	
Conductivité du sol	2 W/(m.K)	
Surface totale du plancher	48.02 m²	
Résistance du plancher (Rf)	4.793 (m².K)/W	
Epaisseur mur (w)	0.37 m	
Périmètre	27.98 m	
Plancher chauffant	Non	
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m².K)/W	
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m².K)/W	
Hauteur h	0.50 m	
Profondeur z	0.50 m	
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m².K)/W	
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m²/m	
Vent	4 m/s	
Situation	Moyenne	

7.4.3 Contact Vide sanitaire par Défaut 2

Catégorie	Vide sanitaire	
U équivalent	1.507 W/(m².K)	
Composition	PB - Plancher bas non isolé	
Conductivité du sol	2 W/(m.K)	
Surface totale du plancher	16.21 m²	
Résistance du plancher (Rf)	0.114 (m².K)/W	
Epaisseur mur (w)	0.37 m	
Périmètre	18.55 m	
Plancher chauffant	Non	
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m².K)/W	
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m².K)/W	
Hauteur h	0.50 m	
Profondeur z	0.50 m	
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m².K)/W	
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m²/m	

Vent	4 m/s	
Situation	Moyenne	

8. BIBLIOTHEQUE D'EQUIPEMENTS

Ce chapitre traite des systèmes techniques utilisés dans le modèle de simulation (production de chauffage, production d'ECS, éclairage, centrales d'air et production électrique).

8.1 Générateurs

8.1.1 Générateur thermodynamique :Magna Aqua 200 3 Performance RT (monovalent)

Constructeur				SAUNIER DUVAL	
Complément				Données saisies par un adhérent EDIBATEC	
Générateur				Electricité Pac air extérieur / eau	
Fonction				ECS	
Fonctionnement à pleine charge : Certifié					
Températures amonts connues : 7°C					
Températures avals connues : 45°C					
Puissances Absorbées (kW)					
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C
5°C	0	0	0	0	0
15°C	0	0	0	0	0
25°C	0	0	0	0	0
35°C	0	0	0	0	0
45°C	0	0	0,23	0	0
55°C	0	0	0	0	0
65°C	0	0	0	0	0
Performance					
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C
5°C	0	0	0	0	0
15°C	0	0	0	0	0
25°C	0	0	0	0	0
35°C	0	0	0	0	0
45°C	0	0	4,11	0	0
55°C	0	0	0	0	0
65°C	0	0	0	0	0
Valeurs					
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C
5°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
15°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
25°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
35°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
45°C	Justifiée	Justifiée	Certifiée	Justifiée	Justifiée
55°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
65°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Fonctionnement à charge partielle : Valeur déclaré					

Part des auxiliaires	Valeur certifiée	0
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source		
Température limite source amont		-7 °C
Température limite source aval		60 °C
Source amont		
Puissance des ventilateurs (gainés)		0 W
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)		0 °C

8.1.2 Générateur thermodynamique :Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32

Constructeur				ATLANTIC	
Complément				Données saisies par un adhérent EDIBATEC	
Générateur				Electricité Pac air extérieur / eau	
Fonction				Chauffage	
Typologies des émetteurs				Radiateurs, plafonds chauffants ou rafraîchissants d'inertie moyenne	
Fonctionnement à pleine charge : Certifié					
Températures amonts connues : -7°C, 7°C					
Températures avals connues : 32.5°C, 42.5°C, 51°C					
Puissances Absorbées (kW)					
Av \ Am	-15°C	-7°C	2°C	7°C	20°C
Régime 25/22°C	0	0	0	0	0
Régime 35/30°C	0	1,3	0	0,68	0
Régime 45/40°C	0	1,62	0	1,04	0
Régime 55/47°C	0	1,94	0	1,4	0
Régime 65/55°C	0	0	0	0	0
Performance					
Av \ Am	-15°C	-7°C	2°C	7°C	20°C
Régime 25/22°C	0	0	0	0	0
Régime 35/30°C	0	3,11	0	4,95	0
Régime 45/40°C	0	2,45	0	3,79	0
Régime 55/47°C	0	1,79	0	2,63	0
Régime 65/55°C	0	0	0	0	0

Valeurs					
Av \ Am	-15°C	-7°C	2°C	7°C	20°C
Régime 25/22°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Régime 35/30°C	Justifiée	Certifiée	Justifiée	Certifiée	Justifiée
Régime 45/40°C	Justifiée	Certifiée	Justifiée	Certifiée	Justifiée
Régime 55/47°C	Justifiée	Certifiée	Justifiée	Certifiée	Justifiée
Régime 65/55°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Fonctionnement à charge partielle : Valeur déclarée					
Part des auxiliaires			Valeur certifiée 0,012		
Pas de limite des températures de sources					
Source amont					
Puissance des ventilateurs (gainés)			0 W		
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)			0 °C		

Fonction		ECS				
Fonctionnement à pleine charge : Certifié						
Températures amonts connues : 7°C						
Températures avals connues : 45°C						
Puissances Absorbées (kW)						
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C	
5°C	0	0	0	0	0	
15°C	0	0	0	0	0	
25°C	0	0	0	0	0	
35°C	0	0	0	0	0	
45°C	0	0	0,96	0	0	
55°C	0	0	0	0	0	
65°C	0	0	0	0	0	
Performance						
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C	
5°C	0	0	0	0	0	
15°C	0	0	0	0	0	
25°C	0	0	0	0	0	
35°C	0	0	0	0	0	
45°C	0	0	3,44	0	0	
55°C	0	0	0	0	0	

65°C	0	0	0	0	0
Valeurs					
Av \ Am	-7°C	2°C	7°C	20°C	35°C
5°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
15°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
25°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
35°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
45°C	Justifiée	Justifiée	Certifiée	Justifiée	Justifiée
55°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
65°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Pas de limite des températures de sources					
Source amont					
Puissance des ventilateurs (gainés)				0 W	
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)				0 °C	

8.2 Stockages hydrauliques

8.2.1 Magna Aqua 200 3 Performance RT (monovent)

Constructeur	SAUNIER DUVAL
Complément	Stockage pompe à chaleur ECS
Pertes thermiques du ballon (UA)	Valeur certifiée 2,53 W/K
Volume	200 litres
Température maximale admissible du ballon	90 °C
Hauteur relative de l'échangeur de base	0 %

8.2.2 Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32

Constructeur	ATLANTIC
Complément	Stockage pompe à chaleur ECS
Pertes thermiques du ballon (UA)	Valeur certifiée 2,66 W/K
Volume	190 litres
Température maximale admissible du ballon	90 °C
Hauteur relative de l'échangeur de base	0 %

8.3 Emetteurs de chaud et de froid

8.3.1 Emetteur :Solius Néo Horizontaux

Constructeur	ATLANTIC
Complément	Coefficient d'aptitude en chaud : 0,1 Type : Panneau rayonnant
Emetteur chaud	Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...) Panneaux rayonnants électriques
Variation temporelle chaud	0,2 °C Valeur certifiée
Variation spatiale chaud	Classe B3

8.3.2 Emetteur :Radiateur eau chaude

Constructeur	
Complément	
Emetteur chaud	Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...) Radiateur à eau chaude
Variation temporelle chaud	0,2 °C Valeur certifiée
Variation spatiale chaud	Classe B3

8.4 Equipements photovoltaïques

9. CARACTERISTIQUES DU PROJET

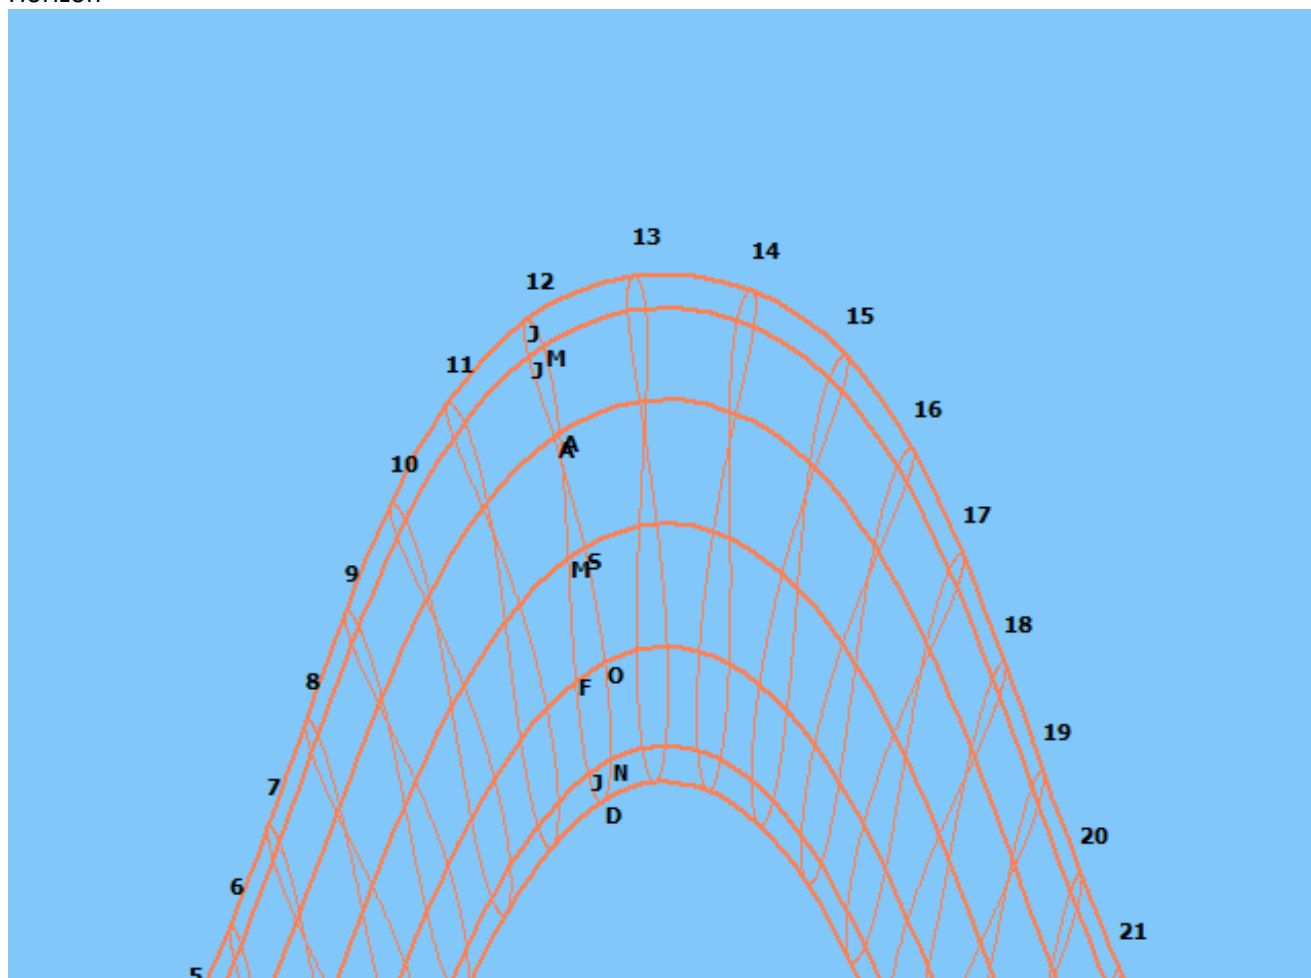
Ce chapitre résume les caractéristiques du projet avec son environnement (masques, espaces tampon...), il indique également la définition des différents groupes ou usages de zones utilisés dans le calcul thermique. Enfin, il met en relation les systèmes techniques de la bibliothèque (chauffage, ECS, ventilation) en intégration avec le bâtiment.

9.1 Environnement

29 - Finistère (H2 a)(Littoral)

Altitude : 0m

Horizon



9.2 Bâtiment 1

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

9.2.1 Zone 1

Usage	2 Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif
SHON _{RT}	266.35 m ²
Nombre de logement	4
Zone traversante	Oui

D hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.35 m
D Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.20 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	389.4 m ²

9.2.1.1 T2 Collectif

Surface utile du groupe (SHAB / SU _{RT})	91.60 m ²
Volume	235.81 m ³
D hauteur baie	1.50 m
Groupe de type Hall	Non
Groupe traversant	Oui
Débit d'air en occupation	130.00 m ³ /h
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.50 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	299.32 kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	1.61 m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	317.35 kJ/(K.m ²)

9.2.1.2 T3 Collectif

Surface utile du groupe (SHAB / SU _{RT})	121.50 m ²
Volume	311.15 m ³
D hauteur baie	1.50 m
Groupe de type Hall	Non
Groupe traversant	Oui
Débit d'air en occupation	190.00 m ³ /h
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.50 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	351.75 kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	2.25 m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	418.83 kJ/(K.m ²)

9.3 Bâtiment 2

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

9.3.1 Zone 2

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
SHON _{RT}	134.25 m ²
SHON _{RT} déclarée	134.25 m ²
Nombre de logement	2

D hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.35 m
D Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.20 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	218.4 m ²

9.3.1.1 T2

Surface utile du groupe (SHAB / SU _{RT})	45.82 m ²
Volume	117.25 m ³
D hauteur baie	2.15 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	65.00 m ³ /h
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.50 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	367.63 kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	2.09 m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	439.30 kJ/(K.m ²)







9.3.1.2 T3

Surface utile du groupe (SHAB / SU _{RT})	60.40 m ²
Volume	157.41 m ³
D hauteur baie	2.15 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	110.00 m ³ /h
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.50 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	265.40 kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	1.34 m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	305.95 kJ/(K.m ²)








9.4 Systèmes de chauffage, ecs et climatisation9.4.1 Générations

9.4.1.1 Ballon Thermo Collectif (Volume chauffé Bâtiment 1)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	Avec possibilité d'isolement
Température de fonctionnement en chauffage	A la température de départ des réseaux de








					distribution
Température de fonctionnement en froid					A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en ECS instantané					50°C
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Production Stockage ECS			 1	
	Magna Aqua 200_3 Performance RT (monovalent)			 1	
	Effet Joule			 1	
Détail Production Stockage ECS-Ballon Thermo Collectif - Chauffe-eau à appoint intégré					
Nombre					2
Ballon					Magna Aqua 200_3 Performance RT (monovalent)
Générateur de base					Magna Aqua 200_3 Performance RT (monovalent)
Fonctionnement du générateur de base					Permanent
Température de consigne de base					55 °C
Zone d'emplacement de la sonde du générateur de base					1
Générateur d'appoint					Effet Joule 1,2 kW
Zone de l'échangeur d'appoint					3
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint					3
Température de consigne d'appoint					55 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint					0

9.4.1.2 PAC Collectif (Volume chauffé Bâtiment 1)

Priorités					En cascade
Raccordement des générateurs entre eux					Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution					Avec possibilité d'isolement
Température de fonctionnement en chauffage					A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en froid					A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en ECS instantané					50°C
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Production Stockage ECS			 1	
	Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	 1		 1	
	Effet Joule			 1	
Détail Production Stockage ECS-PAC Collectif - Chauffe-eau à appoint intégré					
Nombre					2
Ballon					Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32
Générateur de base					Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32

Fonctionnement du générateur de base	Permanent
Température de consigne de base	55 °C
Zone d'emplacement de la sonde du générateur de base	1
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,5 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	3
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	3
Température de consigne d'appoint	55 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0

9.4.1.3 PAC (Volume chauffé Bâtiment 2)

Priorités		En cascade			
Raccordement des générateurs entre eux		Avec isolement			
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution		Avec possibilité d'isolement			
Température de fonctionnement en chauffage		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en froid		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en ECS instantané		50°C			
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Production Stockage ECS			 1	
	Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	 1		 1	
	Effet Joule			 1	
Détail Production Stockage ECS-PAC - Chauffe-eau à appoint intégré					
Nombre		2			
Ballon		Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32			
Générateur de base		Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32			
Fonctionnement du générateur de base		Permanent			
Température de consigne de base		55 °C			
Zone d'emplacement de la sonde du générateur de base		1			
Générateur d'appoint		Effet Joule 1,5 kW			
Zone de l'échangeur d'appoint		3			
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint		3			
Température de consigne d'appoint		55 °C			
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint		0			

9.4.2 Emetteurs chaud et froid

9.4.2.1 T2 Collectif - Emetteur 1

Caractéristiques de l'émetteur	Solius Néo Horizontaux
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond

Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	10 kW

9.4.2.2 T3 Collectif - Emetteur 2

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur eau chaude
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de chauffage	PAC Collectif
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur	
Mode de gestion	Modulation en fonction de la température extérieure
Températures	Δ T dimensionnement: 10 °C T départ: 50 °C
Circulateur	Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante Puissance: 69 W
Fonctionnement	Régulation à débit variable
Débit	Suivant dimensionnement
Réseau hors volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m
Réseau dans le volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m

9.4.2.3 T2 - Emetteur 3

Caractéristiques de l'émetteur	Solius Néo Horizontaux
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de chauffage	PAC
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur	
Mode de gestion	Modulation en fonction de la température extérieure
Températures	Δ T dimensionnement: 5 °C T départ: 50 °C
Circulateur	Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante Puissance: 69 W
Fonctionnement	Régulation à débit variable
Débit	Suivant dimensionnement
Réseau hors volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m
Réseau dans le volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m

9.4.2.4 T3 - Emetteur 4

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur eau chaude
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond

Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de chauffage	PAC
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur	
Mode de gestion	Modulation en fonction de la température extérieure
Températures	Δ T dimensionnement : 5 °C T départ : 50 °C
Circulateur	Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante Puissance : 69 W
Fonctionnement	Régulation à débit variable
Débit	Suivant dimensionnement
Réseau hors volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m
Réseau dans le volume chauffé	U : 0 W/ml.K L : 0 m

9.4.3 Emetteurs ECS

9.4.3.1 T2 Collectif - Emetteur ECS 1

Nombre à considérer	2.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Ballon Thermo Collectif

9.4.3.2 T3 Collectif - Emetteur ECS 2

Nombre à considérer	2.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	PAC Collectif

9.4.3.3 T2 - Emetteur ECS 4

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS	100 %

équivalent	
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	PAC

9.4.3.4 T3 - Emetteur ECS 3

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	PAC

9.5 Systèmes de ventilation

9.5.1 Ventilations mécaniques

9.5.1.1 Zone 1 / - T2

Nom	EasyHOME HYGRO Premium MP	
Constructeur	Aldes	
Complément		
Type	Groupe de ventilation simple flux	
Puissances ventilateur	Pointe : 16,1 W	Base : 7,7 W

9.5.1.2 Zone 1 / - T3

Nom	EasyHOME Hygro Premium MW' 3	
Constructeur	Aldes	
Complément		
Type	Groupe de ventilation simple flux	
Puissances ventilateur	Pointe : 23,6 W	Base : 8,8 W

9.5.1.3 Zone 2 / - T3 1

Nom	EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP	
-----	-----------------------------------	--

Constructeur	Aldes
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 23,8 W Base : 8,8 W

9.5.1.4 Zone 2 / - T2 1

Nom	EasyHOME Hygro Premium MW' 2
Constructeur	Aldes
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 17 W Base : 7,9 W

9.5.2 Bouches de ventilation9.5.2.1 T2 Collectif - T2 0

Nom	Assemblage de ventilations 11_rep
Constructeur	Aldes
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 2x49 m³/h Base : 2x 49 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	T2
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

9.5.2.2 T3 Collectif - T3 0

Nom	Assemblage de ventilations 12_rep
Constructeur	Aldes
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 2x69 m³/h Base : 2x 69 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	T3
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

9.5.2.3 T2 - T2 1 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Aldes

Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x49 m ³ /h Base : 1x 49 m ³ /h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	T2 1
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m ² .K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

9.5.2.4 T3 - T3 1 0

Nom	Assemblage de ventilations 2_rep
Constructeur	Aldes
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x69 m ³ /h Base : 1x 69 m ³ /h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	T3 1
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m ² .K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

9.5.3 Entrées d'air

9.5.3.1 T2 Collectif - T2

Nom	Assemblage de ventilations 11_Entree
Constructeur	Aldes
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable 2x 52 m ³ /h

9.5.3.2 T3 Collectif - T3

Nom	Assemblage de ventilations 12_Entree
Constructeur	Aldes
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable 2x 71 m ³ /h

9.5.3.3 T2 - T2 1

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Aldes
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable 1x 52 m ³ /h

9.5.3.4 T3 - T3 1

Nom	Assemblage de ventilations 2_Entree
Constructeur	Aldes
Complément	

Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable	1x 71 m ³ /h
--------------------------------------	---------------	-------------------------

9.6 Espaces tampons

9.6.1 Espace tampon non solarisé calcul détaillé

9.6.1.1 Espace tampon 1

Renouvellement d'air		
Renouvellement d'air de l'espace non chauffé si connue		0 m3/h
Coefficient surfacique de déperdition volumique	UV,ue	3
Débit dans l'espace tampon depuis l'intérieur		0 m3/h
Déperditions de l'espace non chauffé vers l'extérieur		
Par renouvellement d'air	Dv,ue	48.1 W/K
Par transmission	H,ue	42.277 W/K
Total	Due	90.4 W/K
Déperditions de l'espace chauffé vers l'espace non chauffé (Diu)		
Par renouvellement d'air	DV,iu	0.0 W/K
Par transmission	H,iu	1.9 W/K
Coefficient de réduction des déperditions de l'espace tampon	b	0.98

9.6.1.2 Espace tampon 2

Renouvellement d'air		
Renouvellement d'air de l'espace non chauffé si connue		0 m3/h
Coefficient surfacique de déperdition volumique	UV,ue	3
Débit dans l'espace tampon depuis l'intérieur		0 m3/h
Déperditions de l'espace non chauffé vers l'extérieur		
Par renouvellement d'air	Dv,ue	86.1 W/K
Par transmission	H,ue	87.520 W/K
Total	Due	173.6 W/K
Déperditions de l'espace chauffé vers l'espace non chauffé (Diu)		
Par renouvellement d'air	DV,iu	0.0 W/K
Par transmission	H,iu	7.2 W/K
Coefficient de réduction des déperditions de l'espace tampon	b	0.96

9.6.2 Combles

Combles par Défaut	Tuile
--------------------	-------